


<鈴張小学校区> 鈴張川が氾濫した場合

お問い合わせ先: 広島市危機管理室災害予防課 082-504-2664
安佐北区地域起こし推進課 082-819-3905

想定降雨条件	概ね30年に1回起こる大雨で、鈴張川流域において1日間の総雨量が219mmの降雨がある場合により、鈴張川が氾濫した場合を想定(平成29年4月19日公表)
基準水位観測所	向田(広島市安佐北区安佐町飯室字向田4401番4)
※想定し得る最大規模の降雨がある場合の区域等については、各機関のホームページでご確認ください。	

No.	指定緊急避難場所の名称	所在地	階数	洪水	土砂
①	特別養護老人ホームこころ	安佐町大字鈴張2688	2	○	○
②	鈴張小学校	安佐町大字鈴張1896	4	○	—
③	鈴張児童館	安佐町大字鈴張1915	2	○	—
④	鈴張集会所	安佐町大字鈴張2025-1	2	○	—

■ 太枠で囲んだ施設は、小学校区内で第1順位で開設する施設です。
■ 災害種別の欄の「○」印は、その災害に対する避難場所として、指定していることを示しています。

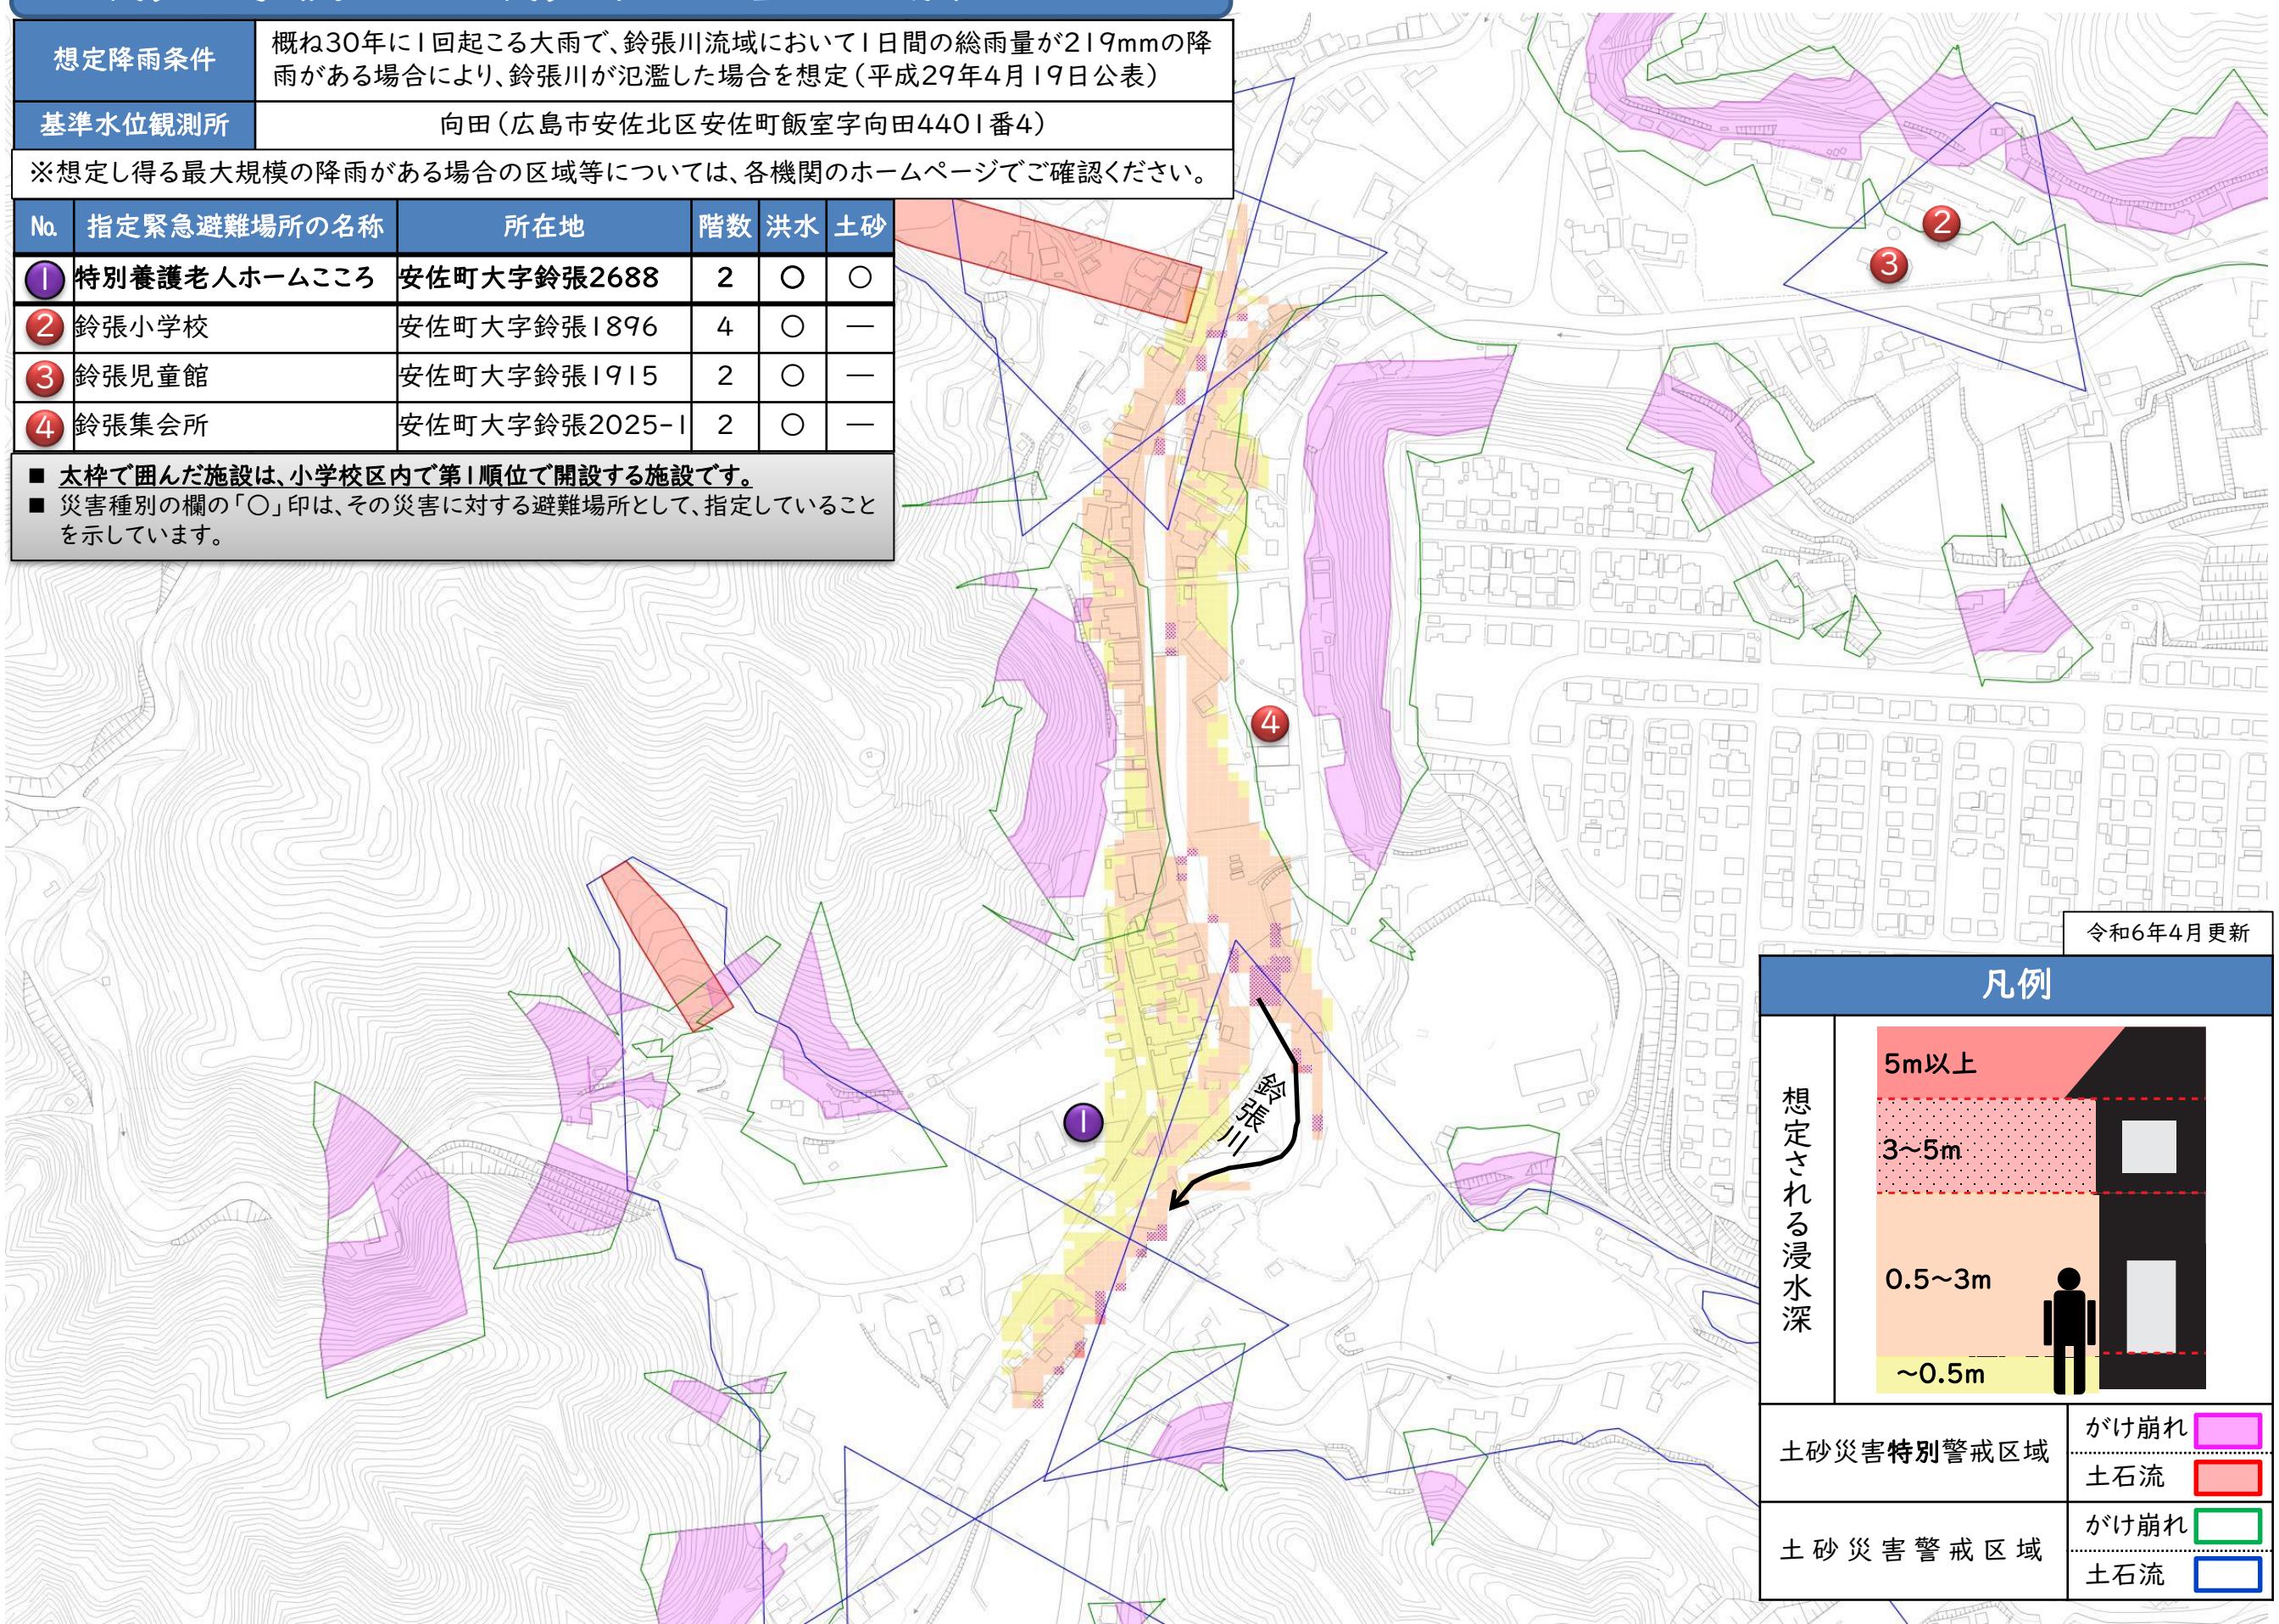

令和6年4月更新

凡例	
想定される浸水深	5m以上
	3~5m
	0.5~3m
	~0.5m
土砂災害特別警戒区域	がけ崩れ ■ 土石流 ■
土砂災害警戒区域	がけ崩れ ■ 土石流 ■