


消防用設備等・特殊消防用設備等 自主点検に伴う点検項目の解説

消 火 設 備

■消火器

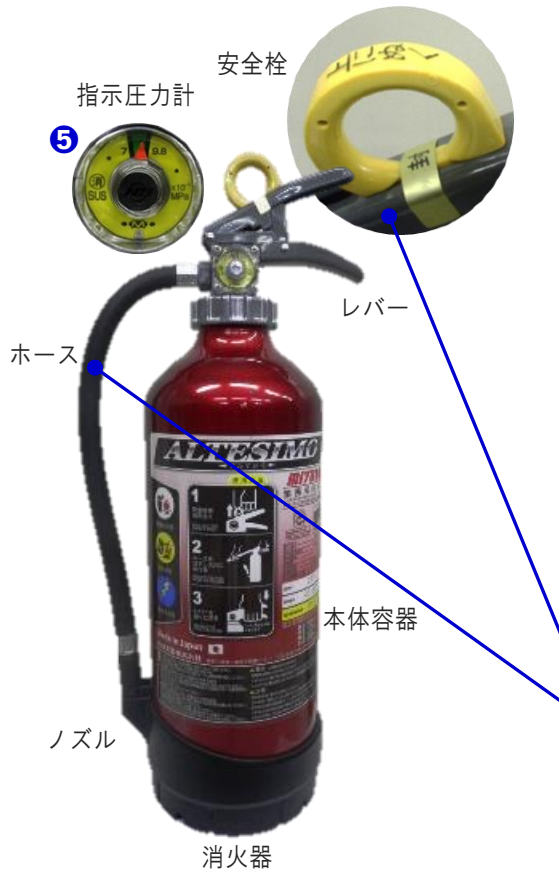

- ① 設置場所に置いてあるか。
※容易に使用できる位置に設置しているか。
※各階ごとに、1の消火器に至る歩行距離が20m以下となるように設けているか。(大型消火器を除く。)




- ② 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。

腐食の例




- ③ 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。
- ④ ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。

- ⑤ 指示圧力計が指示範囲内にあるか。

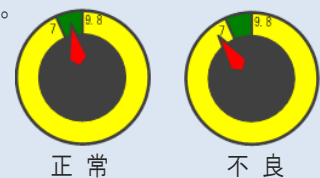

消 火 設 備

■屋内消火栓設備

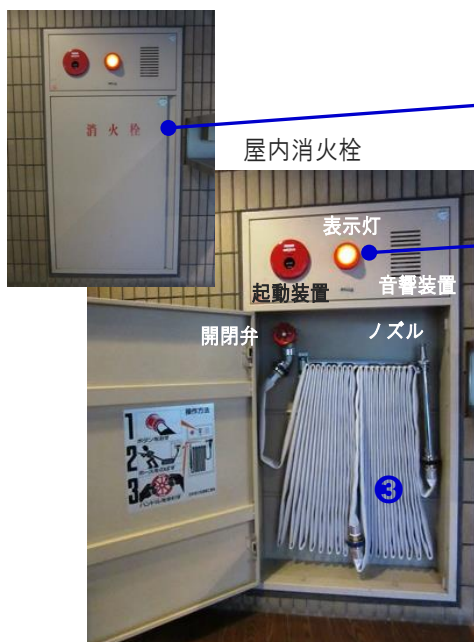

- ① 使用上の障害となる物品はないか。
- ② 消火栓扉は確実に開閉できるか。
- ③ ホース・ノズルが接続され、変形、損傷はないか。
- ④ 表示灯は点灯しているか。


消 火 設 備

■ スプリンクラー設備



スプリンクラーヘッド

④

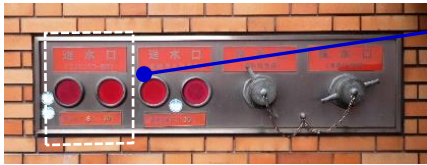

スプリンクラー専用送水口



制御弁

常時開


① 散水の障害はないか。(例～物品の集積など)
※ヘッドのデフレクターから下方 45cm 以内、ヘッドの中心から水平方向 30cm 以内の空間内の物品は散水障害となる。

② 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。

③ 送水口の変形及び操作障害はないか。

④ スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。

⑤ 制御弁は閉鎖されていないか。
※制御弁が閉鎖されていると、スプリンクラーヘッドから放水できない。

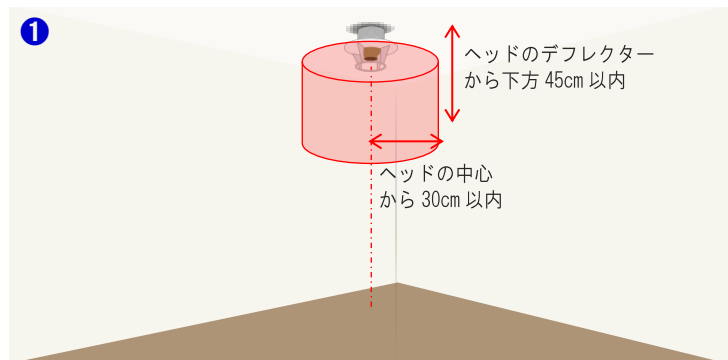

警 報 設 備

■ 自動火災報知設備



感知器

④



表示灯

地区音響装置

発信機

① 表示灯は点灯しているか。

② 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。
※ベル停止をすればスイッチ注意灯が点滅する。

③ 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。

④ 感知器の破損、変形、脱落はないか。



地区表示灯

表示窓

スイッチ注意灯

停止スイッチ


警戒区域一覧

受信機

■避難器具




例～緩降機

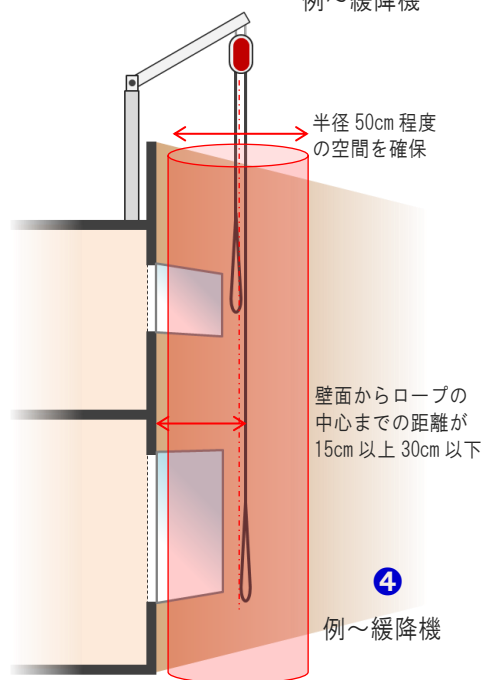

- ① 避難に際し、容易に接近できるか。
- ② 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在が分かりにくくないか。
- ③ 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部を塞いでいないか。
- ④ 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。
- ⑤ 標識に変形、脱落、汚損がないか。



■誘導灯

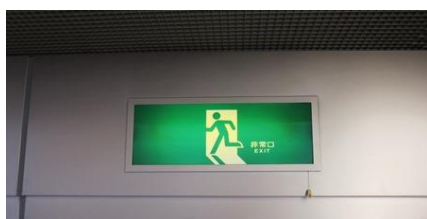

避難口誘導灯



点検スイッチ

- ① 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。
- ② 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。
- ③ 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。
- ④ 不点灯、ちらつき等がないか。
※点検スイッチを作動させたとき適正に点灯するか。

③



避難口誘導灯



通路誘導灯

消火活動上必要な施設

■連結散水設備



連結散水設備の送水口



散水ヘッド

③


① 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものがないか。
※送水口が植栽等で隠れていないか。

② 送水口に变形、損傷、著しい腐食等がないか。

③ 散水ヘッドの各部に变形、損傷等がないか。

④ 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。

※ヘッドのデフレクターから下方 45cm 以内、ヘッドの中心から水平方向 30cm 以内の空間内の物品は散水障害となる。

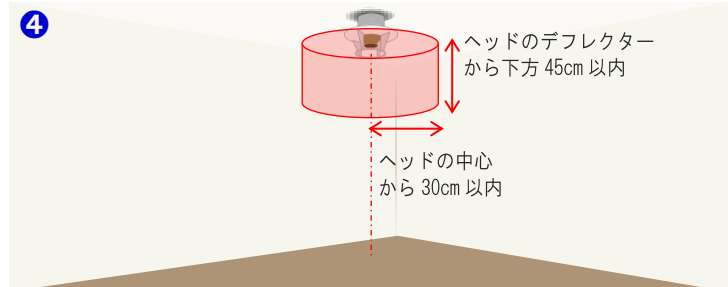

消火活動上必要な施設

■連結送水管



連結送水管の送水口（自立型）



連結送水管の送水口（埋込型）

① 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものがないか。
※送水口が植栽等で隠れていないか。

② 送水口に变形、損傷、著しい腐食等がないか。

③ 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。

④ 放水口を格納する箱は变形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。

⑤ 表示灯は点灯しているか。

③④⑤



連結送水管の放水口