

恵下埋立地の運営等に関する報告について

1 埋め立てた廃棄物の種類、数量、搬入台数及び浸出水放流量

	家庭ごみ (不燃ごみ)	事業ごみ (不燃ごみ)	総埋立量 (トン)	搬入台数 (台)	浸出水放流量 (m³)
4 月	863.54	37.37	900.91	660	83
5 月	1,094.76	54.05	1,148.81	679	102
6 月	884.69	27.03	911.72	623	18,423
合計	2,842.99	118.45	2,961.44	1,962	18,608


※ 4～6月はごみの搬入に伴う指導等はありませんでした。

2 浸出水

項 目		単位	定量下限		4月		5月		6月		平均	最大	最小
観測項目	天候	—	—	晴	曇	晴	晴	雨	雨	—	—	—	
	採取時刻	時:分	—	10:25	10:03	10:25	9:45	10:21	10:04	—	—	—	
	気温	℃	—	25.0	18.0	23.0	19.0	21.0	23.0	21.5	25.0	18.0	
	水温	℃	—	11.0	15.0	17.0	18.0	20.0	24.0	17.5	24.0	11.0	
測定項目	水素イオン濃度/pH(測定時温度)	—	—	9.0(17℃)	8.8(15℃)	8.1(18℃)	7.9(20℃)	7.8(19℃)	7.8(18℃)	8.4	9.0	7.9	
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5	ND	0.6	5.1	79	1.2	2.0	14.7	79	ND	
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	0.5	2.6	3.5	21	47	4.8	7.3	14.4	47	2.6	
	浮遊物質濃度(SS)	mg/L	2	ND	ND	2	6	4	6	3.0	6	ND	
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	窒素含有量	mg/L	0.5	1.2	1.2	4.8	6.5	1.0	1.3	2.7	6.5	1.0	
	燐含有量	mg/L	0.05	ND	ND	0.12	0.19	ND	ND	0.05	0.19	ND	
	沃素消費量	mg/L	1	ND	ND	5	5	1	2	2.2	5	ND	
	大腸菌数	CFU/mL	—	0	—	0	—	3	—	1	3	0	
	フェノール類含有量	mg/L	0.2	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	銅含有量	mg/L	0.01	ND	—	0.01	—	ND	—	ND	0.01	ND	
	亜鉛含有量	mg/L	0.01	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	クロム含有量	mg/L	0.2	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	シアン化合物	mg/L	0.1	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	有機燐化合物	mg/L	0.1	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	六価クロム化合物	mg/L	0.04	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	砒素及びその化合物	mg/L	0.005	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.001	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	アルキル水銀化合物	mg/L	0.001	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.001	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	ジクロロメタン	mg/L	0.002	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	四塩化炭素	mg/L	0.000	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.000	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	チウラム	mg/L	0.006	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	シマジン	mg/L	0.003	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	ベンゼン	mg/L	0.001	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.002	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
ほう素及びその化合物	mg/L	0.1	ND	—	0.1	—	ND	—	ND	0.1	ND		
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.2	—	ND	—	ND	—	ND	0.2	ND		
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	1	ND	—	1	—	ND	—	ND	1	ND		
塩化物イオン	mg/L	0.1	6.3	—	74	—	12	—	30.8	74	6.3		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
採 取 日				R7.4.8	R7.4.22	R7.5.13	R7.5.27	R7.6.10	R7.6.24	—	—	—	
備考	・NDとは定量下限を下回ること。												
	・平均については、NDを0として計算した。												

3 放流水(浸出水処理水)

観測項目	項 目		単位	定量下限	基準値	4月		5月		6月		平均	最大	最小	
			—	—	—	晴	曇	晴	晴	雨	雨	—	—	—	
	天候														
	採取時刻		時:分	—	—	10:00	9:37	9:40	9:20	9:55	9:35	—	—	—	
測定項目	気温		℃	—	—	14.0	18.0	23.0	19.0	21.0	23.0	19.7	23.0	14.0	
	水温		℃	—	—	11.0	13.0	16.0	17.0	19.0	22.0	16.3	22.0	11.0	
	水素イオン濃度/pH(測定時温度)		—	—	5.8～8.6	6.9(17℃)	7.3(15℃)	7.3(17℃)	6.6(20℃)	7.6(21℃)	7.4(18℃)	7.0	7.3	6.6	
	生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L	0.5	60以下	1.9	3.3	2.1	6.2	ND	2.3	2.6	6.2	ND	
	化学的酸素要求量(COD)		mg/L	0.5	90以下	2.7	8.5	10	25	1.0	3.4	8.4	25	1.0	
	浮遊物質(SS)		mg/L	2	60以下	ND	ND	ND	5	ND	ND	ND	5	ND	
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量		mg/L	0.5	鉱油 5以下 動植物油 30以下	ND	ND	ND	0.9	ND	ND	ND	0.9	ND	
	窒素含有量		mg/L	0.5	120以下 (60)	4.3	19	23	28	0.6	1.9	12.8	28	0.6	
	燐含有量		mg/L	0.05	16以下 (8)	0.25	1.1	1.5	2.1	ND	0.16	0.85	2.1	ND	
	沃素消費量		mg/L	1	—	ND	1	3	1	1	ND	1.0	3	ND	
	大腸菌数		CFU/mL	—	800以下	1	—	2	—	2	—	1.7	2	0	
	フェノール類含有量		mg/L	0.2	5以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	銅含有量		mg/L	0.01	3以下	0.03	—	0.05	—	ND	—	0.03	0.05	0.03	
	亜鉛含有量		mg/L	0.01	2以下	0.02	—	0.02	—	ND	—	0.01	0.02	0.02	
	溶解性鉄含有量		mg/L	0.1	10以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	溶解性マンガ含有量		mg/L	0.1	10以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	クロム含有量		mg/L	0.2	2以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003	0.03以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	シアン化合物		mg/L	0.1	1以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	有機燐化合物		mg/L	0.1	1以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
測定項目	鉛及びその化合物	月平均値	mg/L	0.01	0.1以下	ND		ND		ND		ND	ND	ND	
		最小・最大	mg/L			ND	ND	ND	ND	ND	ND	—	ND	ND	
	六価クロム化合物		mg/L	0.04	0.5以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	砒素及びその化合物		mg/L	0.005	0.1以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		mg/L	0.0005	0.005以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	アルキル水銀化合物		mg/L	0.0005	検出されないこと	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	ポリ塩化ビフェニル		mg/L	0.0005	0.003以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	トリクロロエチレン		mg/L	0.001	0.1以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001	0.1以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	ジクロロメタン		mg/L	0.002	0.2以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	四塩化炭素		mg/L	0.0002	0.02以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.0004	0.04以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.01	1以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004	0.4以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.1	3以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.0006	0.06以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	1,3-ジクロロプロペン		mg/L	0.0002	0.02以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	1,4-ジオキサン		mg/L	0.005	0.5以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	チウラム		mg/L	0.006	0.06以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	シマジン		mg/L	0.003	0.03以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	チオベンカルブ		mg/L	0.02	0.2以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	ベンゼン		mg/L	0.001	0.1以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	セレン及びその化合物		mg/L	0.002	0.1以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	ほう素及びその化合物		mg/L	0.1	50以下	ND	—	ND	—	ND	—	ND	ND	ND	
	ふっ素及びその化合物		mg/L	0.1	15以下	0.1	—	ND	—	0.3	—	0.1	0.3	ND	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/L	1	200以下	ND	—	11	—	ND	—	3.7	11	ND	
	塩化物イオン		mg/L	0.1	—	8.0	—	21	—	9.3	—	19.2	21	8.0	
	ダイオキシン類		pg-TEQ/L	—	10以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	備考	採 取 日					R7.4.8	R7.4.22	R7.5.13	R7.5.27	R7.6.10	R7.6.24	—	—	—
		・NDとは定量下限を下回ること。													
・平均については、NDを0として計算した。															
・基準値は、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の別表第一の放流水基準を適用した。(表中の括弧内数値は、日間平均値)															

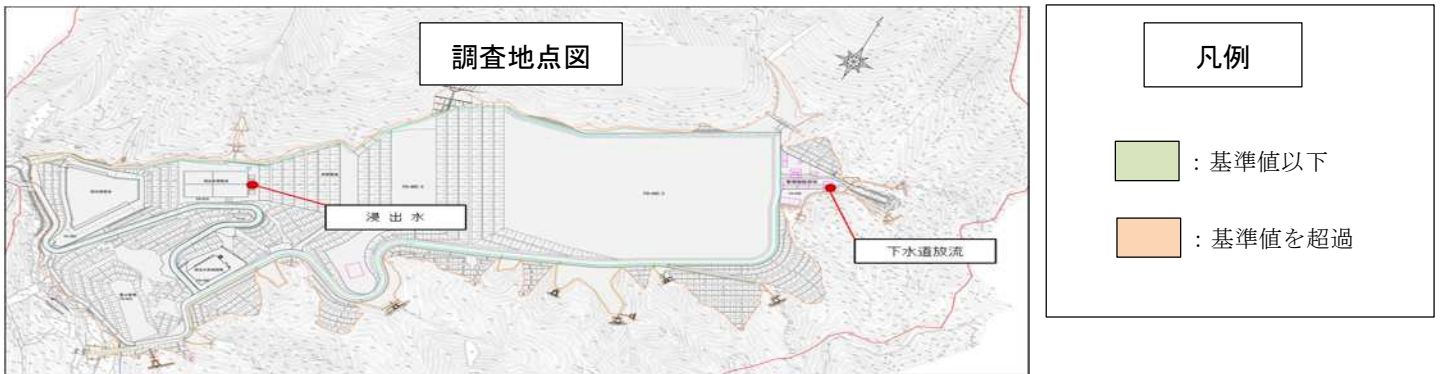

恵下埋立地の運営等に関する報告について

4 地下水(観測井戸)

	測定項目	単 位	定量下限	基準値	No.1 観測井戸			No.2 観測井戸			No.3 [*] 観測井戸			No.4 観測井戸			No.5 観測井戸			No.6 観測井戸			(参考) No.3 観測井戸		
					4月16日	5月21日	6月18日	4月16日	5月21日	6月18日	4月16日	5月21日	6月18日	4月16日	5月21日	6月18日	4月16日	5月21日	6月18日	4月16日	5月21日	6月18日	4月16日	5月21日	6月18日
観測項目	天候	—	—	—	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇
	採取時刻	—	—	—	9:34	8:40	8:55	9:50	9:14	9:16	10:00	9:37	9:33	10:24	10:37	10:18	10:36	11:00	10:42	10:46	11:23	11:05	10:10	10:02	9:54
	気温	℃	—	—	15.8	24.3	29.0	16.1	26.0	27.2	16.4	26.0	30.0	17.8	26.3	29.8	18.0	26.7	30.0	19.6	30.0	28.8	17.3	26.6	29.8
	水温	℃	—	—	14.4	17.0	18.4	14.0	18.1	19.7	14.5	17.6	18.7	15.9	16.0	18.0	13.7	14.8	17.5	15.3	15.4	15.5	14.7	17.7	20.0
生活環境項目	水素イオン濃度/pH(測定時温度)	—	—	6.50以上8.50以下	—	6.3(25℃)	—	—	6.7(25℃)	—	—	6.5(25℃)	—	—	6.1(25℃)	—	—	6.5(25℃)	—	—	6.4(25℃)	—	—	6.8(25℃)	—
	生物化学的酸素要求量	mg/L	0.5	2以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	浮遊物質	mg/L	1	25以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	溶存酸素	mg/L	0.5	7.5以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大腸菌数	CFU/100mL	1	300以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
地下水環境項目	カドミウム	mg/L	0.0003	0.003以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	全シアン	mg/L	0.1	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鉛	mg/L	0.001	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	六価クロム	mg/L	0.005	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	砒素	mg/L	0.001	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	アルキル水銀	mg/L	0.0005	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PCB	mg/L	0.0005	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ジクロロメタン	mg/L	0.002	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	四塩化炭素	mg/L	0.0002	0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クロロエチレン	mg/L	0.0002	0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	0.004以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	0.1以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	1以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	0.006以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	チウラム	mg/L	0.0006	0.006以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	シマジン	mg/L	0.0003	0.003以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	チオベンカルブ	mg/L	0.002	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ベンゼン	mg/L	0.001	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	セレン	mg/L	0.001	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.01	10以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ふっ素	mg/L	0.08	0.8以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ほう素	mg/L	0.01	1以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	塩化物イオン	mg/L	0.1	200以下	—	5.6	—	—	5.1	—	—	7.1	—	—	6.1	—	—	5.0	—	—	3.9	—	—	6.7	—
	電気伝導率	mS/m	—	30以下	15	14	14	12	13	14	14	15	14	9	9	10	11	11	13	6	6	6	47	34	55

- 生活環境項目の基準は、水質汚濁の環境基準A類型を適用
 - 塩化物イオンの基準は、水道水質基準を適用
 - 電気伝導率の基準は、農業用水基準を適用
 - 「検出せず」とは、定量下限未満のこと
- ・No.1、No.4、No.6観測井戸は恵下埋立地開設前から水素イオン濃度が基準値を超過していました。

・No.3観測井戸は恵下埋立地開設前から電気伝導率が基準値を大幅に超過していました。

凡例

：基準値以下

：基準値を超過

5 河川

調査地点		定量 下限値	環境基準値 河川A類型	吉山川	天皇原川				上垣内川	中央川
調査項目	調査地点									
調 査 日		—	—	—	5月28日	—	—	—	—	—
天 候		—		—	晴	—	—	—	—	—
調 査 時 刻		—		—	9:30	—	—	—	—	—
気 温	(℃)	—		—	20.9	—	—	—	—	—
水 温	(℃)	—		—	14.8	—	—	—	—	—
生活環境項目	水素イオン濃度 (pH)	(—)	—	6.5以上8.5以下	—	7.2	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	(mg/L)	0.5	2以下	—	0.6	—	—	—	—
	浮遊物質 (SS)	(mg/L)	1	25以下	—	2	—	—	—	—
	溶存酸素量 (DO)	(mg/L)	0.5	7.5以上	—	9.9	—	—	—	—
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1	300以下	—	39	—	—	—	—
健康項目	カドミウム	(mg/L)	0.0003	0.003以下	—	ND	—	—	—	—
	全シアン	(mg/L)	0.1	検出されないこと	—	ND	—	—	—	—
	鉛	(mg/L)	0.001	0.01以下	—	ND	—	—	—	—
	六価クロム	(mg/L)	0.005	0.02以下	—	ND	—	—	—	—
	砒素	(mg/L)	0.001	0.01以下	—	ND	—	—	—	—
	総水銀	(mg/L)	0.0005	0.0005以下	—	ND	—	—	—	—
	アルキル水銀	(mg/L)	0.0005	検出されないこと	—	ND	—	—	—	—
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	(mg/L)	0.0005	検出されないこと	—	ND	—	—	—	—
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002	0.02以下	—	ND	—	—	—	—
	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002	0.002以下	—	ND	—	—	—	—
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004	0.004以下	—	ND	—	—	—	—
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002	0.1以下	—	ND	—	—	—	—
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004	0.04以下	—	ND	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005	1以下	—	ND	—	—	—	—
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006	0.006以下	—	ND	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001	0.01以下	—	ND	—	—	—	—
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005	0.01以下	—	ND	—	—	—	—
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002	0.002以下	—	ND	—	—	—	—
	チウラム	(mg/L)	0.0006	0.006以下	—	ND	—	—	—	—
	シマジン	(mg/L)	0.0003	0.003以下	—	ND	—	—	—	—
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002	0.02以下	—	ND	—	—	—	—
	ベンゼン	(mg/L)	0.001	0.01以下	—	ND	—	—	—	—
	セレン	(mg/L)	0.001	0.01以下	—	ND	—	—	—	—
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.01	10以下	—	0.20	—	—	—	—
	ふっ素	(mg/L)	0.08	0.8以下	—	0.10	—	—	—	—
	ほう素	(mg/L)	0.01	1以下	—	ND	—	—	—	—
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005	0.05以下	—	ND	—	—	—	—
	塩化物イオン	(mg/L)	0.05	200以下 ^{※1}	—	3.7	—	—	—	—
	電気伝導率	(mS/m)	—	30以下 ^{※2}	—	5.5	—	—	—	—
	ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	—	1以下	—	—	—	—	—	—
備考	「ND」は、定量下限値未満 ※1 水道水質基準値 ※2 農業用水基準値									

