



CASBEE®広島

■使用評価マニュアル: CASBEE 広島 2016年版

[使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)]

評価結果

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	草津病院西館	階数	地上9F
建設地	広島県広島市西区草津梅が台10-1	構造	S造
用途地域	第1種住居地域、法22条地域	平均居住人員	600 人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
建物用途	病院	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2024年6月 予定	評価の実施日	2022年7月7日
敷地面積	27,705 m ²	作成者	(株)内藤建築事務所 広島事務
建築面積	2,434 m ²	確認日	2022年7月7日
延床面積	17,528 m ²	確認者	(株)内藤建築事務所 広島事務

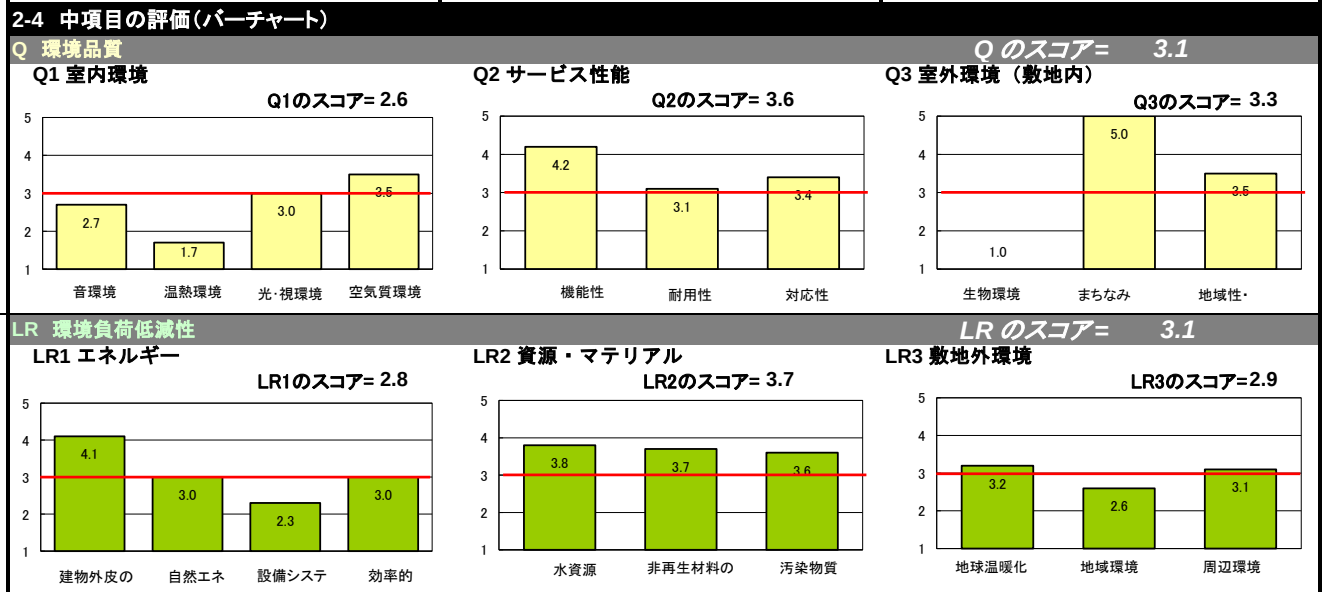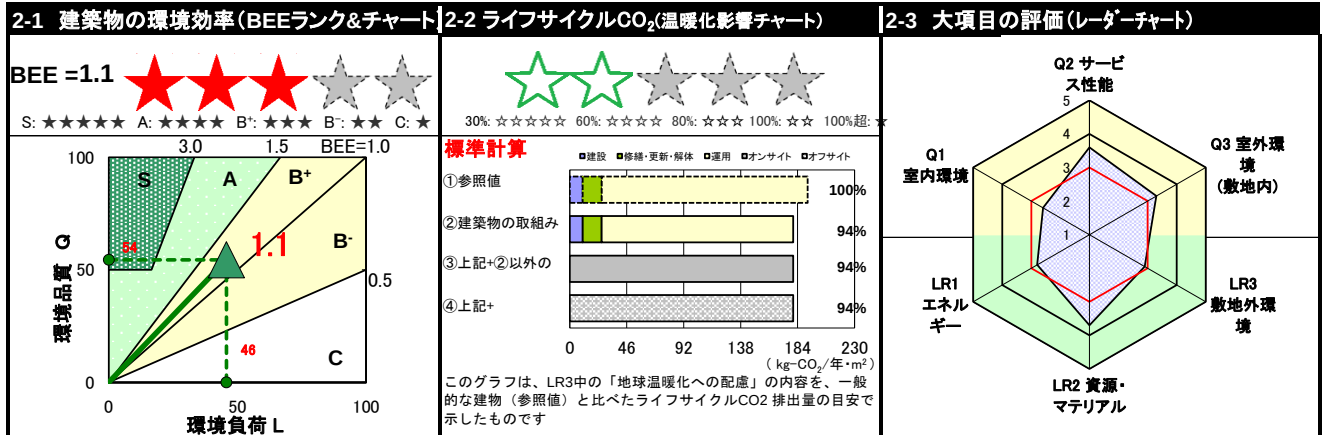

3 広島市の重点項目		
重点項目の総平均スコア = 2.9		
「地球温暖化対策」の推進 スコア = 3.2	「ヒートアイランド対策」の推進 スコア = 1.9	「長寿命化対策」の推進 スコア = 3.0
設計の計画上位段に配慮した事項 病室に遮音性能の高い壁を採用する / 井水利用を行う / 外皮・断熱性能に配慮し消費エネルギー削減を図った	設計の計画上位段に配慮した事項 十分な駐車場を確保する	設計の計画上位段に配慮した事項 /

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される