


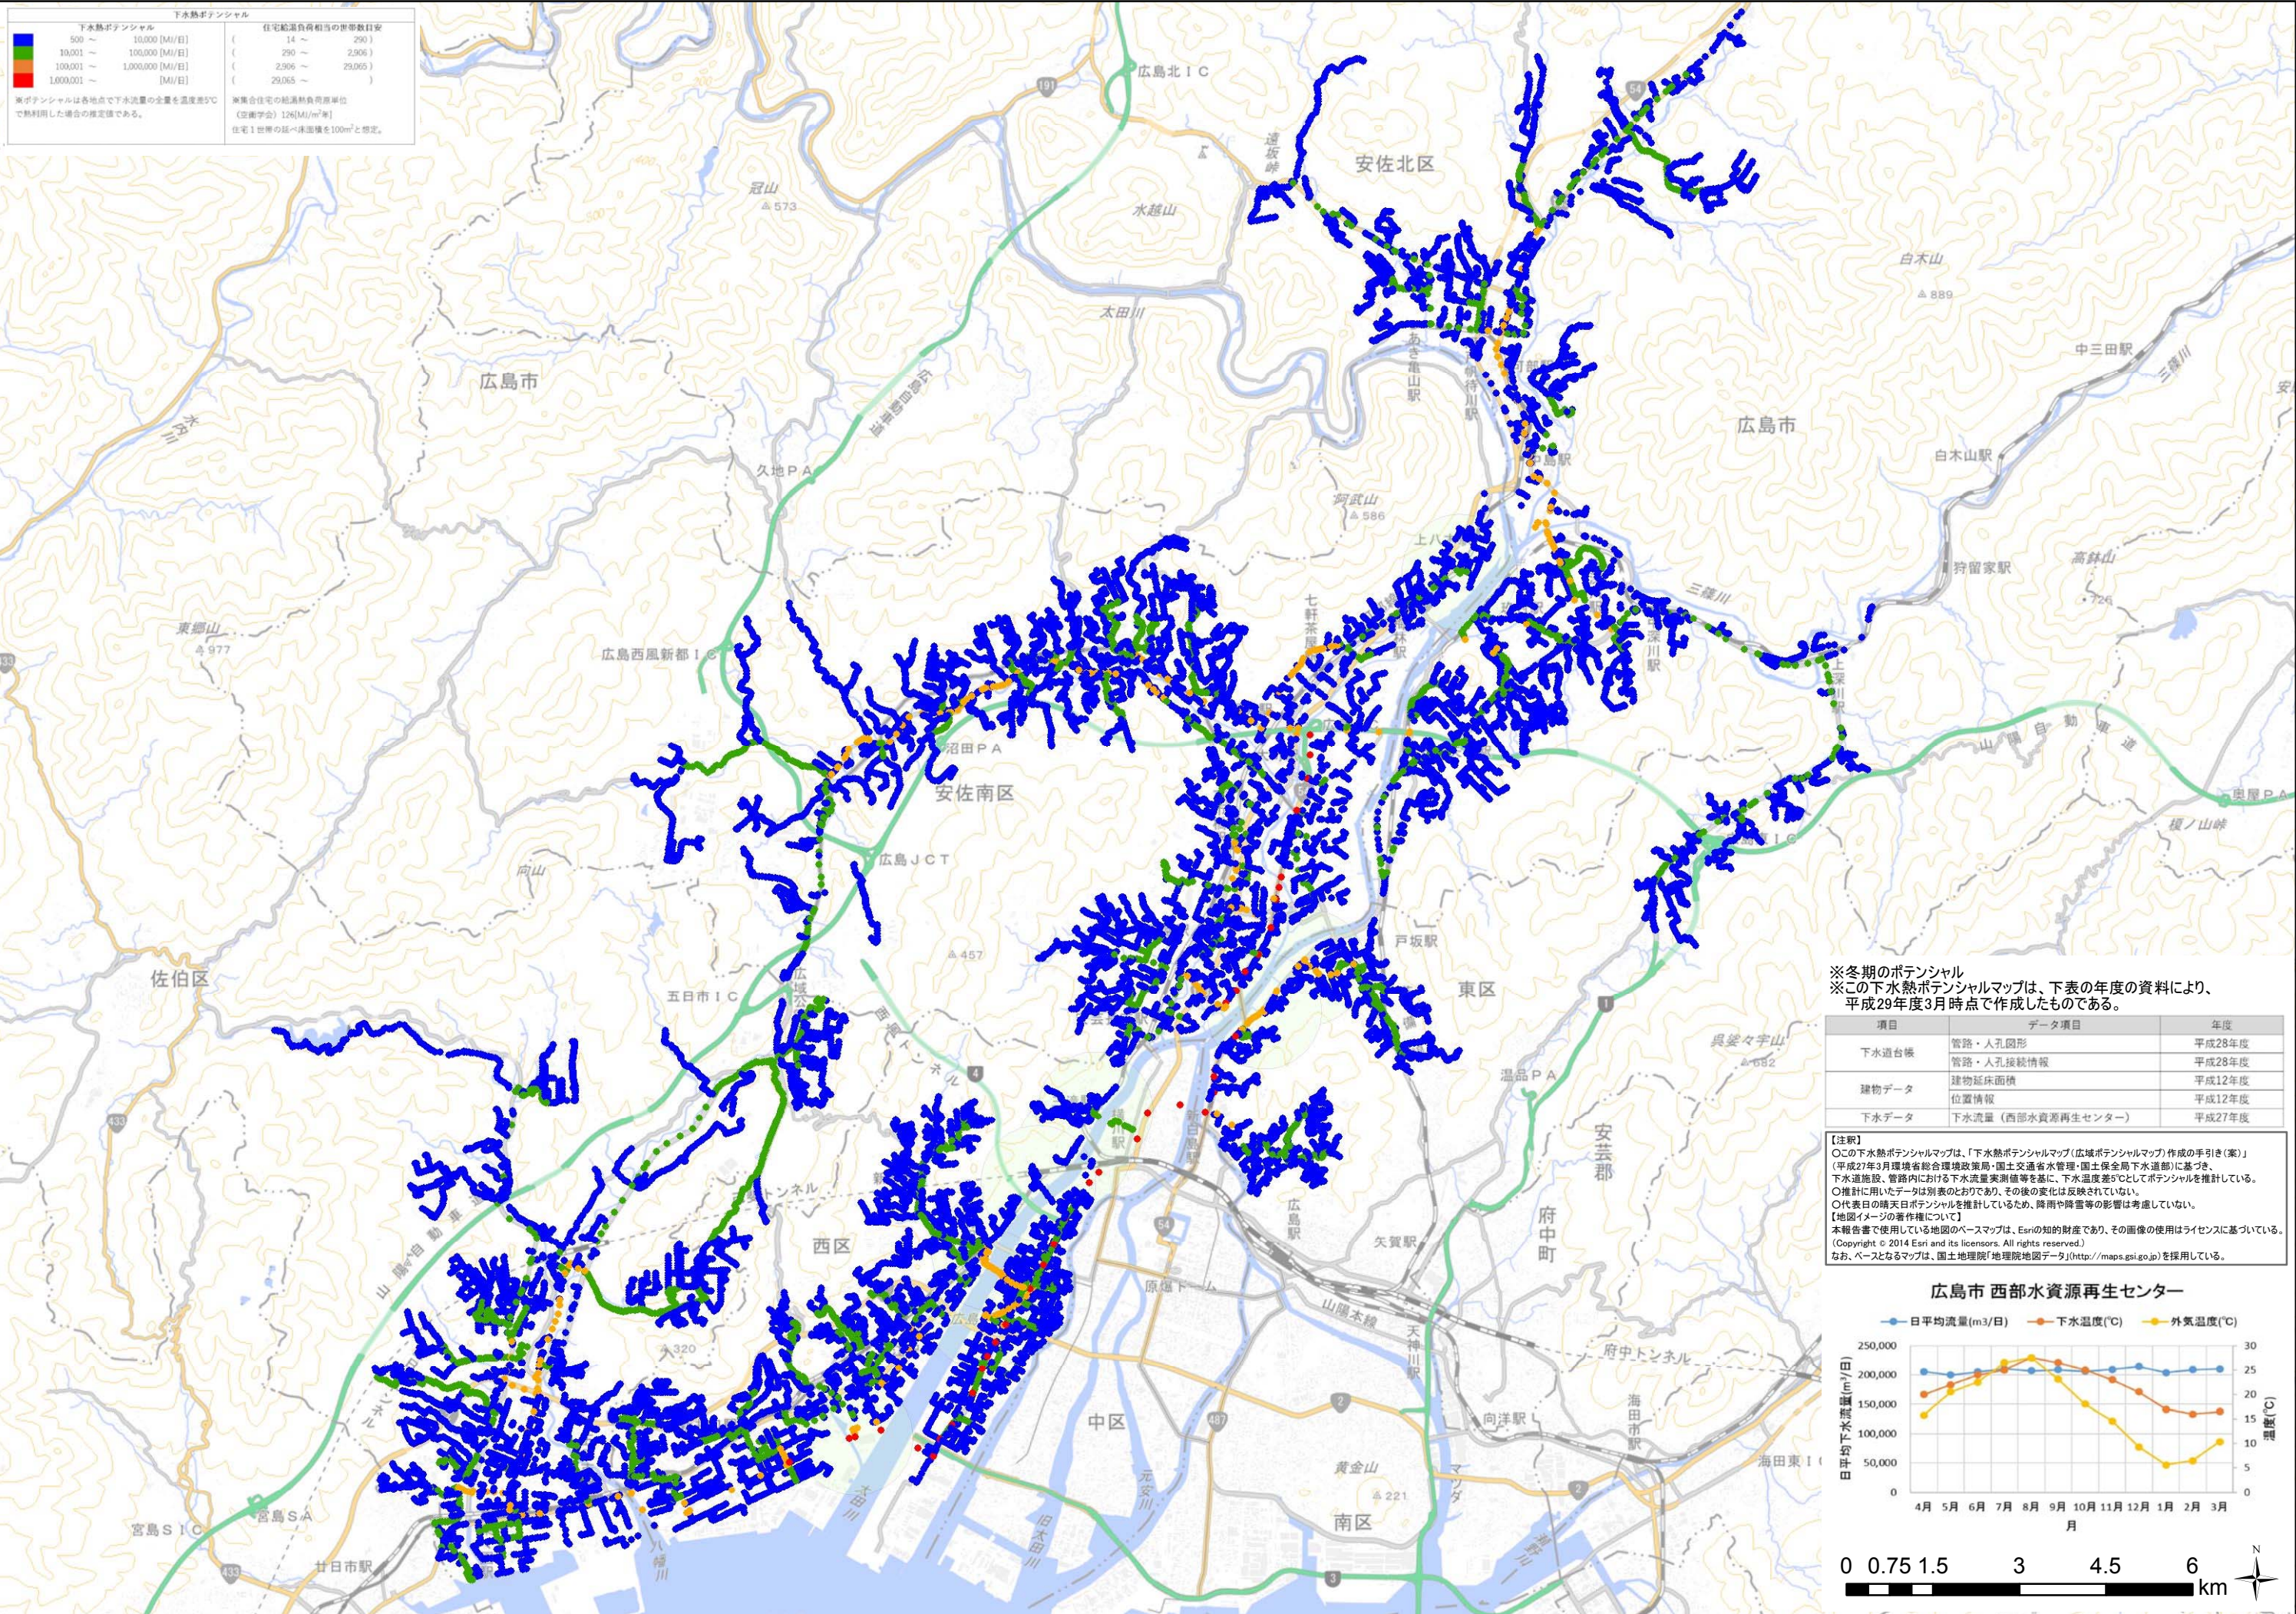

※冬期のポテンシャル
※この下水熱ポテンシャルマップは、下表の年度の資料により、
平成29年度3月時点で作成したものである。

項目	データ項目	年度
下水道台帳	管路・人孔図形	平成28年度
	管路・人孔接続情報	平成28年度
建物データ	建物延床面積	平成12年度
	位置情報	平成12年度
下水データ	下水流量（西部水資源再生センター）	平成27年度

【注釈】
○この下水熱ポテンシャルマップは、「下水熱ポテンシャルマップ（広域ポテンシャルマップ）作成の手引き（案）」（平成27年3月環境省総合環境政策局・国土交通省水管理・国土保全局下水道部）に基づき、下水道施設、管路内における下水流量実測値等を基に、下水温度差5℃としてポテンシャルを推計している。
○推計に用いたデータは別表のとおりであり、その後の変化は反映されていない。
○代表日の晴天日ポテンシャルを推計しているため、降雨や降雪等の影響は考慮していない。
【地図イメージの著作権について】
本報告書で使用している地図のベースマップは、Esriの知的財産であり、その画像の使用はライセンスに基づいている。
（Copyright © 2014 Esri and its licensors. All rights reserved.）
なお、ベースとなるマップは、国土地理院「地理院地図データ」(<http://maps.gsi.go.jp>)を採用している。

広島市 西部水資源再生センター

