


別紙 3


地質調査結果資料



調査位置平面図 S=1:200

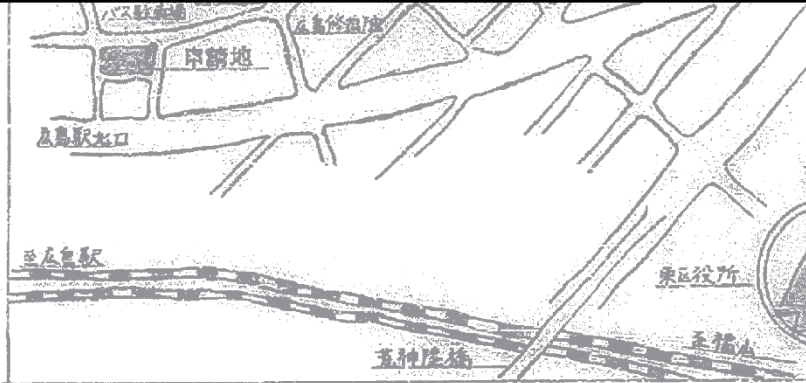

附近見取図

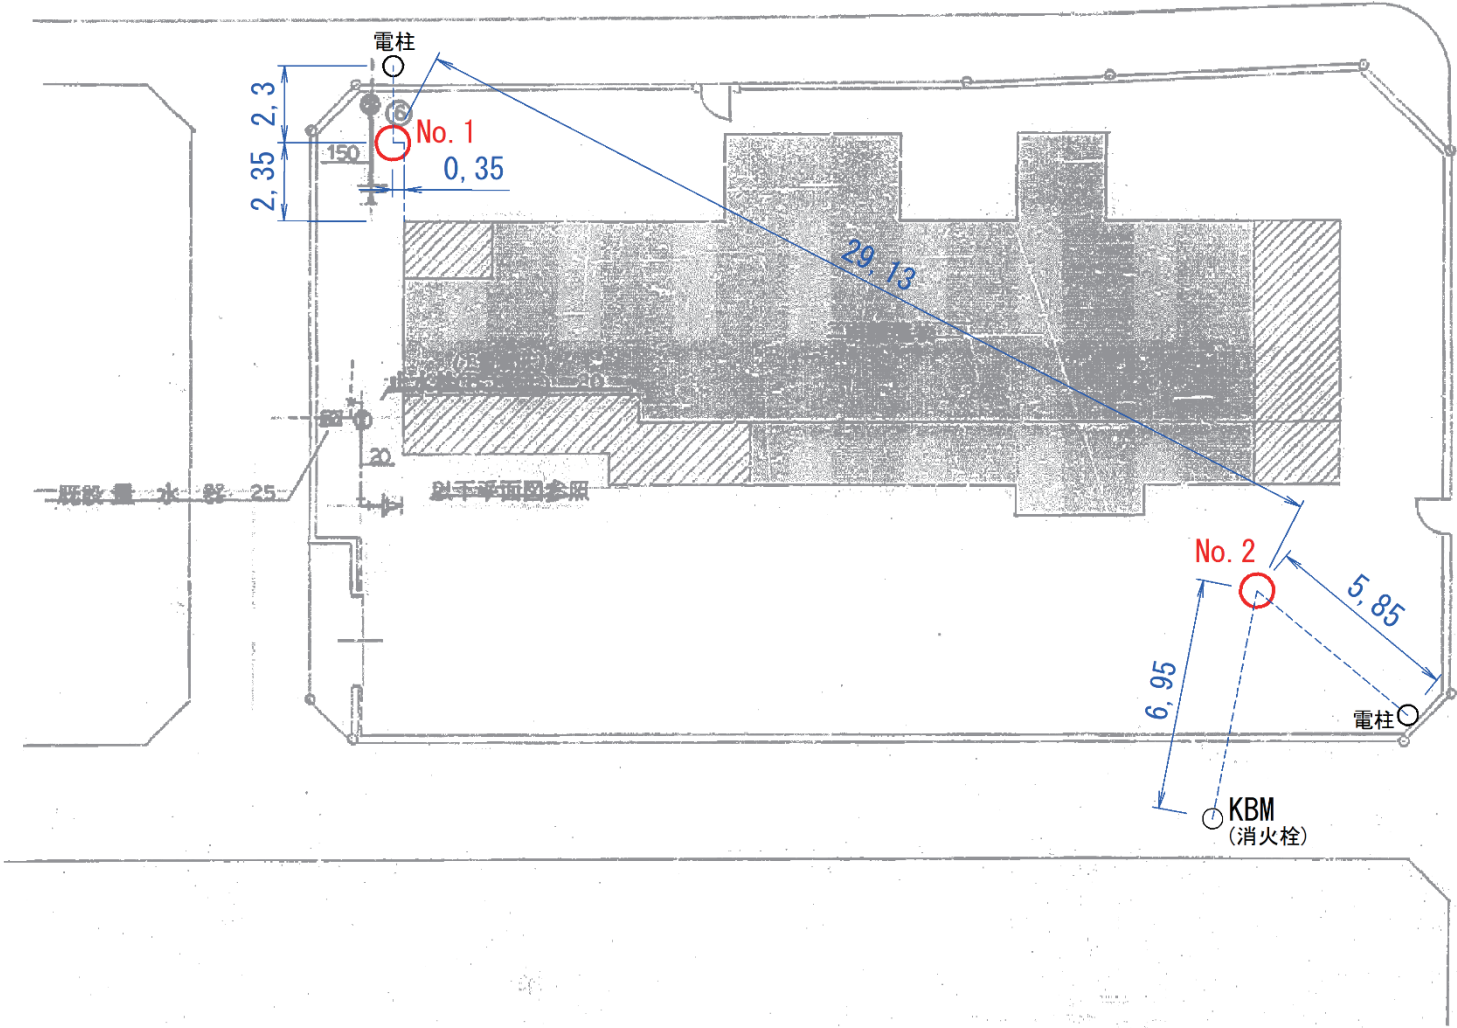

配置図 S=1:200

管種凡例

記号	名称	品名	備考
	給水管	ライニング鋼管	W100キ
	排水管	ビニール管	V.P
	給湯管	複層鋼管	M71キ

図 若草集会所ボーリング位置平面図

No.1 ボーリング位置

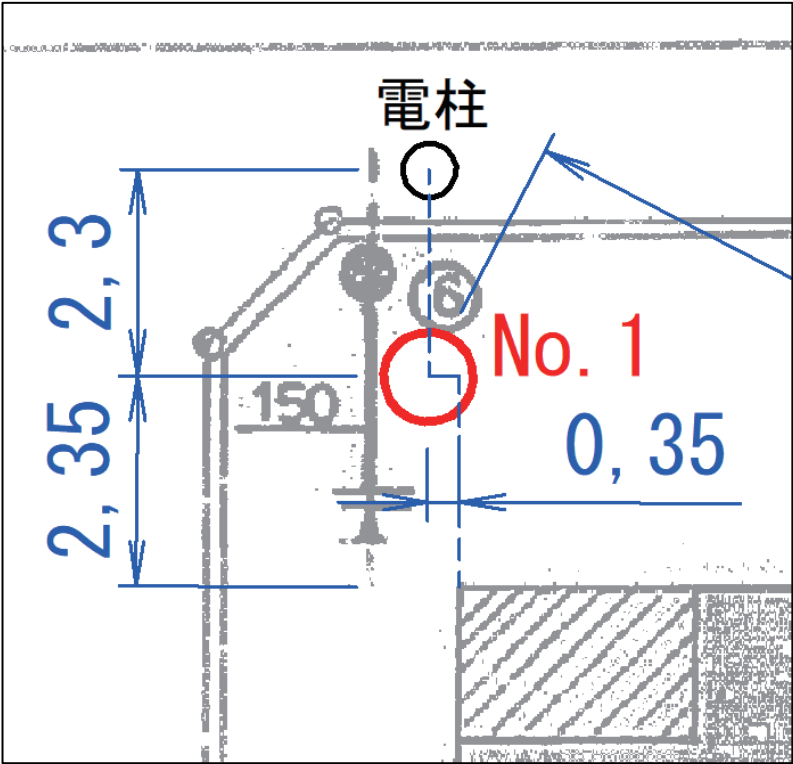


図 No.1平面図



写真 集会所の角からの距離



写真 電柱からの距離測定状況

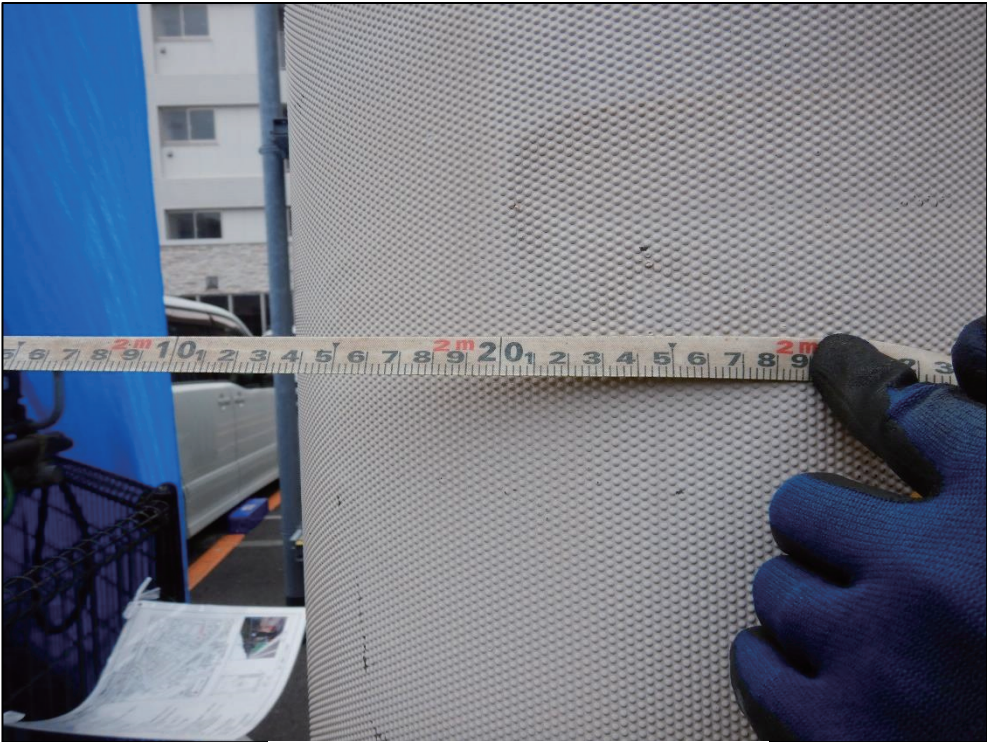


写真 電柱からの距離

No.2 ボーリング位置

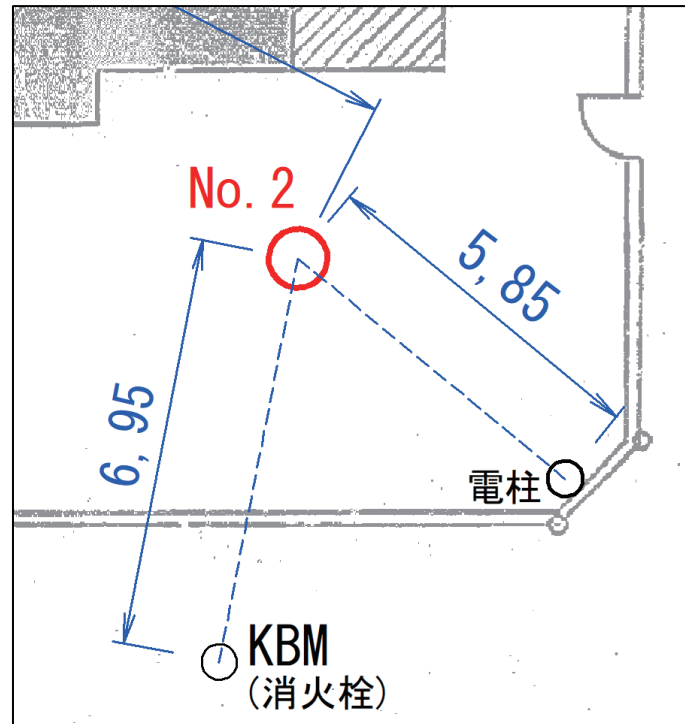


図 No.2平面図

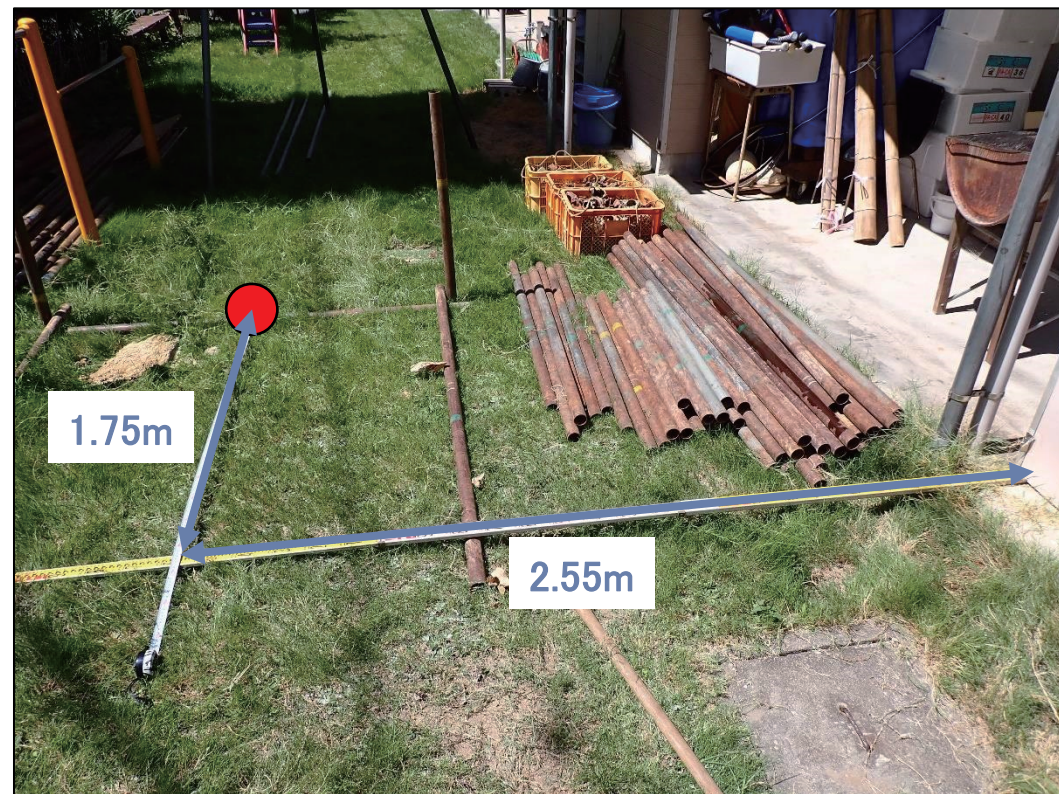


写真 鉄棒正面の角からの距離測定状況



写真 電柱からの距離測定状況



写真 KBM(マンホール)からの距離測定状況

水準測量

表 水準測量結果

2023/9/20 若草集会所水準測量			
	後視	前視	H
KBM1	147.1		0
No.2		131.8	15.3
	後視	前視	H
KBM1	142		0
T1	150.6	146.2	-4.2
T2	152.8	147.3	3.3
No.1		138.6	14.2
	445.4	432.1	13.3
	H		
KBM1			0
No.1			13.4
No.2			15.4
※単位は全てcm			






写真 KBM1



写真 水準測量状況

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名	若草集会所更新プロジェクト 地質調査		
事業名 または 工事名			
調査目的及び調査対象	建築 構造物基礎		

ボーリング名	No. 1		調査位置	広島市東区若草町				北緯						
発注機関	広島市市民局市民活動推進課				調査期間	2023年 9月 14日 ～ 2023年 9月 22日			東経					
調査業者名	電話		主任技師	地質調査技士 登録番号:		現場代理人	地質調査技士 登録番号:		コア鑑定者	地質調査技士 登録番号:		ボーリング責任者	地質調査技士 登録番号:	
孔口標高	KBM 0.13m		角度			方位			地盤勾配			使用機種	試錐機 東邦D1	
総削孔長	49.00m		ポンプ	東邦BG3-B										

標尺	標高	深度	現場土質名 (模様)	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	地質時代名	記述	孔内水位／測定月日	標準貫入試験										試料採取			室原位置試験	削孔月日							
												深度－N値図					N値	深度	100mmごとの打撃回数			50回の貫入量	自沈時の貫入量	深度			試験番号	採取方法					
												0	100	200	200	300																	
(m)	(m)	(m)								事		0	10	20	30	40	50	値 (m)															
1	-0.87	1.00		表土	シルト混じり砂	褐				表層は0.05mまでコンクリート。細砂主体である。φ2～10mm程度の角礫を全体的に含む。	09/20							1	1.15														
	-1.52	1.65		砂混じりシルト		褐				均一なシルトである。含水は中位で粘性は高い。細砂を混入する。	09/20								1	1.65	1			1	500								
2										細砂主体である。均一なシルトが混じる。	09/20								2	2.15	1	1		2	200			2	300				
3																			2	2.45													
							灰く暗灰				3.5～5.0m付近、中～粗砂主体である。								2	3.15	1	1		2	200			2	300				
4																			10	3.45													
5																			7	4.15	4	3	3	10									
6																			7	4.45													
7																			5	5.15	2	2	3	7									
8																			5	5.45													
9	-7.97	8.10		砂質シルト	シルト質砂	暗灰				7.5～8.0m付近、貝殻片を多く混入する。7.5m以深、シルト分が多くなる。								6	6.15	2	1	2	5										
	-9.32	9.45								均一なシルトである。含水は中位で粘性は強い。細砂を含む。全体的に貝殻片を少量混入する。								6	6.45														
10																			2	7.15	2	2	2	6									
11																			2	8.15	1	1		2									
12																			2	8.45													
13																			2	9.15	1	1		2									
14	-13.32	13.45																	2	9.45	1	1		2									
15																			6	10.15	2	1	3	6									
16																			6	10.45													
17											細砂主体である。均一なシルトを含む。全体的に貝殻片を含む。								6	11.15	2	2	2	6									
18																		11	11.45														
19																		16	12.15	3	3	5	11										
20																		16	12.45														
21																		13	13.15	5	6	5	16										
22										均一なシルトである。								3	13.45														
23																		3	14.15	1	1	1	3										
24										含水は中位で粘性は高い。								3	14.45														
25																		3	15.15	1	1	1	3										
26																		3	15.45														
27																		2	16.15	1	1	1	3										
28																		2	16.45														
29																		2	17.15	1	1		2										
30																		2	17.45	1	1		2										
31																		2	18.15	1	1		2										
32										全体的に貝殻片を含む。								2	18.45	1	1		2										
33																		2	19.15	1	1		2										
34																		2	19.45	1	1		2										
35																		3	20.15	1	1	1	3										
36																		3	20.45														
37																		3	21.15	1	1	1	3										
38																		3	21.45														
39																		3	22.15	1	1	1	3										
40										22.0m以深、貝殻片が少なくなる。								3	22.45														
41																		3	23.15	1	1	1	3										
42																		3	23.45														

[illegible]

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名	若草集会所更新プロジェクト 地質調査		
事業名 または 工事名			
調査目的及び調査対象	建築 構造物基礎		

ボーリング名	No. 2		調査位置	広島市東区若草町			北緯							
発注機関	広島市市民局市民活動推進課				調査期間	2023年 9月 5日 ～ 2023年 9月 21日		東経						
調査業者名	電話		主任技師	地質調査技士 登録番号:		現代場人	コア鑑定者		地質調査技士 登録番号:	ボーリング責任者	地質調査技士 登録番号:			
孔口標高	KBM 0.15m		角度	180° 上下 90° 0°		方位	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南		地盤勾配	水平 0° 鉛直 90° 0°		使用機種	試錐機 東邦D-0-D	
総削孔長	50.00m						エンジン		ヤンマーNFAD-8		ポンプ	ヤンマー動噴CP-65		

