



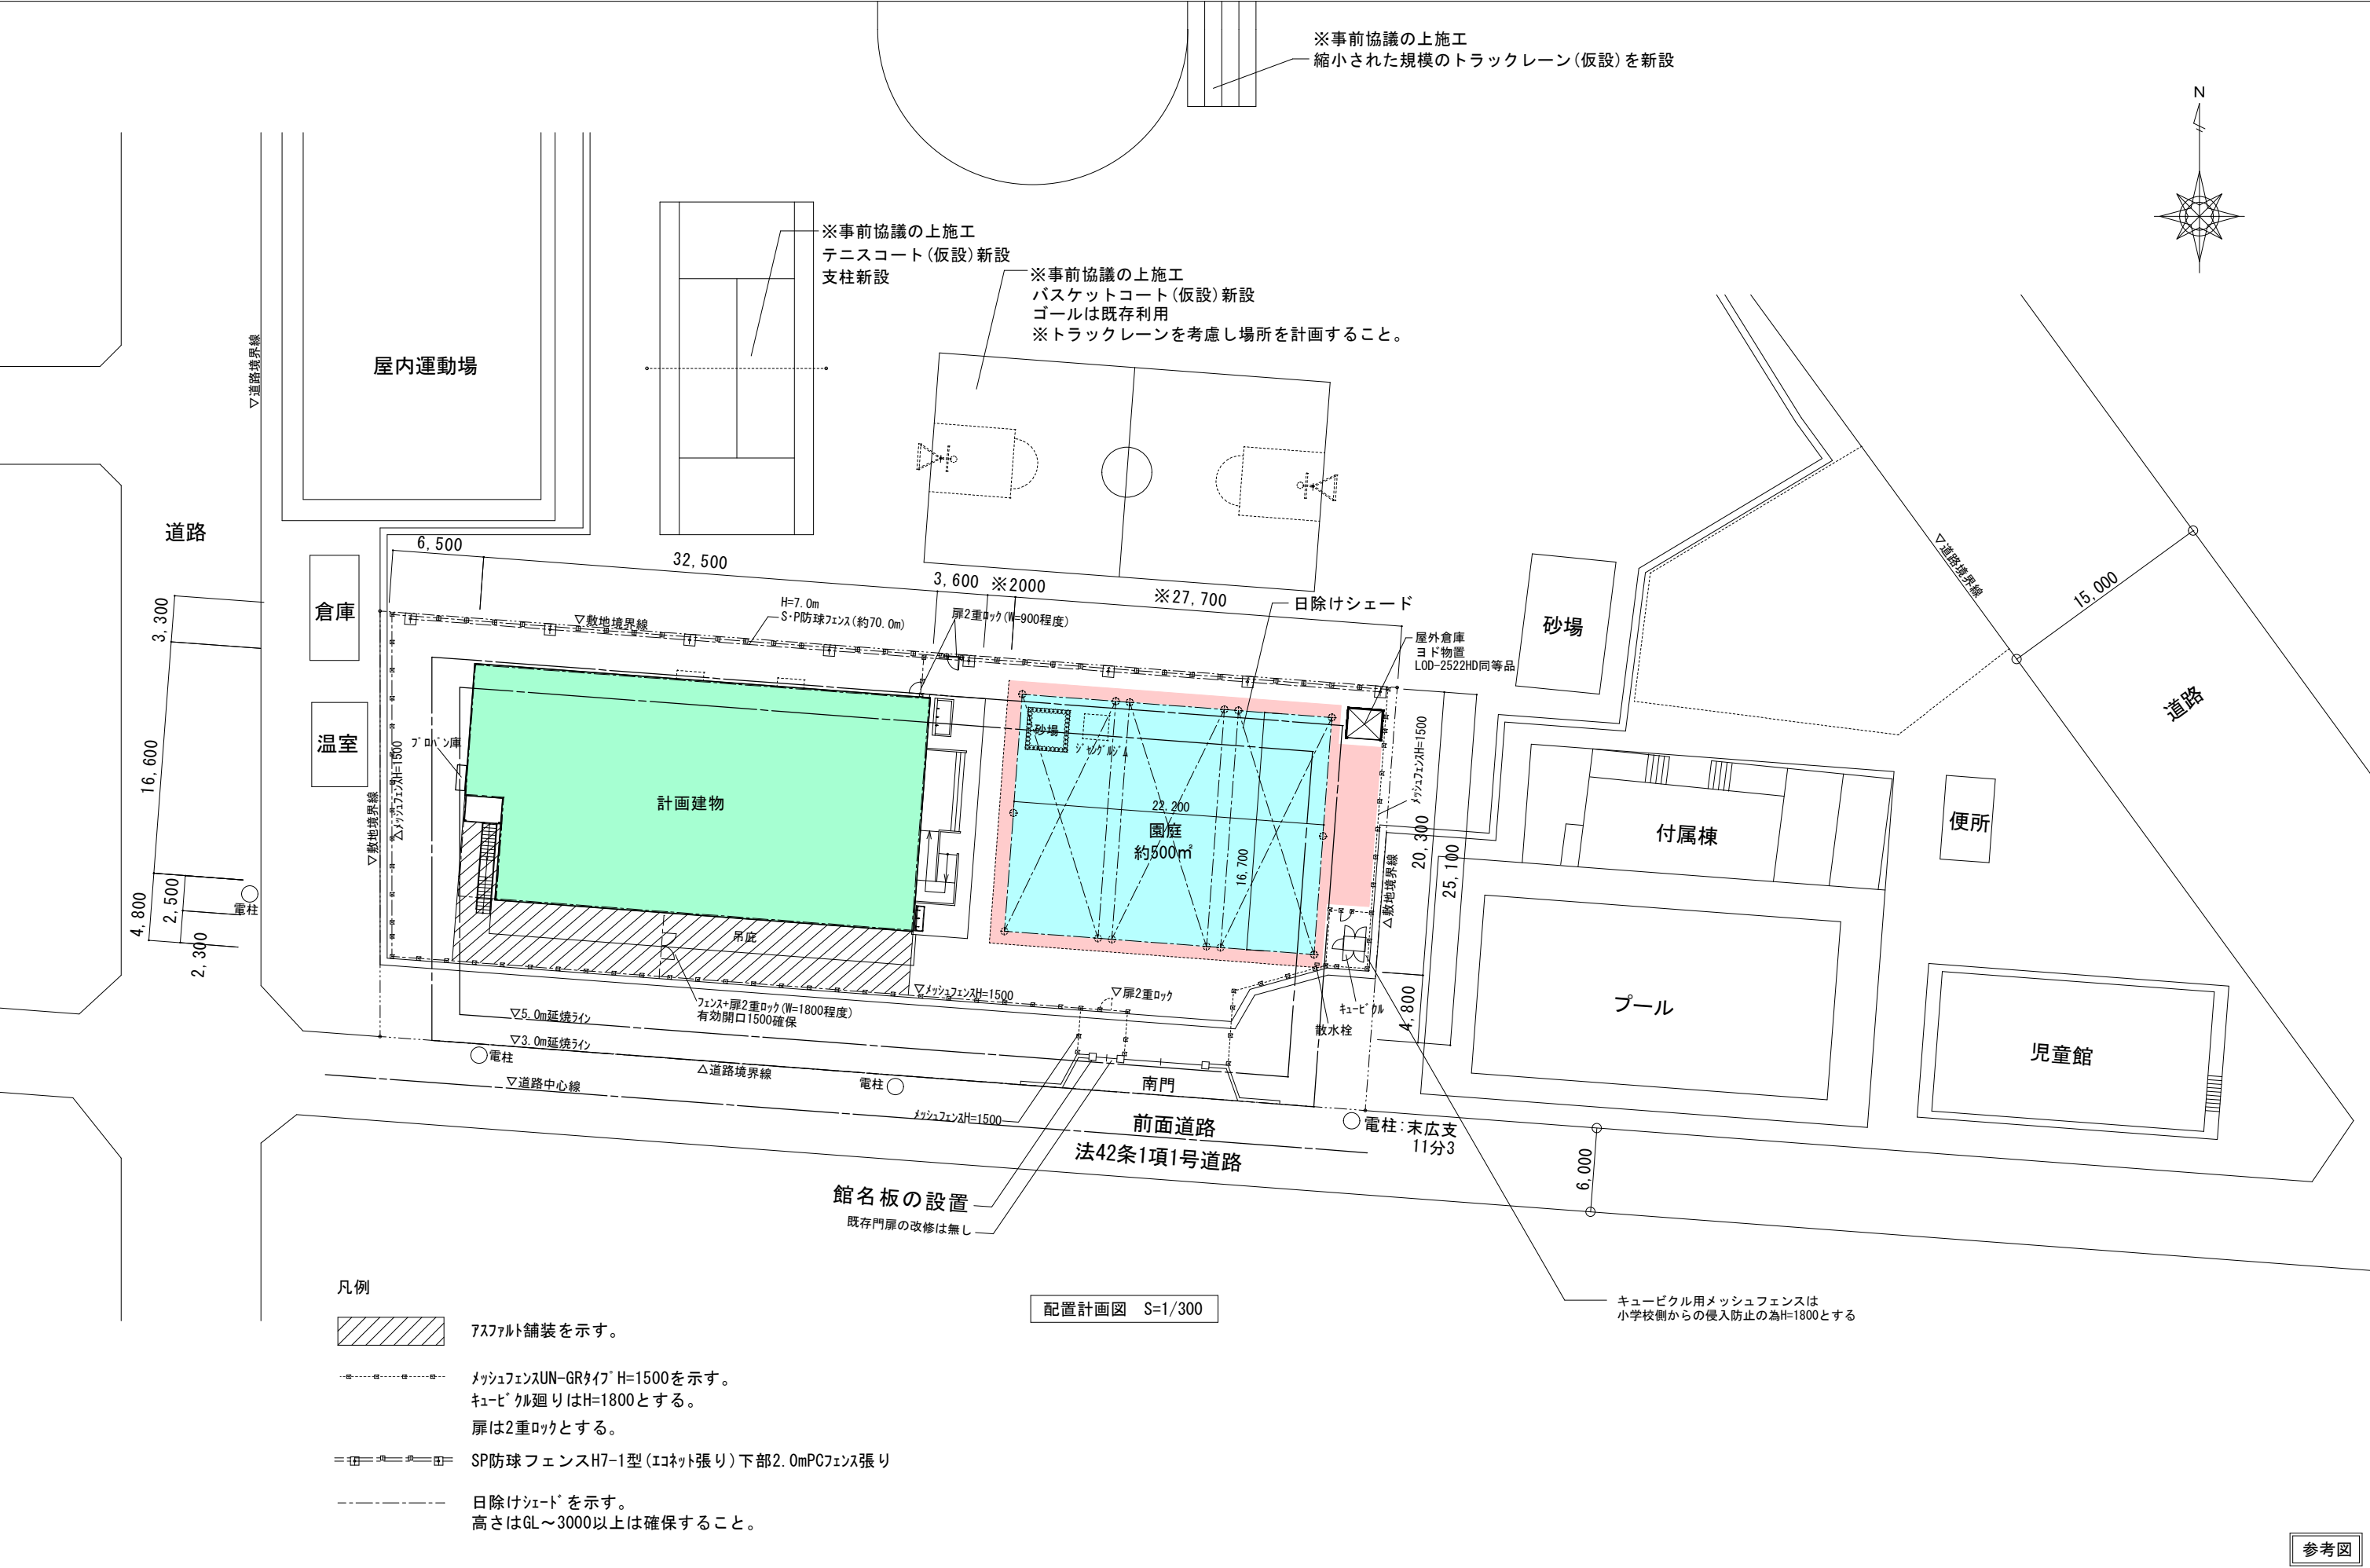

記事		承認	承認	承認	作成者	工事名称	ふくしま保育園仮園舎借上げ業務	作成年月日	2025. 06. 30	図面番号
	整理番号					図面名称	配置図	縮尺 (A3→71%)	1/300	

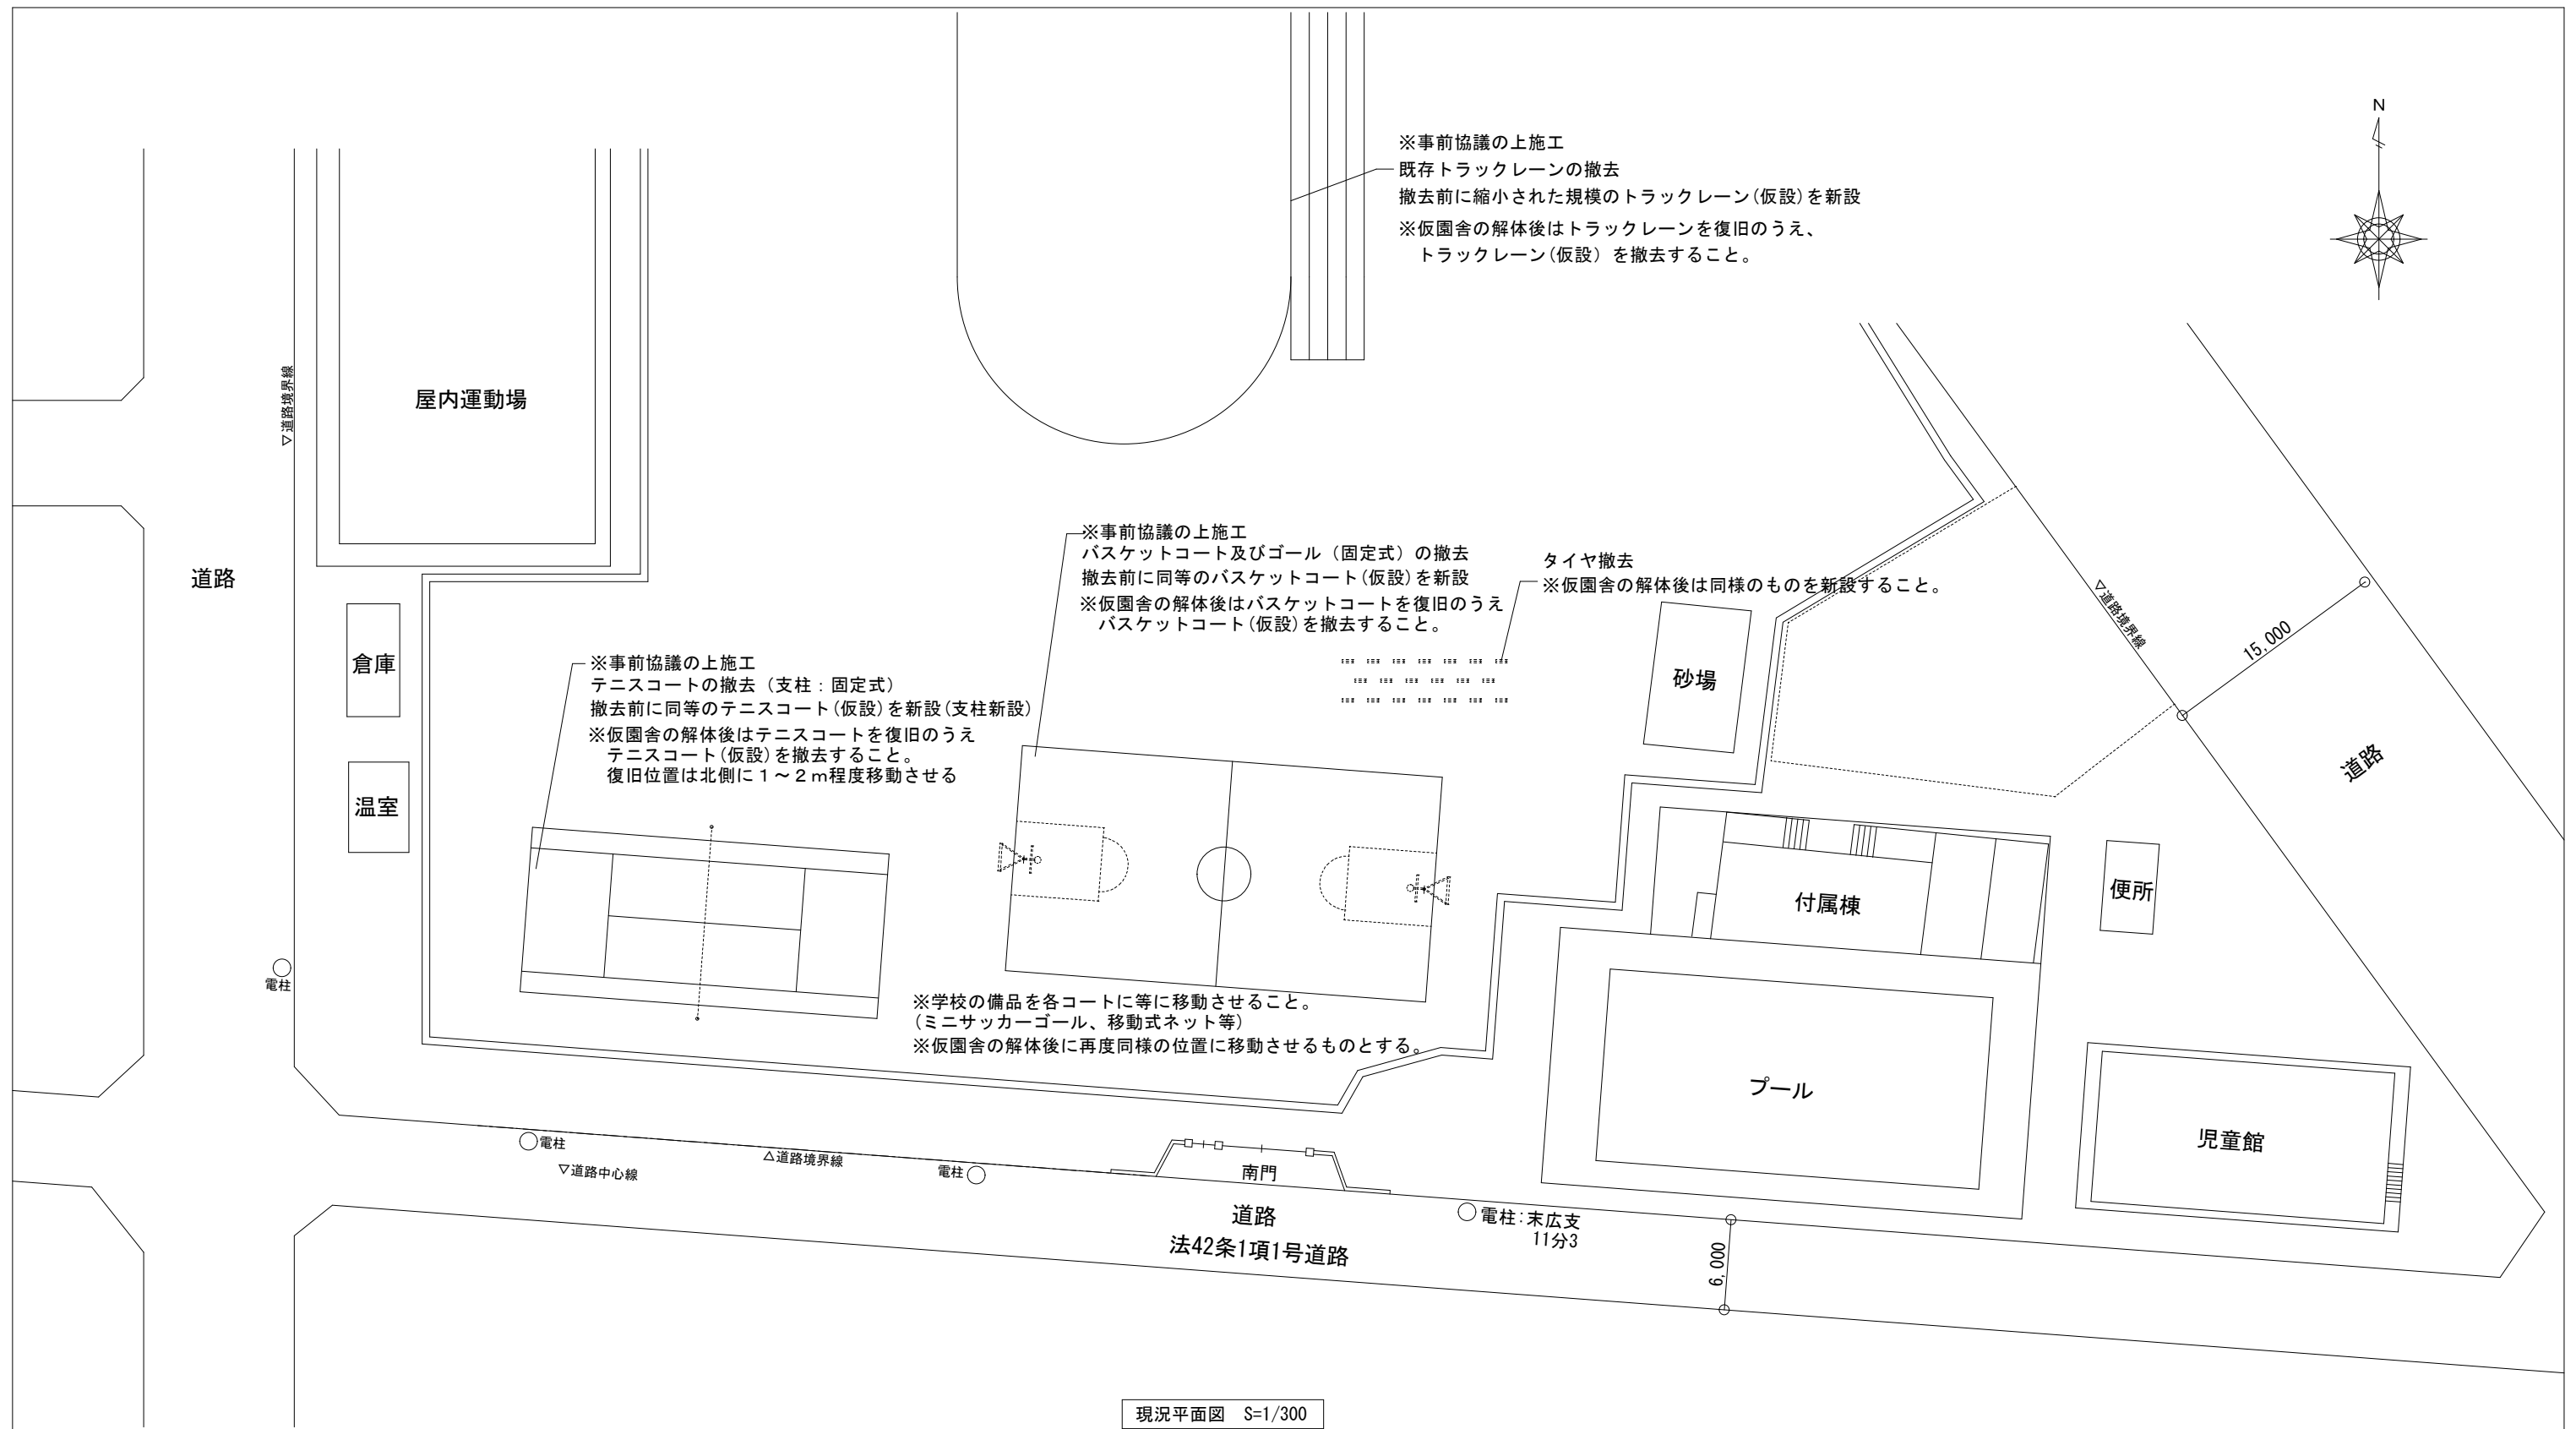

設計概要													
一般事項	工事名称	ふくしま保育園仮園舎借上げ業務				建築場所(地名地番)	広島市西区天満町			防火材料認定番号	※NM:不燃材料　QM:準不燃材料	塗装略号	SOP　:合成樹脂調合ペイント
	建物種別	新築				主要用途	保育所						CL　:ケラック塗り
	地域指定	用途指定	近隣商業地域		主要構造部	準耐火構造(イ準耐)			NAD　:フタル樹脂系非水分散形塗料塗り				
		防火指定	準防火地域		建ぺい率指定	80%	容積率	300%	DP　:耐候性塗料塗り				
					その他指定	駐輪場附置義務対象区域、景観計画重点地区(リハーフ特地区)			EP-G:つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り				
					都市機能誘導区域(一般地域型)、居住誘導区域			EP　:合成樹脂エマルジョンペイント塗り					
建物概要	規模	階数	二階建		最高軒高	6.910m	最高高さ	7.180m	EP-T:合成樹脂エマルジョン模様塗料塗り				
		建築面積	別図参照		床面積	1階:519.79　㎡			UC　:ケル樹脂ニス塗り				
						2階:519.79　㎡			LE　:ラッカーエマル塗り				
		建築面積合計　　:636.68㎡			延べ床面積　　:1,039.58㎡				OS　:オイルステイン塗り				
構造概要	基礎形式	鉄筋コンクリート基礎				地耐力(仮定値)	50KN/㎡　長期			WP　:木材保護塗料塗り			
	軸組	軽量鉄骨ブレース構造				積雪	30cm　短期600N/㎡			FE　:フタル酸樹脂エマル塗り			
		梁:1時間耐火構造(FP060BM-9408)				床荷重	2300N/㎡			FUE:フッ素樹脂エマル塗り			
		吹付ロックウール耐火被覆材t=25　比重0.25以上								UE　:ケル樹脂塗り			
	内部軸組	1階床	床ﾊﾞｰﾈﾙ　床板ｺﾝﾊﾞｰﾂt=12(F☆☆☆☆)	天井	114条2項:防火上主要な間仕切壁								
			木棧30×90㊓300	(告示1358号)	LGS下地石膏ボードt=12.5+9.5(両面)								
ﾃﾞｯｸﾏﾌﾞﾚｰﾄt=1.6(EZ50)			一般間仕切	LGS下地石膏ﾎｰﾄﾞt=12.5									
大引:G75x45x15x2.3㊓900			内壁	LGS下地石膏ボードt=12.5+9.5+ﾃﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(不燃)									
		東:東㊓00(ﾀﾞﾂｺ)		断熱材:高性能グラスウール　t=50/16kg									
	2階床	ｺﾝｸﾘｰﾄt=80金ｺﾞﾃ押え(ﾃﾞｯｸ山土80)	天井	LGS下地化粧石膏ボードt=9.5(不燃)									
(1時間耐火)	ワイヤーメッシュ敷150x150x6φ	断熱材:高性能グラスウール　t=100/16kg											
FP060FL-9096	ﾃﾞｯｸﾏﾌﾞﾚｰﾄt=1.6(EZ50)												
外部仕上	屋根	ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板折板葺2重折板　t=0.6+0.6　H=88				外壁	窯業系サイディングt=16.0(通気金具工法)			24時間換気(第三種換気)、スイッチには24時間換気の表示をする合板、内部仕上等はF☆☆☆☆製品を使用する 床接着剤等は、非ホルムアルデヒドタイプとする　　F☆☆☆☆ 天井裏等全て、F☆☆☆☆以上を使用する			
	(30分耐火)	断熱材:GWt=100/10kg				(45分準耐火構造)	鉄骨鋼縁下地+透湿防水シート						
	FP030RF-1802(1)					QF045BE-9226	屋内側:LGS下地PB12.5+9.5						
建具	符号	仕様		硝子	w	有効開口	h	符号	仕様	硝子	w	有効開口	h
		建具表による											
鉄	礎	軒礎:前高130　塩ビ製　堅礎:塩ビ製　φ75											
	板金金物	柱脚水切(ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　t=0.35)　水切(ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.35)											
内部階段 (30分耐火)	有効巾	1400以上		外部階段 (30分耐火)	有効巾	900	上屋:ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6						
	蹴上	160			蹴上	160							
鉄造	踏面	260	手摺:H=800		鉄造	踏面	260	手摺:鋼製H800					
塗装	鉄骨・錆止塗装(JIS K5674 工場1回塗り)												
	見え掛りOP(工場塗装のうえ現場にてタッチアップ)												
雑工事(外部)	玄関ポーチスロープ	コンクリートt=100金ゴテ押え、ワイヤーメッシュ150x150x6φ、砕石t=100　手摺付き											
	下屋	ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板折板葺t=0.6　山高88　ホト式、軒樋・堅樋											
	ポーチ	コンクリートt=100金ゴテ押え、ワイヤーメッシュ150x150x6φ、砕石t=100											
	吊庇	ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板折板葺t=0.6　山高88　ホト式、軒樋・堅樋											
	アルミ小庇	W1920　D590											
	メッシュフェンス等	H7000程度(朝日スチール工業(株) ※SP防球フェンスH7-1型(エネット張り) 下部2.0mPCフェンス張り同等品)、H1500及びH1800(朝日スチール工業(株) UNフェンスA型同等品)											
	屋外倉庫2	W2,564×D2,213×H2,304((株) 淀川製鋼所　ヨド物置LOD-2522HD 追加欄込同等品)　　床:土間コンクリート金ゴテ押え											
雑工事(内部)	面台	天板:ホトフォームカーテンホリ化粧合板、腰化粧パネル板t=6.0											
	トイレブース	表面材:ホリ化粧合板、笠木:7㊓製、高さ:大人用H1900　幼児用H1100											
	可動間仕切	表面材:ホリ化粧合板、笠木:7㊓製、高さ:大人用H1900　幼児用H1100											
	各階便所　吊戸棚	W900xH900xD300　2ヶ所(耐震ラッチ付き両開き戸、内1ヶ所はリフト錠付)　内部棚板は2段としダブ式とする。											
	カバン掛け	各保育室前の廊下に、人数分のカバン掛けを設置すること。											
設備	電気設備、空調設備、換気設備、放送設備、給排水衛生設備、雨水排水設備、小荷物専用昇降機												
	消防設備:6項(ハ) 誘導灯、消火器、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備、避難器具、カーテン等の防火措置(消防設備については、法定点検及び報告を行うこと。)												
	小学校校庭のグラウンド用照明:仮設園舎の外壁面に照明設備を5台設置すること。(LED投光器広角タイプ　角型水銀灯1000形相当)												
	高圧受変電設備:1φ50KVA、3φ75KVA程度を想定しているが、適切な容量を考慮したうえで計画すること。保安技術者を選任し、月次点検を行うこと。												
その他	VOC対策	VOC放散量低減策・・・内装仕上材を選定するにあたり、VOC対策を施した商品を使用すること(F☆☆☆☆の材料を使用する)											
	換気対策・・・居室及び廊下の内装材の制限に応じ、換気扇は常時作動とし、1時間あたりの換気回数は0.3回以上とする												
	※1:フェンスの金網形状(菱形等)および網目間隔により、園児が登る恐れがある場合、メッシュシート等による対策を行うこと。												
	参考図												

記　事			承認	承認	承認	作成者	工事名称	ふくしま保育園仮園舎借上げ業務	作成年月日 2025.06.30	図面番号 A-3
	整　理　番　号						図面名称	設計概要　仕上表	縮尺 (A3→71%) —	


室内仕上表


階	室名	床	巾木	外廻壁	間仕切壁	天井	CH	廻縁	備考	階	室名	床	巾木	外廻壁	間仕切壁	天井	CH	廻縁	備考
1階	玄関・廊下	玄関：防滑性ビニル床シート=2.5	ソフトH=60	ビニルクロス(不燃)	ビニルクロス(不燃)	化粧石膏ボードt=9.5(不燃)	2600	塩ビコ型	SUS見切縁	2階	廊下	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	ビニルクロス(不燃) LGS下地PB12.5+9.5	ビニルクロス(不燃) 一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	化粧石膏ボードt=9.5(不燃) LGS下地	2600	塩ビコ型	
		廊下：長尺塩ビシート=2.0 ワン合板t=4.0		LGS下地PB12.5+9.5	一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	LGS下地													
		事務室 医務室	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	ビニルクロス(不燃)	ビニルクロス(不燃)	化粧石膏ボードt=9.5(不燃)	2600	塩ビコ型			室名札、防災カーテン(レール共) 天吊り防災カーテン(レール共) 面台、手洗い、鏡	倉庫	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	LGS下地PB12.5+9.5	LGS下地PB12.5	化粧石膏ボードt=9.5(不燃) LGS下地	2600
	ワン合板t=4.0			LGS下地PB12.5+9.5	一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	LGS下地													
	更衣室	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	—	ビニルクロス(不燃)	化粧石膏ボードt=9.5(不燃)	2600	塩ビコ型	室名札		保育室 3歳(さくら)	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	ビニルクロス(不燃) LGS下地PB12.5+9.5	ビニルクロス(不燃) 一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	化粧石膏ボードt=9.5(不燃) LGS下地	2600	塩ビコ型	室名札、防災暗幕カーテン(レール共) 面台、幼児用マルチック、鏡 押入(中段棚、天袋付き)
		ワン合板t=4.0		—	一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	LGS下地													
	乳児室 0歳(ひよこ)	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	ビニルクロス(不燃)	ビニルクロス(不燃)	化粧石膏ボードt=9.5(不燃)	2600	塩ビコ型	室名札、防災暗幕カーテン(レール共) 押入、面台、幼児用マルチック、鏡 流し台L=1200(湯・水)		保育室 3歳(もも)	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	ビニルクロス(不燃) LGS下地PB12.5+9.5	ビニルクロス(不燃) 一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	化粧石膏ボードt=9.5(不燃) LGS下地	2600	塩ビコ型	室名札、防災暗幕カーテン(レール共) 面台、幼児用マルチック、鏡 押入(中段棚、天袋付き)
		一部畳 ワン合板t=4.0		LGS下地PB12.5+9.5	一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	LGS下地													
	調乳スペース				キッチン廻り一部化粧ケイカル板張						保育室 4歳(きく)	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	ビニルクロス(不燃) LGS下地PB12.5+9.5	ビニルクロス(不燃) 一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	化粧石膏ボードt=9.5(不燃) LGS下地	2600	塩ビコ型	室名札、防災暗幕カーテン(レール共) 面台、幼児用マルチック、鏡 押入(中段棚、天袋付き)
	沐浴室	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	ビニルクロス(不燃)	ビニルクロス(不燃)	化粧石膏ボードt=9.5(不燃)	2600	塩ビコ型	室名札 幼児用バス、汚物流し 洗濯機用パン		保育室 4歳(ばら)	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	ビニルクロス(不燃) LGS下地PB12.5+9.5	ビニルクロス(不燃) 一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	化粧石膏ボードt=9.5(不燃) LGS下地	2600	塩ビコ型	室名札、防災暗幕カーテン(レール共) 面台、幼児用マルチック、鏡 押入(中段棚、天袋付き)
		ワン合板t=4.0		LGS下地PB12.5+9.5	一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	LGS下地													
	乳児室 1歳(くま)	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	ビニルクロス(不燃)	ビニルクロス(不燃)	化粧石膏ボードt=9.5(不燃)	2600	塩ビコ型	室名札、防災暗幕カーテン(レール共) 面台、幼児用マルチック、鏡 押入(中段棚、天袋付き)、用具入(棚一段)		保育室 5歳(すみれ)	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	ビニルクロス(不燃) LGS下地PB12.5+9.5	ビニルクロス(不燃) 一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	化粧石膏ボードt=9.5(不燃) LGS下地	2600	塩ビコ型	室名札、防災暗幕カーテン(レール共) 面台、幼児用マルチック、鏡 押入(中段棚、天袋付き)
		一部防滑性塩ビシート及び畳 ワン合板t=4.0		LGS下地PB12.5+9.5	一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	LGS下地													
	乳児室 1歳(うさぎ)	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	ビニルクロス(不燃)	ビニルクロス(不燃)	化粧石膏ボードt=9.5(不燃)	2600	塩ビコ型	室名札、防災暗幕カーテン(レール共) 面台、幼児用マルチック、鏡 押入(中段棚、天袋付き)、用具入(棚一段)		保育室 5歳(ふじ)	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	ビニルクロス(不燃) LGS下地PB12.5+9.5	ビニルクロス(不燃) 一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	化粧石膏ボードt=9.5(不燃) LGS下地	2600	塩ビコ型	室名札、防災暗幕カーテン(レール共) 面台、幼児用マルチック、鏡 押入(中段棚、天袋付き)
		一部防滑性塩ビシート及び畳 ワン合板t=4.0		LGS下地PB12.5+9.5	一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	LGS下地													
	乳児室 2歳(ぞう)	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	ビニルクロス(不燃)	ビニルクロス(不燃)	化粧石膏ボードt=9.5(不燃)	2600	塩ビコ型	室名札、防災暗幕カーテン(レール共) 面台、幼児用マルチック、鏡 押入(中段棚、天袋付き)、用具入(棚一段)										可動間仕切
		一部防滑性塩ビシート及び畳 ワン合板t=4.0		LGS下地PB12.5+9.5	一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	LGS下地													
	職員休憩室	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	ビニルクロス(不燃)	ビニルクロス(不燃)	化粧石膏ボードt=9.5(不燃)	2600	塩ビコ型	室名札、防災暗幕カーテン(レール共) 流し台L=1200(湯・水)		配膳室	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	化粧ケイカル板t=6.0 LGS下地PB12.5+9.5	化粧ケイカル板t=6.0 一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	EP塗装 珪酸カルシウム板t=6.0(目透かし) LGS下地	2600	塩ビコ型	室名札 面台、手洗い、鏡 17"の掛け、給食用リフト
		ワン合板t=4.0		LGS下地PB12.5+9.5	一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	LGS下地													
前室	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	—	化粧ケイカル板t=6.0	EP塗装	2600	塩ビコ型	室名札 面台、手洗い、鏡	便所	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	ビニルクロス(不燃) LGS下地PB12.5+9.5	ビニルクロス(不燃) 一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	化粧石膏ボードt=9.5(不燃) LGS下地	2600	塩ビコ型	室名札、幼児用小便器、腰掛便器、マルチック シャワー・パン、汚物流し、SK、洗濯パン 大人用洋風便器、TB、面台、紙巻器		
	ワン合板t=4.0		—	一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	珪酸カルシウム板t=6.0(目透かし) LGS下地														
調理室 (火気使用)	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	化粧ケイカル板t=6.0	化粧ケイカル板t=6.0	EP塗装(不燃：NM-8585)	2600	塩ビコ型	面台、手洗い、鏡 17"の掛け、給食用リフト	職員用便所	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	—	ビニルクロス(不燃)	化粧石膏ボードt=9.5(不燃) LGS下地	2600	塩ビコ型	手洗い付き洋風便器 紙巻器		
	土間コンクリート金ゴテ仕上げ		LGS下地PB12.5+9.5	一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	珪酸カルシウム板t=6.0(目透かし) LGS下地														
検収室	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	化粧ケイカル板t=6.0	化粧ケイカル板t=6.0	EP塗装	2600	塩ビコ型												
	ワン合板t=4.0		LGS下地PB12.5+9.5	一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	珪酸カルシウム板t=6.0(目透かし) LGS下地														
食品保管庫	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	—	ビニルクロス(不燃)	化粧石膏ボードt=9.5(不燃)	2600	塩ビコ型												
	ワン合板t=4.0		—	一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	LGS下地														
便所	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	ビニルクロス(不燃)	ビニルクロス(不燃)	化粧石膏ボードt=9.5(不燃)	2600	塩ビコ型	室名札、幼児用小便器、腰掛便器、マルチック シャワー・パン、汚物流し、SK、洗濯パン 大人用洋風便器、TB、面台、紙巻器											
	ワン合板t=4.0		LGS下地PB12.5+9.5	一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	LGS下地														
職員用便所	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	—	ビニルクロス(不燃)	化粧石膏ボードt=9.5(不燃)	2600	塩ビコ型	手洗い付き洋風便器 紙巻器											
	ワン合板t=4.0		—	一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	LGS下地														
階段下倉庫	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	仕上げはボード素地 LGS下地PB12.5+9.5	仕上げはボード素地 一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	無し(鉄骨現し)	—	—	室名札											
	ワン合板t=4.0		LGS下地PB12.5+9.5	一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5															
屋外倉庫	長尺塩ビシート=2.0	ソフトH=60	仕上げはボード素地 LGS下地PB12.5+9.5	仕上げはボード素地 一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	無し(鉄骨現し)	—	—		共通	階段室	防滑性ビニル床シート=2.5	ソフトH=60	LGS下地PB12.5+9.5	ビニルクロス(不燃) 一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5	化粧石膏ボードt=9.5(不燃) LGS下地	—	塩ビコ型		
	ワン合板t=4.0		LGS下地PB12.5+9.5	一般部はLGS下地PB12.5 114条区画はPB12.5+9.5															

※参考図

参考図

記 事			承認	承認	承認	作成者	工事名称	ふくしま保育園仮園舎借上げ業務	作成年月日 2025.06.30	図面番号 A-4
整 理 番 号										

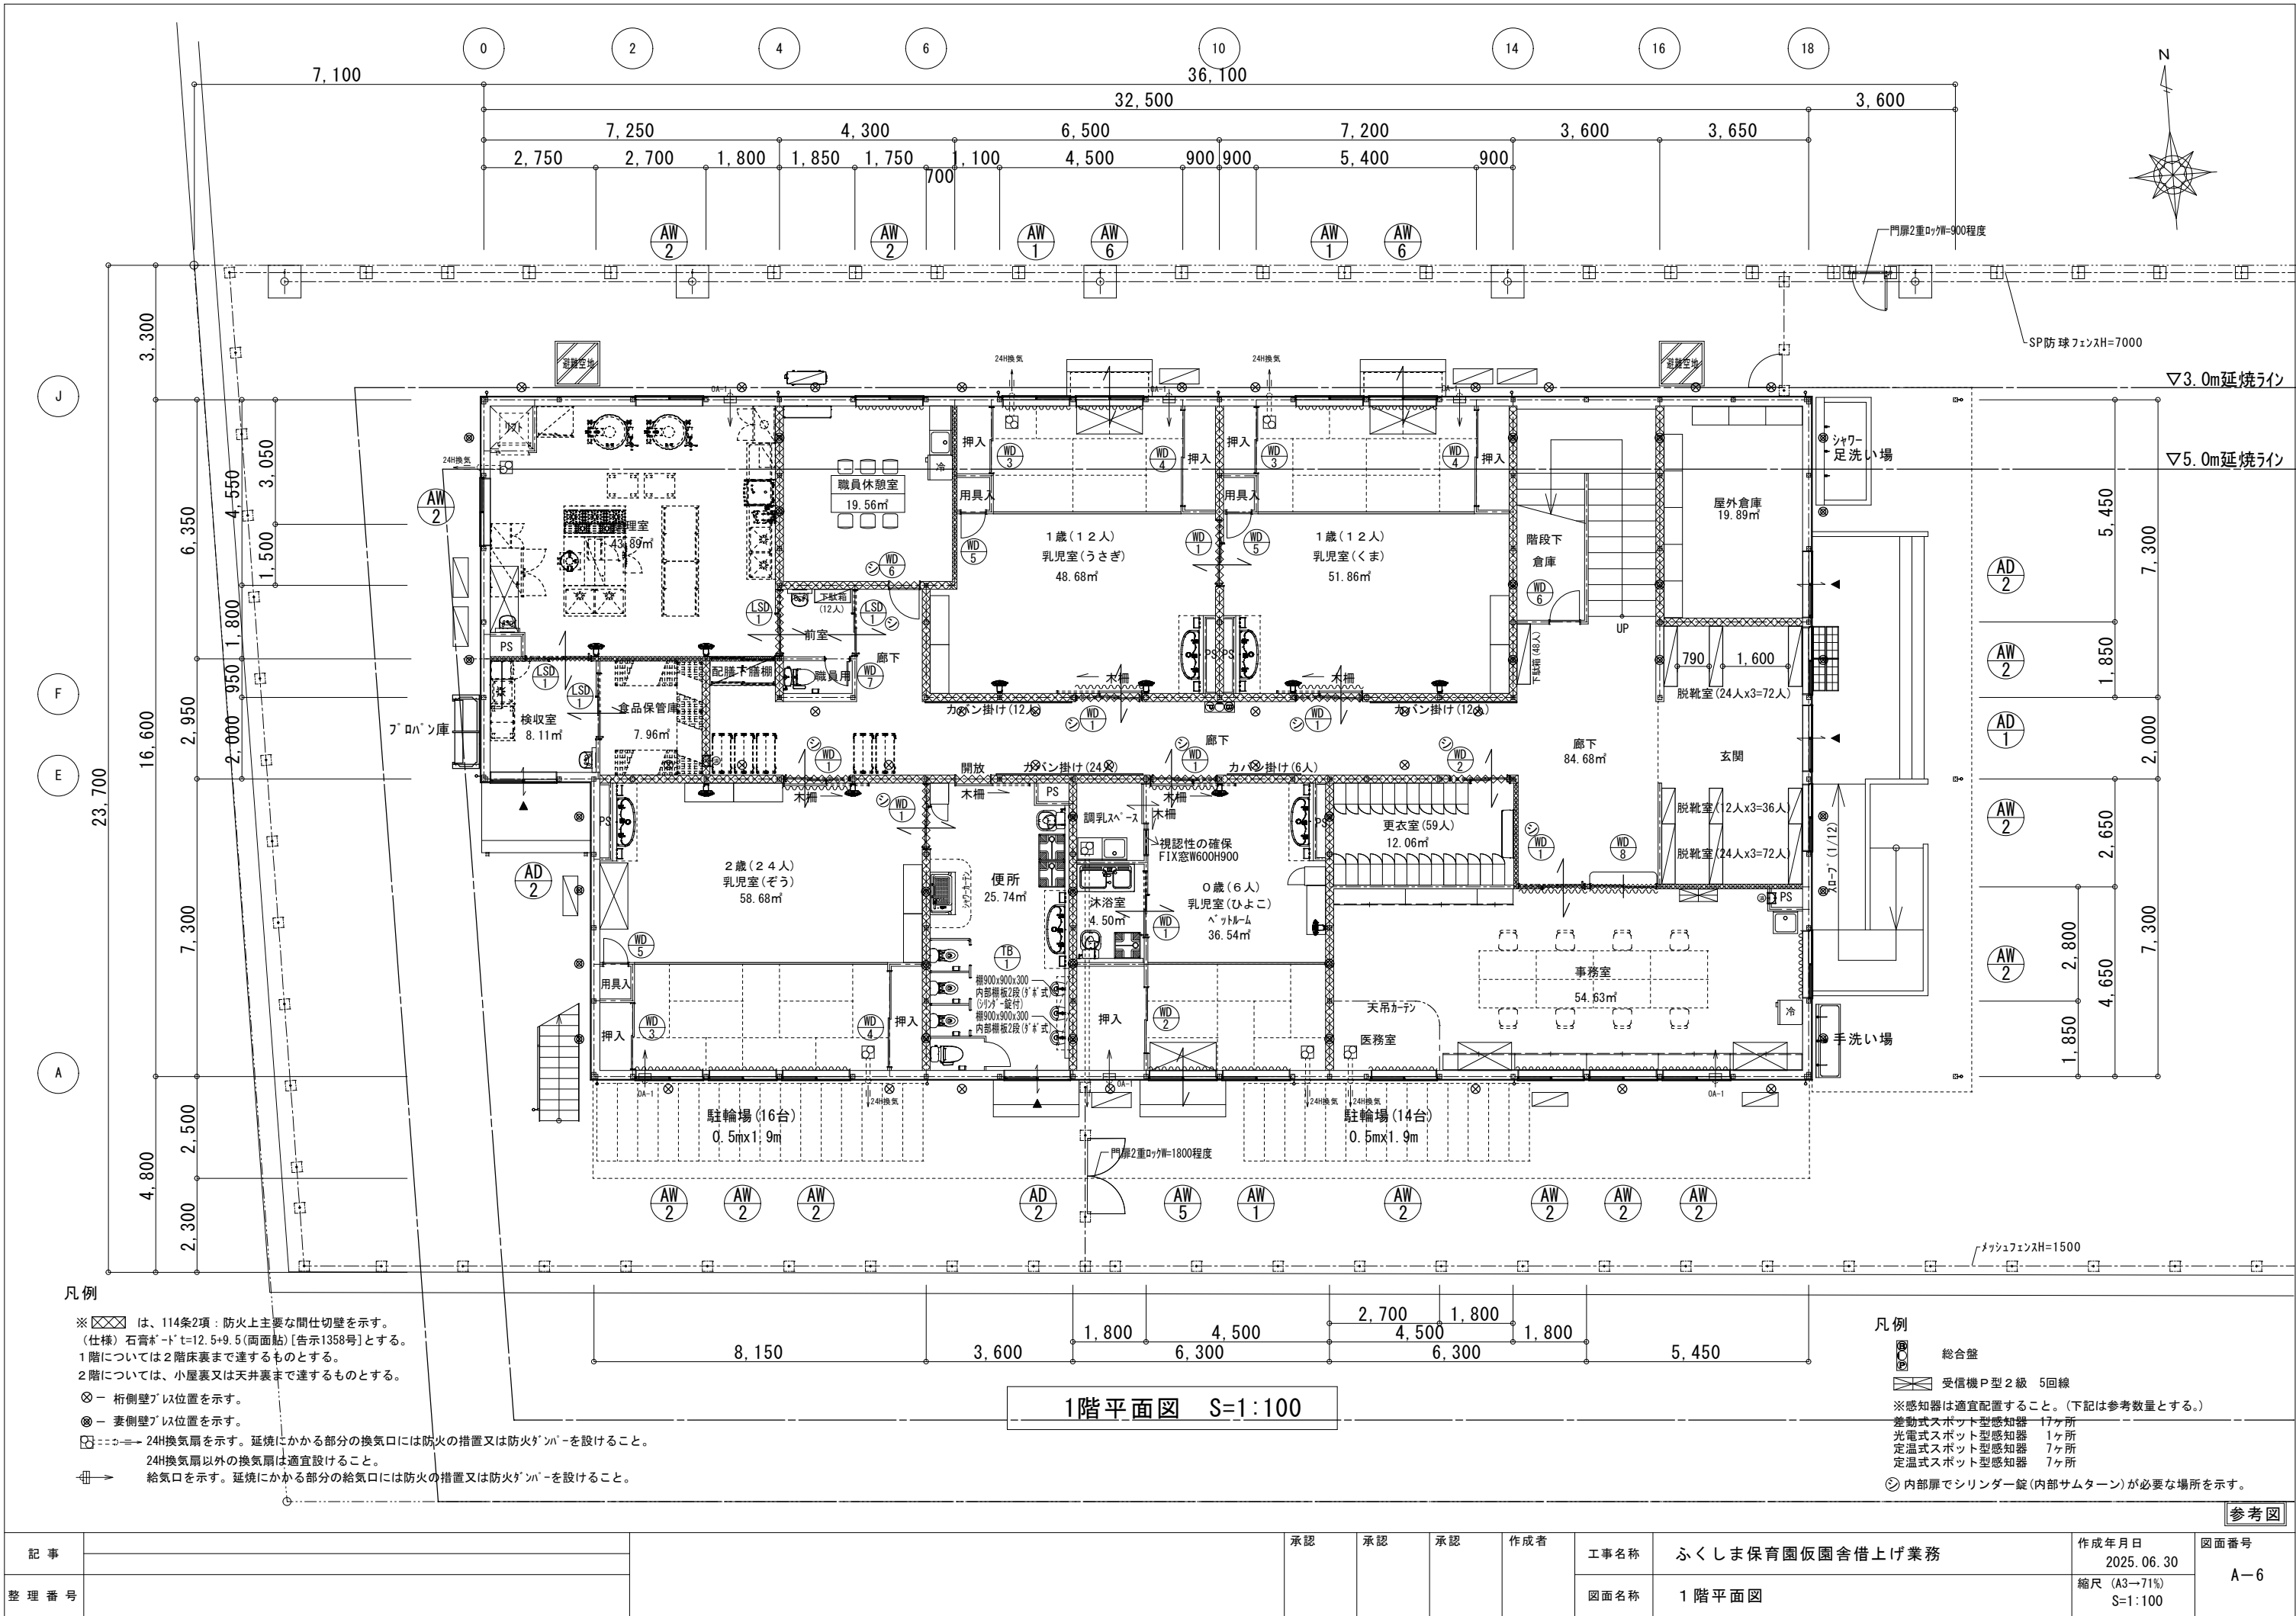

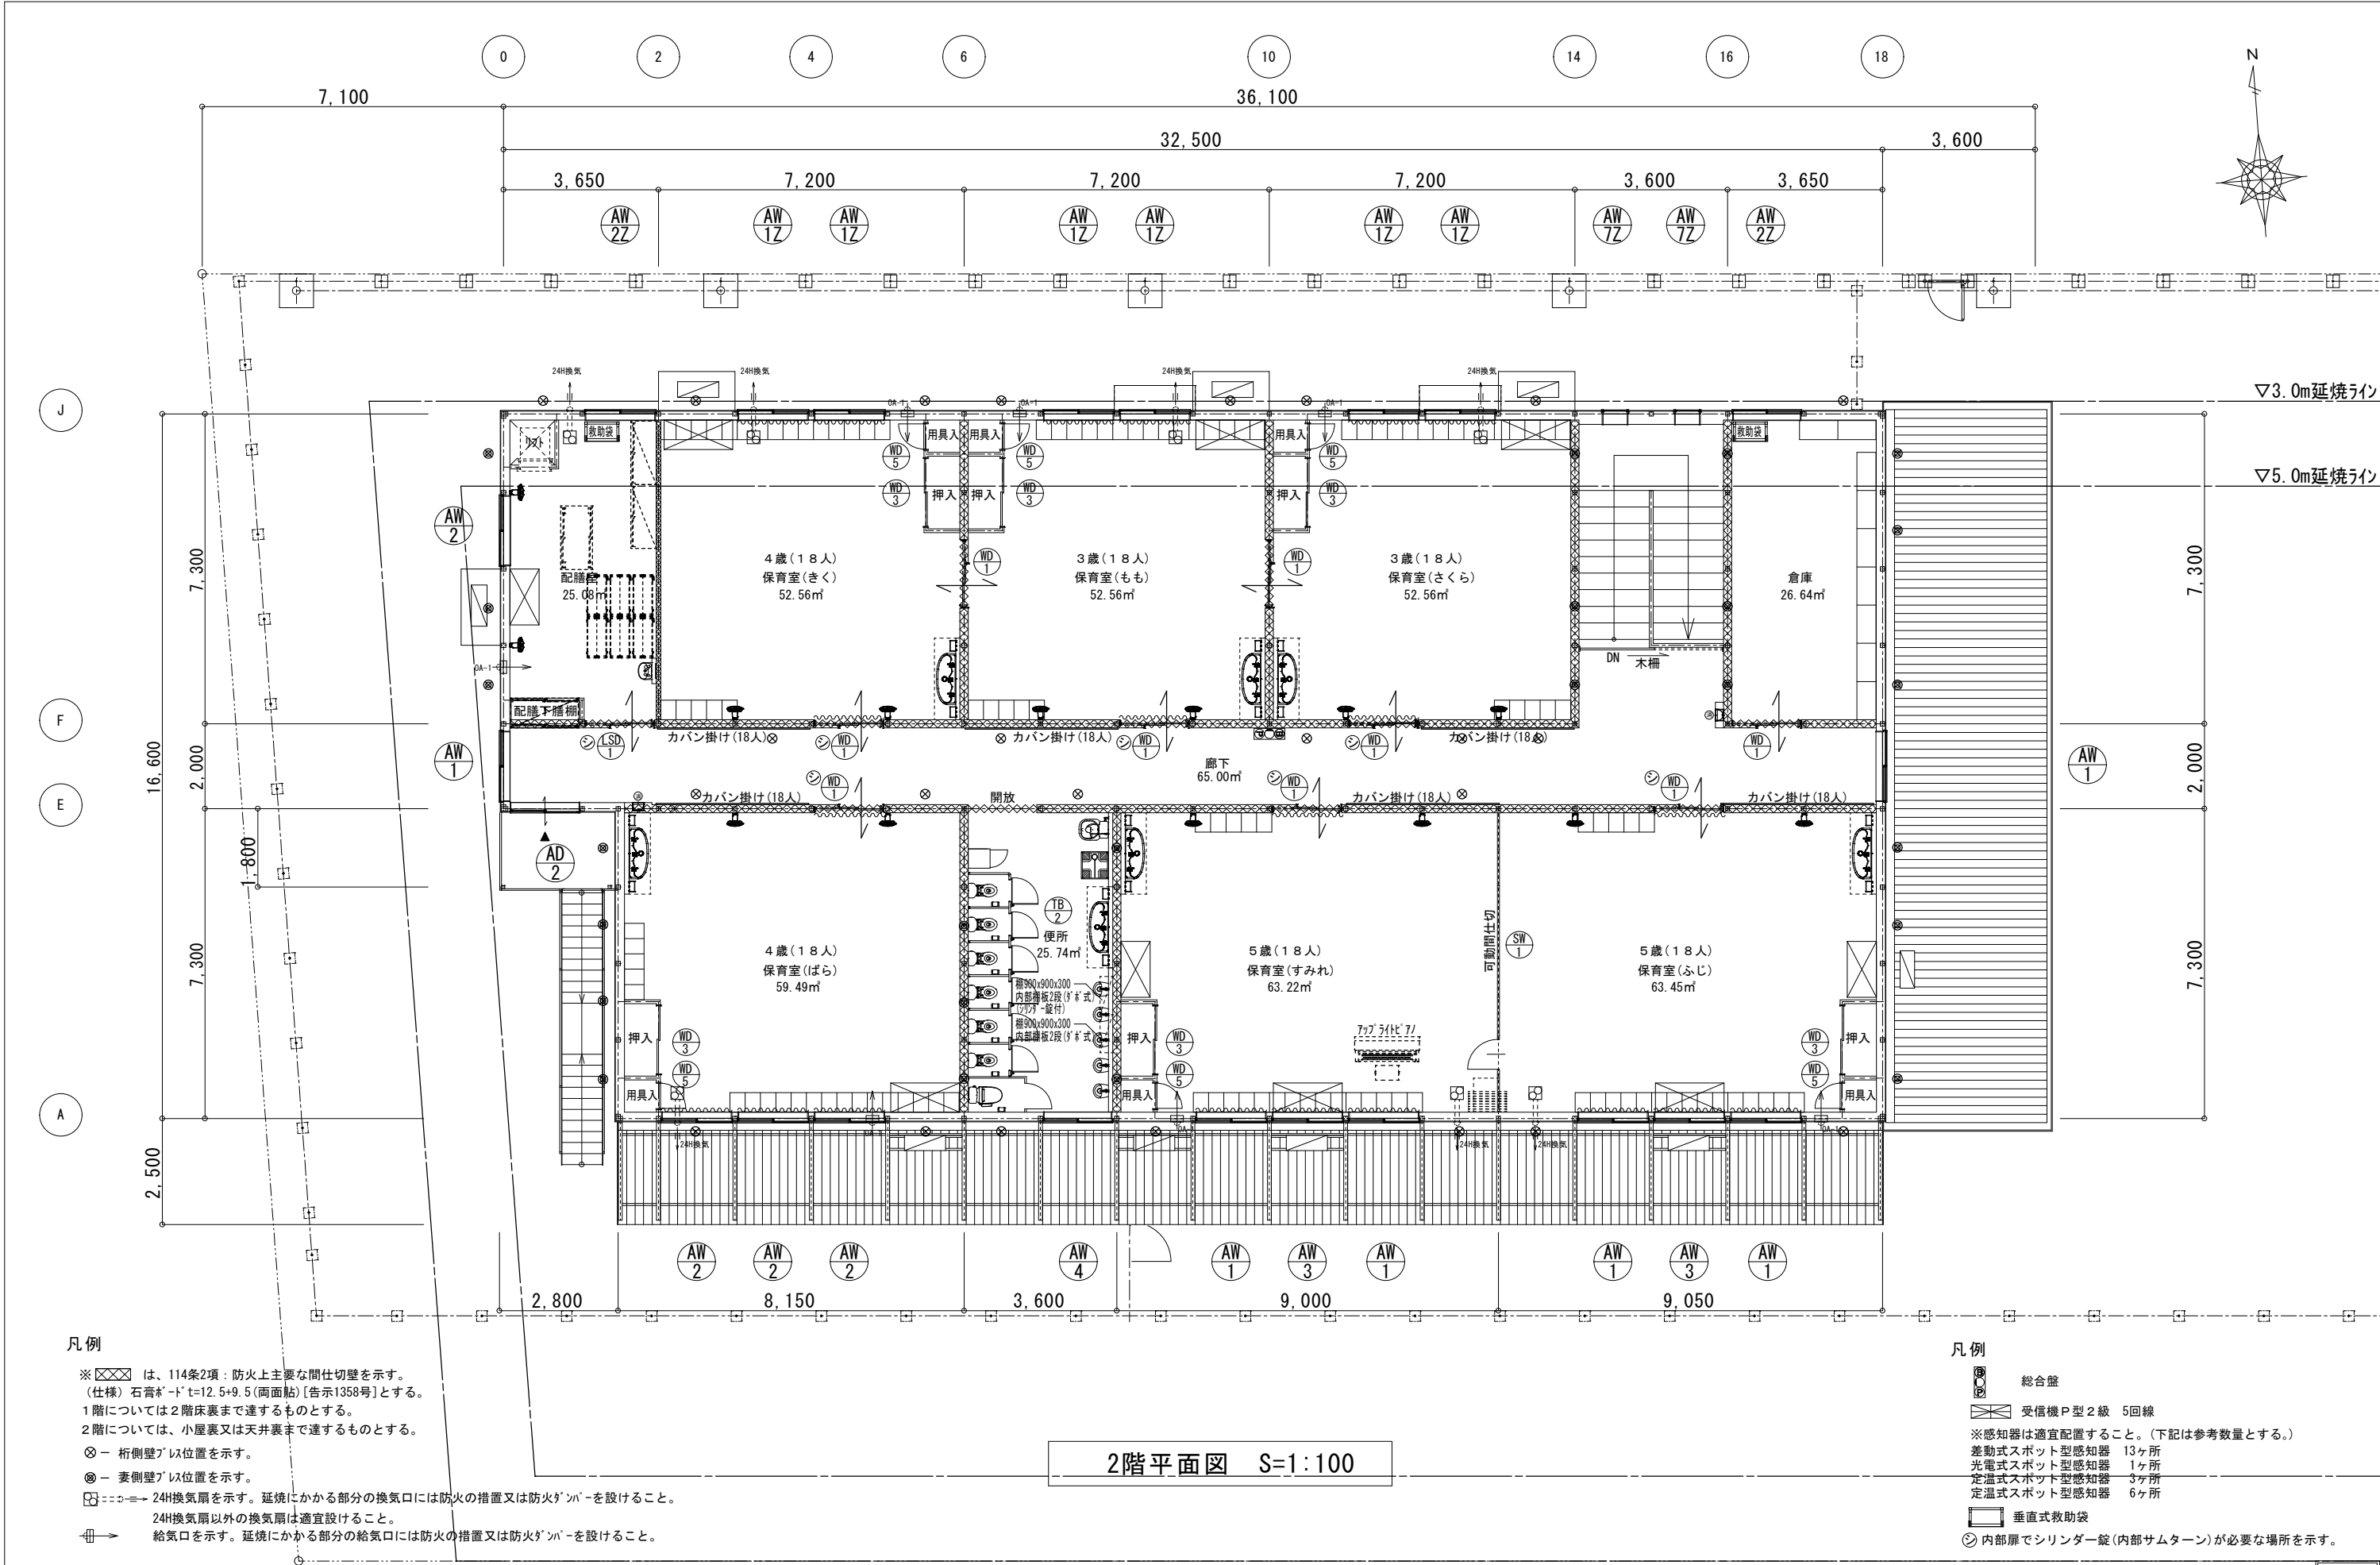

凡例


- ※は、114条2項：防火上主要な間仕切壁を示す。
(仕様) 石膏板・t=12.5+9.5(両面貼) [告示1358号]とする。
1階については2階床裏まで達するものとする。
2階については、小屋裏又は天井裏まで達するものとする。
- ⊗ - 桁側壁 π 位置を示す。
- ⊙ - 妻側壁 π 位置を示す。
- 24H換気扇を示す。延焼にかかる部分の換気口には防火の措置又は防火ダンパーを設けること。
24H換気扇以外の換気扇は適宜設けること。
- 給気口を示す。延焼にかかる部分の給気口には防火の措置又は防火ダンパーを設けること。

凡例


- 総合盤
- 受信機P型2級 5回線
- ※感知器は適宜配置すること。(下記は参考数量とする。)
- 差動式スポット型感知器 13ヶ所
- 光電式スポット型感知器 1ヶ所
- 定温式スポット型感知器 3ヶ所
- 定温式スポット型感知器 6ヶ所
- 垂直式救助袋
- ⊙ 内部扉でシリンダー錠(内部サムターン)が必要な場所を示す。

参考図


記 事			承認	承認	承認	作成者	工事名称	ふくしま保育園仮園舎借上げ業務	作成年月日 2025.06.30	図面番号 A-7
	整理番号							図面名称	2階平面図	

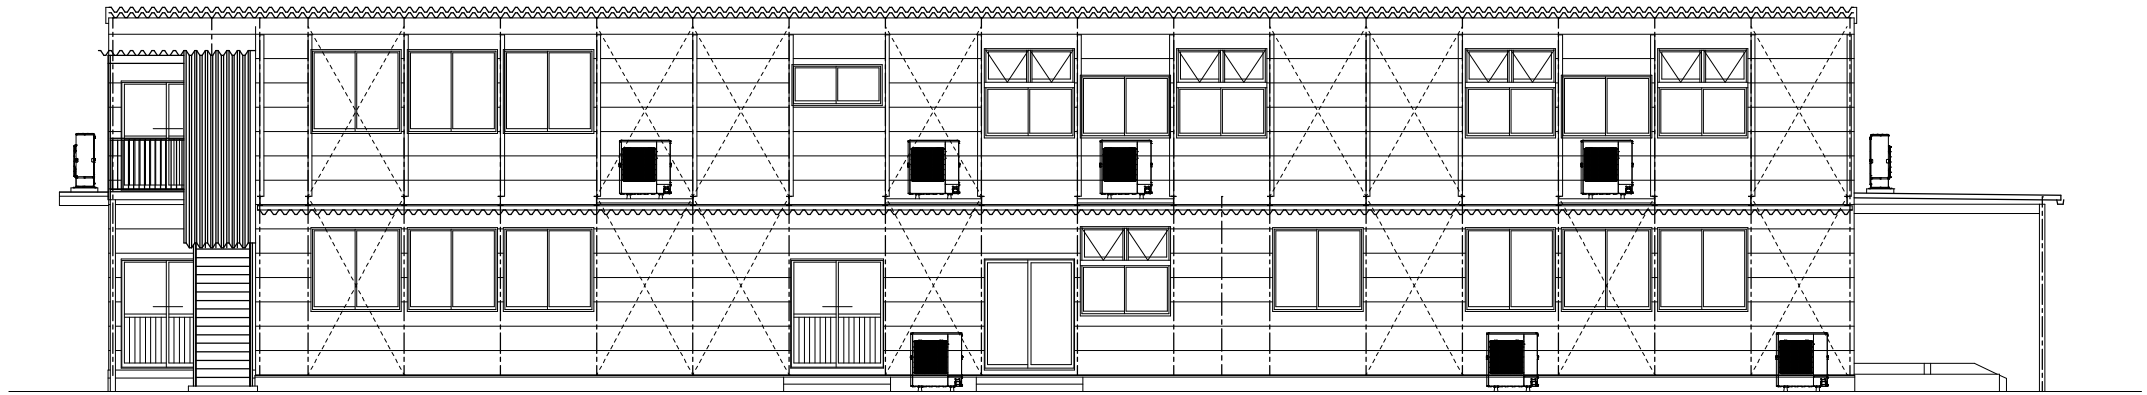


立面図 S=1/100

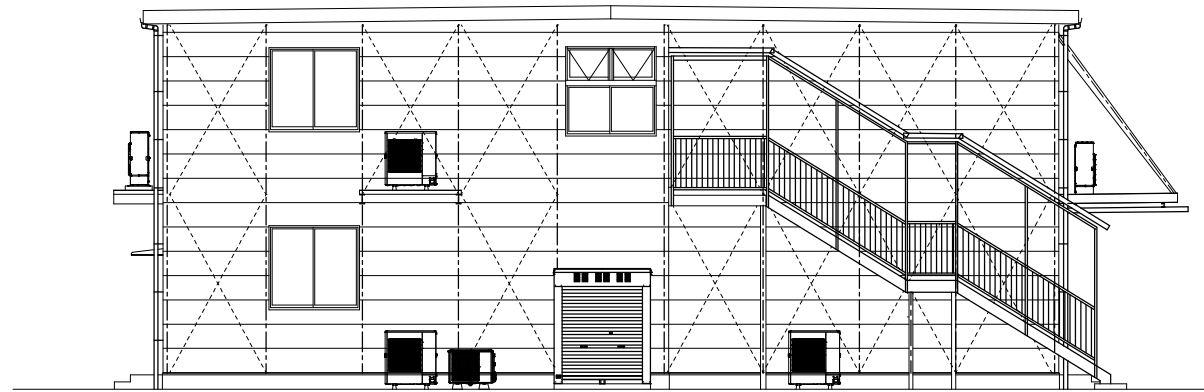

立面図 S=1/100

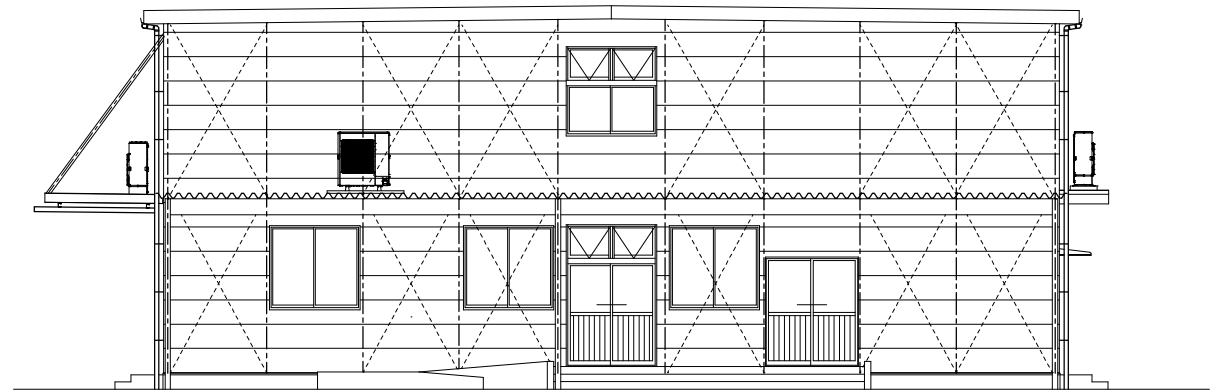

立面図 S=1/100

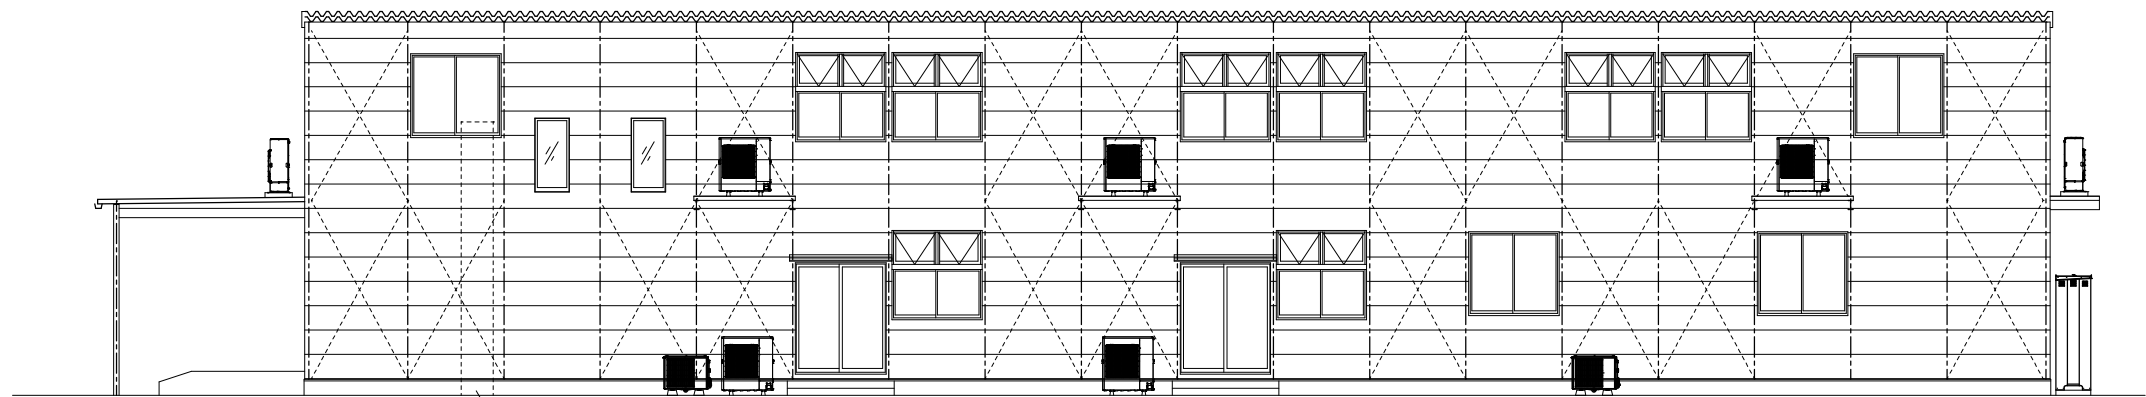


立面図 S=1/100


救助袋降下位置

参考図

記事				承認	承認	承認	作成者	工事名称	ふくしま保育園仮園舎借上げ業務	作成年月日 2025.06.30	図面番号 A-8
整理番号								図面名称	立面図	縮尺 (A3→71%) S=1:100	



記事			承認	承認	承認	作成者	工事名称	ふくしま保育園仮園舎借上げ業務	作成年月日 2025.06.30	図面番号 A-9
	整理番号						図面名称	断面図	縮尺 (A3→71%) S=1:100	

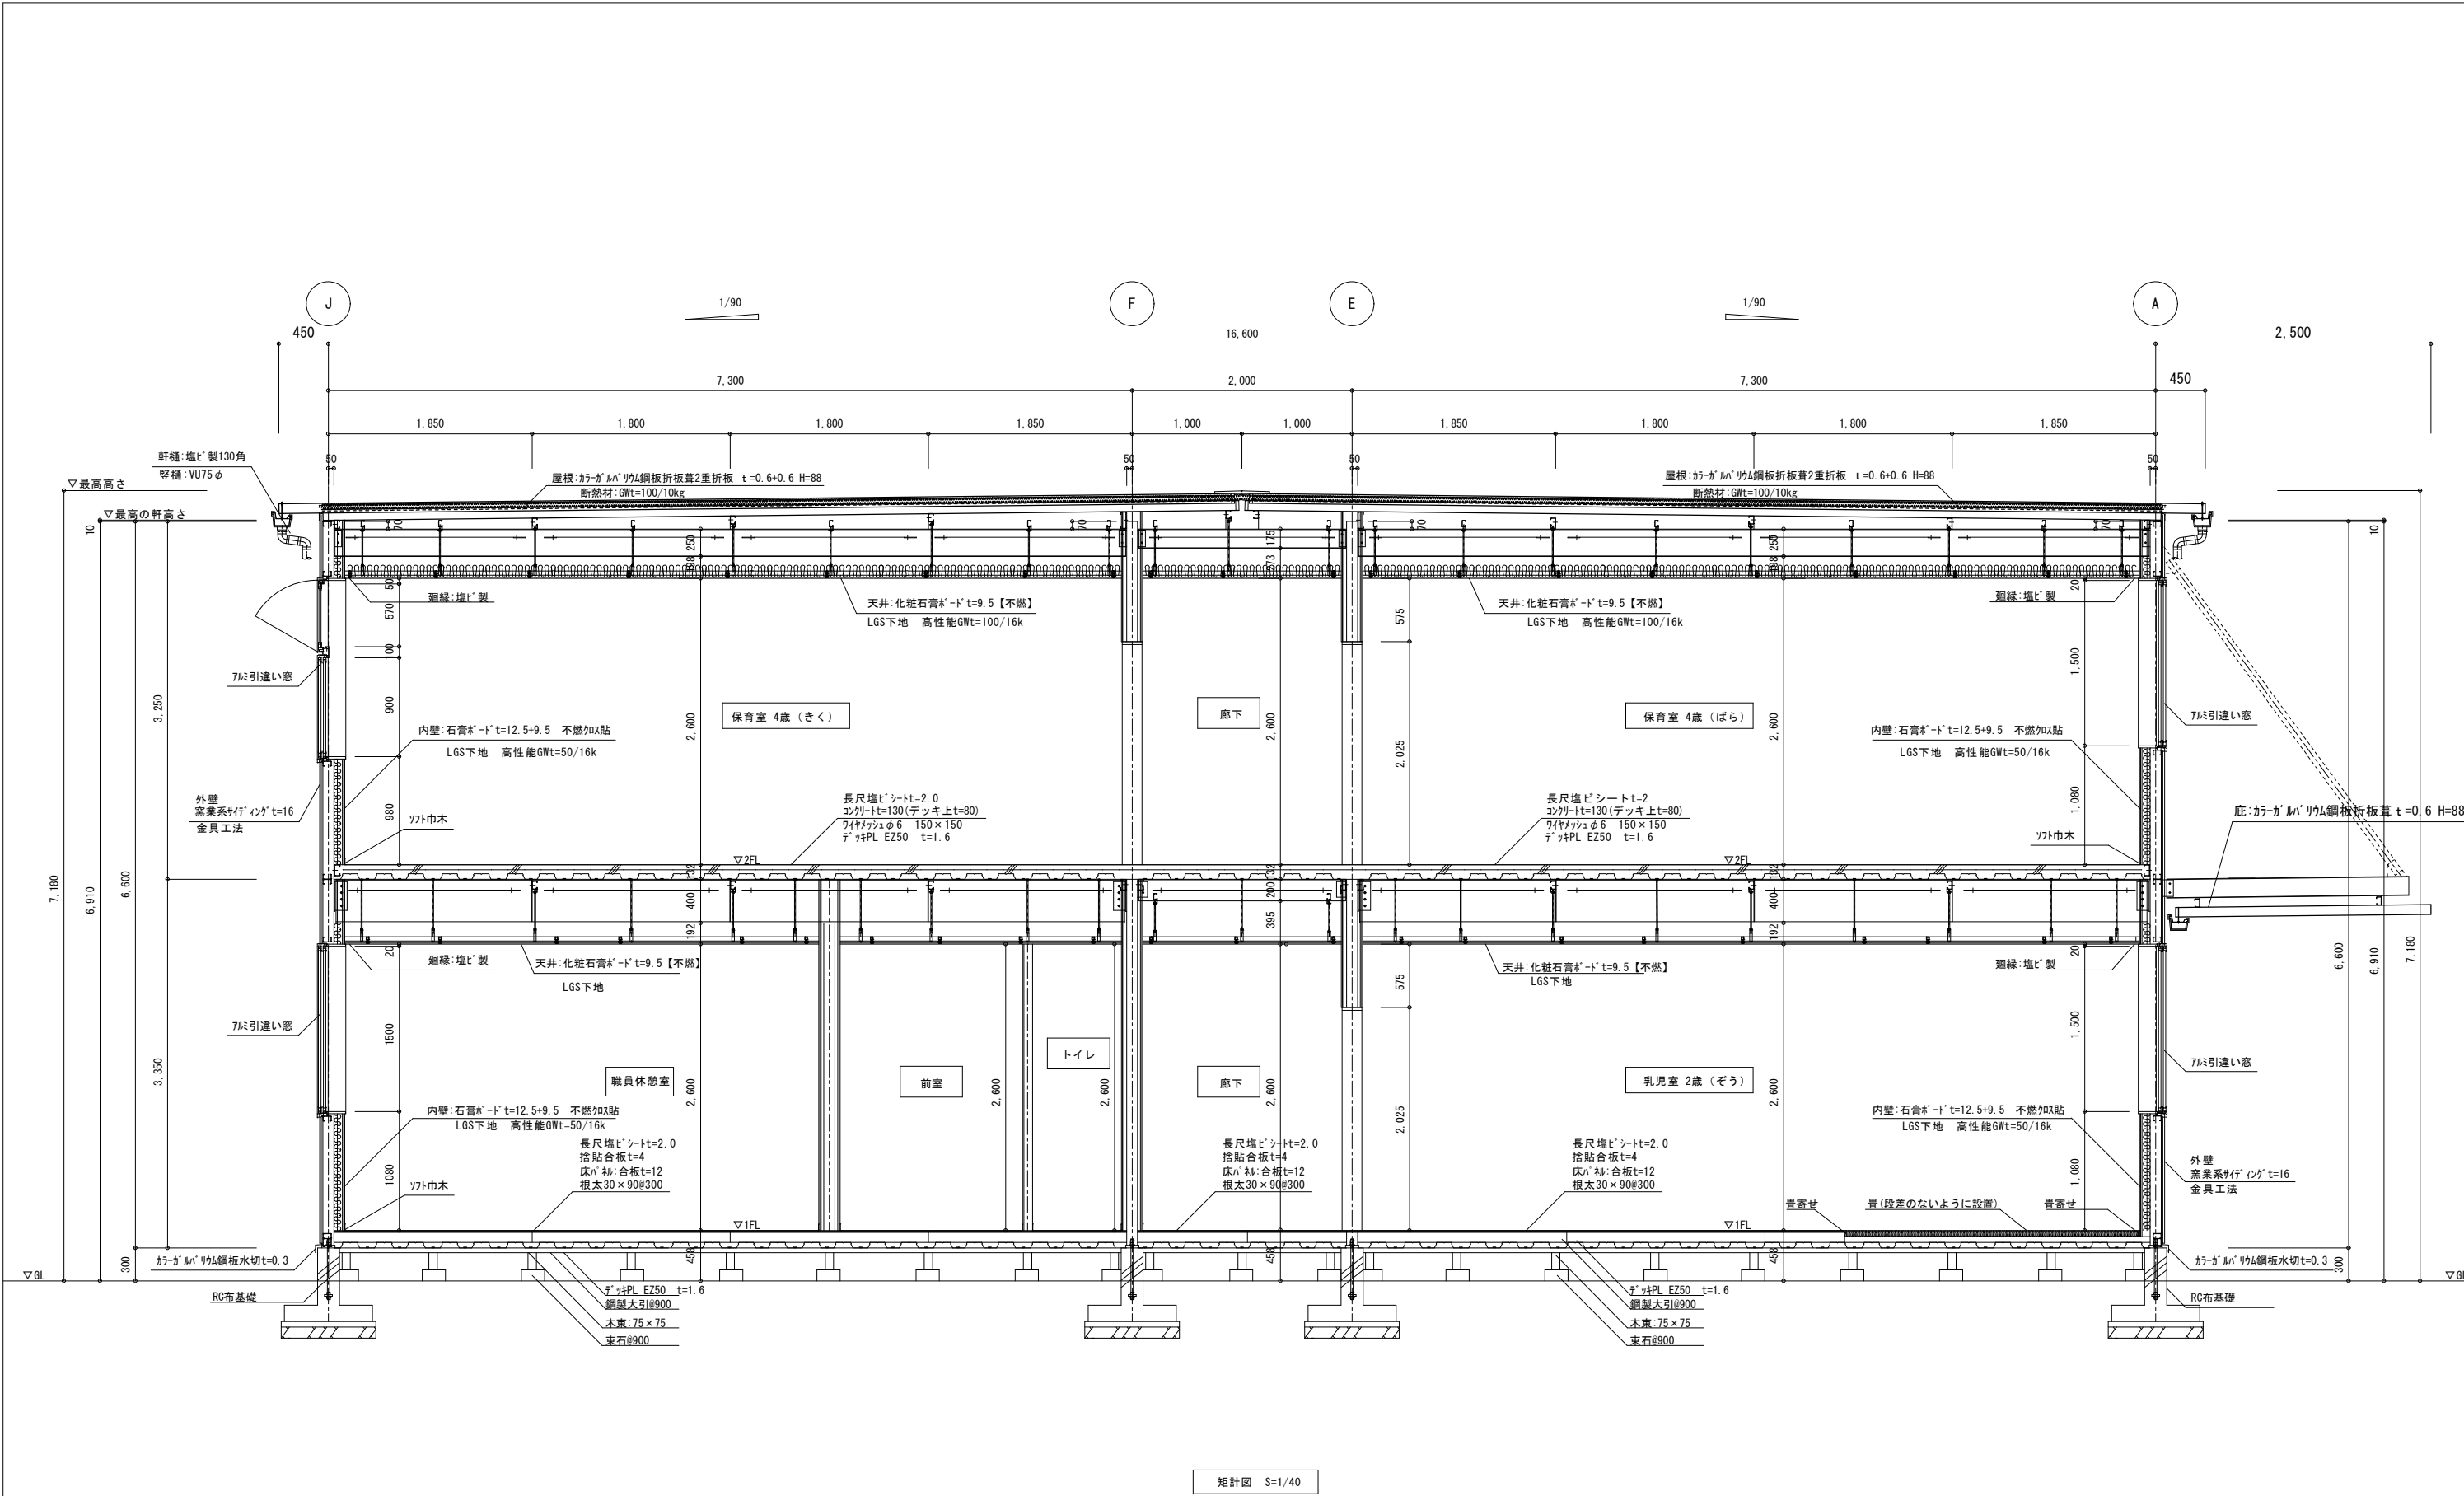

													参考図
記 事					承認	承認	承認	作成者	工事名称	ふくしま保育園仮園舎借上げ業務	作成年月日 2025.06.30	図面番号 A－10	
									図面名称	矩計図	縮尺 (A3→71%) S=1:40		
整 理 番 号													

符号	数量	AD1 玄関	1	AD2 屋外倉庫、便所 検収室、2階廊下	4								
姿図													
	※排煙窓網戸付き		内観図		内観図								
	材質(名称)		7mm引違い戸 上部排煙窓 解放角60°		7mm引違い戸								
	見込		80		80								
	金物		引戸錠、内部サッシ、戸車、付属金物一式		引戸錠、内部サッシ、戸車、付属金物一式								
硝子	上:強化透明t=4.0/下:AP		上:強化型板t=4.0/下:AP										
備考	園児抜出防止用として両側サッシ 換気機能付き排煙ハレータ		園児抜出防止用として両側サッシ(3ヶ所) 但し検収室は園児の利用がない為不要										
符号	数量	AW1 乳児室(くま・うさぎ・ひよこ) 保育室(すみれ・ふじ) 2階廊下	9	AW12 保育室(きく・もも・さくら)	6	AW2 玄関、事務室、職員休憩室 調理室、乳児室(そう) 配膳室、保育室(はら)	17	AW27 配膳室、2階倉庫	2	AW3 保育室(すみれ・ふじ)	2	AW4 2階便所	1
姿図													
			※防火設備: EB-1142-4 ※防火設備: EB-2718				※防火設備: EB-2719-1						
	材質(名称)		7mm引違い窓		7mm引違い窓		7mm引違い窓		7mm引違い窓		7mm引違い窓		
	見込		88		88		88		88		88		
	金物		サッシ、戸車、付属金物一式		サッシ、戸車、付属金物一式		サッシ、戸車、付属金物一式		サッシ、戸車、付属金物一式		サッシ、戸車、付属金物一式		
硝子	強化透明t=4.0+A14+強化透明t=4.0(排煙窓含む)		網入透明t=6.8+A11+Low-E透明t=5.0(排煙窓含む)		強化透明t=4.0+A14+強化透明t=4.0		網入透明t=6.8+A11+Low-E透明t=5.0		強化透明t=4.0+A14+強化透明t=4.0		強化透明t=4.0+A14+強化透明t=4.0		
備考	網戸付 換気機能付き排煙ハレータ		内側硝子へ防犯フィルム貼、網戸付 換気機能付き排煙ハレータ		網戸付		内側硝子へ防犯フィルム貼、網戸付		網戸付		網戸付		
符号	数量	AW5 乳児室(ひよこ)	1	AW6 乳児室(くま・うさぎ)	2	AW17 階段室	2						
姿図													
					▽中間頭場FL ※防火設備: EB-1492-2								
	材質(名称)		7mm引違い窓		7mmFIX窓								
	見込		88		88								
	金物		2重サッシ、戸車、付属金物一式		2重サッシ、戸車、付属金物一式		サッシ、付属金物一式						
硝子	強化透明t=4.0+A13+強化透明t=5.0		強化透明t=4.0+A13+強化透明t=5.0		網入透明t=6.8+A11+Low-E透明t=5.0								
備考	網戸付		網戸付 アルミ小庇W1920、D590付き		内側硝子へ防犯フィルム貼								

※防火設備については内側硝子に防犯フィルムを貼り飛散防止対策とする。
指詰め防止金物等をサッシ両脇に取り付けること。(ただし防火設備等法的に取付が不可である場合は別途協議により仕様を決定する。)
園児が窓から落下しないよう窓の高さやサッシの位置など考慮すること。

参考図

記事			承認	承認	承認	作成者	工事名称	ふくしま保育園仮園舎借上げ業務	作成年月日 2025.06.30	図面番号 A-11
	整理番号						図面名称		縮尺 (A3→71%) S=1:100	

※WD寸法は全て枠外表記																	
内部建具リスト	符号	数量	乳児室(くま・うさぎ・ぞう)保育室(さくら・もも・きく)事務室・2階倉庫	16	乳児室(ひよこ)	1	乳児室(くま・うさぎ・ぞう)保育室(さくら・もも・きく)ばら・すみれ・ふじ	9	乳児室(くま・うさぎ・ぞう)	3	乳児室(くま・うさぎ・ぞう)保育室(さくら・もも・きく)ばら・すみれ・ふじ	9	職員休憩室・階段下倉庫	2	職員用便所	1	
	姿図																
	材質(名称)	木製 2枚連動片引き吊り戸		木製 2枚連動片引き吊り戸		木製 引き違い吊り戸		木製 引き違い吊り戸		木製 片開きドア		木製 片開きドア		木製 片開きドア			
	見込																
	金物	握りバネ・自閉バブ・付属金物一式		握りバネ・自閉バブ・付属金物一式		船底引手・付属金物一式		船底引手・付属金物一式		インバッド・丁番・DCS・付属金物一式		インバッド・丁番・DCS・付属金物一式		インバッド・丁番・DCS・付属金物一式			
	硝子	熱処理透明硝子(飛散防止フィルム貼)		樹脂化粧シート		樹脂化粧シート		樹脂化粧シート		樹脂化粧シート		樹脂化粧シート		スモークライト/樹脂化粧シート			
	備考	両面サムターン(園児が入らない所は不要とする。) 戸先バッキン・扉解放時固定金物(上フラス落し等)		両面サムターン・戸先バッキン 戸先バッキン・扉解放時固定金物(上フラス落し等)		両面サムターン		両面サムターン		両面サムターン		両面サムターン(階段下倉庫は必要なし)		表示錠			
内部建具リスト	符号	数量	事務室	1	調理室・食品保管庫前室・配膳室	5	木柵 1 (0歳～2歳WD1内部側)	4	木柵 2 (1階便所)	1	木柵 3 (調乳スペース入口)	1	木柵 4 (2階階段室)	1			
	姿図																
	材質(名称)	木製 引違い吊り戸		軽量鋼製 2枚連動片引き吊り戸		片引き木柵		片引き木柵		片引き木柵+FIX窓		片引き木柵					
	見込																
	金物			握りバネ・自閉バブ・付属金物一式		戸車・Vレール・引き手・両面サムターン・付属金物一式		戸車・Vレール・引き手・両面サムターン・付属金物一式		戸車・Vレール・引き手・掛け金・付属金物一式		戸車・Vレール・引き手・両面サムターン・付属金物一式					
	硝子	熱処理透明硝子(飛散防止フィルム貼)		強化型板硝子t=4.0						強化透明硝子t=4.0							
	備考	フィンモーション機構		戸先バッキン・扉解放時固定金物(上フラス落し等)		指詰め防止加工		指詰め防止加工		指詰め防止加工		指詰め防止加工					
内部建具リスト	符号	数量	保育室(すみれ・ふじ)	1	1階便所	1	2階便所	1	2階便所	1	2階便所	1					
	姿図																
	材質(名称)	スチールスライディングウォール(扉付)				トイレブース				トイレブース							
	見込	65				40				40							
	金物	付属金物一式				付属金物一式				付属金物一式							
	硝子	潜戸上部：強化透明t=4.0															
	備考	潜戸：両面サムターン(FL～1500以上の位置に取付)				大人用は、通常の鍵に加えトリップス上部に内外から開閉できる鍵を設ける。 指詰め防止加工				大人用は、通常の鍵に加えトリップス上部に内外から開閉できる鍵を設ける。 指詰め防止加工							

※園児が使用する居室の出入口など、園児が指を詰める恐れがあるものには、指詰め防止金物等を必要に応じて設置すること。

園児が使用する居室の出入口(保育室等)や進入する恐れのある扉(倉庫、職員用便所等)には、園児の手が届かないところで施錠できるようにすること。(両側サムターン等)

3歳児未満が使用する保育室の出入口には、安全柵(常時開放、常時閉切りができるもの)を設置すること。

調乳室や2階階段踊り場など3歳児未満の進入および転落が懸念される場所には安全柵(適宜開放、閉切りができるもの)を設置すること。

内部扉でシリンダー錠(内部サムターン)が必要な場所は平面図の建具記号横に  と記載

記事		承認	承認	承認	作成者	工事名称	ふくしま保育園仮園舎借上げ業務	作成年月日	2025.06.30	図面番号	A-12
	整理番号					図面名称	建具表(2)	縮尺(A3→71%)	S=1:100		

参考図

採光・換気・排煙チェック

階	室名	室面積	必要開口面積 1/5 (保育室)		採光有効開口	必要開口面積 1/20		換気有効開口	必要開口面積 1/50		排煙有効開口
			必要開口面積	1/20 (その他居室)		必要開口面積	1/20		必要開口面積	1/50	
1	玄関・廊下	84.68							1.693		AD1:0.6875 x 0.525 x 2 x 2ヶ所 = 1.443 AW2:1.620 x 0.555 x 0.5 x 2ヶ所 = 0.899 合計 1.443+0.899=2.342 OK
1	事務室	54.63	2.731		AW2:1.620 x 1.500 x 5ヶ所 = 12.150 OK	2.731		AW2:1.620 x 1.500 x 0.5 x 5ヶ所 = 6.075 OK	1.092		AW2:1.620 x 0.555 x 0.5 x 5ヶ所 = 2.247 OK
1	更衣室	12.06							0.241		建告1436号－4－へ～(5)による
1	乳児室 0歳(ひよこ)	36.54	7.308		AW1:0.6875 x 0.525 x 2 x 1ヶ所 x 3 = 2.165 AW1:1.620 x 0.900 x 1ヶ所 x 3 = 4.374 AW4:1.620 x 2.000 x 1ヶ所 x 3 = 9.720 合計 2.165+4.374+9.720=16.259 OK	1.827		AW1:0.6875 x 0.525 x 2 x 1ヶ所 = 0.721 AW1:1.620 x 0.900 x 0.5 x 1ヶ所 = 0.729 AW4:1.620 x 2.000 x 0.5 x 1ヶ所 = 1.620 合計 0.721+0.729+1.620=3.070 OK	0.730		AW1:0.6875 x 0.525 x 2 x 1ヶ所 = 0.721 OK
1	沐浴室	4.50							0.090		建告1436号－4－へ～(5)による
1	乳児室 1歳(くま)	51.86	10.372		AW1Z:0.6875 x 0.525 x 2 x 1ヶ所 x 3 = 2.165 AW1Z:1.620 x 0.900 x 1ヶ所 x 3 = 4.374 AW4Z:1.620 x 2.000 x 1ヶ所 x 3 = 9.720 合計 2.165+4.374+9.720=16.259 OK	2.593		AW1Z:0.6875 x 0.525 x 2 x 1ヶ所 = 0.721 AW1Z:1.620 x 0.900 x 0.5 x 1ヶ所 = 0.729 AW4Z:1.620 x 2.000 x 0.5 x 1ヶ所 = 1.620 合計 0.721+0.729+1.620=3.070 OK	1.037		建告1436号－4－へ～(5)による
1	乳児室 1歳(うさぎ)	48.68	9.736		AW1Z:0.6875 x 0.525 x 2 x 1ヶ所 x 3 = 2.165 AW1Z:1.620 x 0.900 x 1ヶ所 x 3 = 4.374 AW4Z:1.620 x 2.000 x 1ヶ所 x 3 = 9.720 合計 2.165+4.374+9.720=16.259 OK	2.434		AW1Z:0.6875 x 0.525 x 2 x 1ヶ所 = 0.721 AW1Z:1.620 x 0.900 x 0.5 x 1ヶ所 = 0.729 AW4Z:1.620 x 2.000 x 0.5 x 1ヶ所 = 1.620 合計 0.721+0.729+1.620=3.070 OK	0.973		建告1436号－4－へ～(5)による
1	乳児室 2歳(ぞう)	58.68	11.736		AW2:1.620 x 1.500 x 3ヶ所 x 3 = 21.870 OK	2.934		AW2:1.620 x 1.500 x 0.5 x3ヶ所 = 3.645 OK	1.173		AW2:1.620 x 0.555 x 0.5 x 3ヶ所 = 1.348 OK
1	職員休憩室	19.56	0.978		AW2:1.620 x 1.500 x 1ヶ所 = 2.43 OK	0.978		AW2:1.620 x 1.500 x 0.5 x 1ヶ所 = 1.215 OK	0.391		AW2:1.620 x 0.555 x 0.5 x 1ヶ所 = 0.449 OK
1	前室	3.33							0.066		建告1436号－4－へ～(5)による
1	調理室	43.89	2.194		AW2:1.620 x 1.500 x 2ヶ所 = 4.86 OK	2.194		AW2:1.620 x 1.500 x 0.5 x 2ヶ所 = 2.430 OK	0.877		AW2:1.620 x 0.555 x 0.5 x 2ヶ所 = 0.898 OK
1	検収室	8.11							0.162		建告1436号－4－へ～(5)による
1	食品保管庫	7.96							0.159		建告1436号－4－へ～(5)による
1	便所	1.75							0.035		建告1436号－4－へ～(5)による
1	職員用便所	43.89							0.514		建告1436号－4－へ～(5)による
1	屋外倉庫	19.89							0.397		建告1436号－4－へ～(5)による
2	廊下	65.00							1.300		AW1:0.6875 x 0.525 x 2 x 2ヶ所 = 1.443 OK
2	倉庫	26.64							0.532		建告1436号－4－へ～(5)による
2	保育室 3歳(さくら)	52.56	10.512		AW1Z:0.6875 x 0.525 x 2 x 2ヶ所 x 3 = 4.331 AW1Z:1.620 x 0.900 x 2ヶ所 x 3 = 8.748 合計 4.331+8.748=13.079 OK	2.628		AW1Z:0.6875 x 0.525 x 2 x 2ヶ所 = 1.443 AW1Z:1.620 x 0.900 x 0.5 x 2ヶ所 = 1.458 合計 1.443+1.458=2.901 OK	1.051		AW1Z:0.6875 x 0.525 x 2 x 2ヶ所 = 1.443 OK
2	保育室 3歳(もも)	52.56	10.512		AW1Z:0.6875 x 0.525 x 2 x 2ヶ所 x 3 = 4.331 AW1Z:1.620 x 0.900 x 2ヶ所 x 3 = 8.748 合計 4.331+8.748=13.079 OK	2.628		AW1Z:0.6875 x 0.525 x 2 x 2ヶ所 = 1.443 AW1Z:1.620 x 0.900 x 0.5 x 2ヶ所 = 1.458 合計 1.443+1.458=2.901 OK	1.051		AW1Z:0.6875 x 0.525 x 2 x 2ヶ所 = 1.443 OK
2	保育室 4歳(きく)	52.56	10.512		AW1Z:0.6875 x 0.525 x 2 x 2ヶ所 x 3 = 4.331 AW1Z:1.620 x 0.900 x 2ヶ所 x 3 = 8.748 合計 4.331+8.748=13.079 OK	2.628		AW1Z:0.6875 x 0.525 x 2 x 2ヶ所 = 1.443 AW1Z:1.620 x 0.900 x 0.5 x 2ヶ所 = 1.458 合計 1.443+1.458=2.901 OK	1.051		AW1Z:0.6875 x 0.525 x 2 x 2ヶ所 = 1.443 OK
2	保育室 4歳(ばら)	59.49	11.898		AW2:1.620 x 1.500 x 3ヶ所 x 3 = 21.870 OK	2.974		AW2:1.620 x 1.500 x 0.5 x3ヶ所 = 3.645 OK	1.189		AW2:1.620 x 0.555 x 0.5 x 3ヶ所 = 1.348 OK
2	保育室 5歳(すみれ)	63.22	12.644		AW1:0.6875 x 0.525 x 2 x 2ヶ所 x 3 = 4.331 AW1:1.620 x 0.900 x 2ヶ所 x 3 = 8.748 AW3:1.620 x 1.300 x 1ヶ所 x 3 = 6.318 合計 4.331+8.748+6.318=19.397 OK	3.161		AW1:0.6875 x 0.525 x 2 x 2ヶ所 = 1.443 AW1:1.620 x 0.900 x 0.5 x 2ヶ所 = 1.458 AW3:1.620 x 1.300 x 0.5 x 1ヶ所 = 1.053 合計 1.443+1.458+1.053=3.954 OK	1.264		AW1:0.6875 x 0.525 x 2 x 2ヶ所 = 1.443 OK
2	保育室 5歳(ふじ)	63.45	12.690		AW1:0.6875 x 0.525 x 2 x 2ヶ所 x 3 = 4.331 AW1:1.620 x 0.900 x 2ヶ所 x 3 = 8.748 AW3:1.620 x 1.300 x 1ヶ所 x 3 = 6.318 合計 4.331+8.748+6.318=19.397 OK	3.161		AW1:0.6875 x 0.525 x 2 x 2ヶ所 = 1.443 AW1:1.620 x 0.900 x 0.5 x 2ヶ所 = 1.458 AW3:1.620 x 1.300 x 0.5 x 1ヶ所 = 1.053 合計 1.443+1.458+1.053=3.954 OK	1.264		AW1:0.6875 x 0.525 x 2 x 2ヶ所 = 1.443 OK
2	配膳室	25.08	1.254		AW2Z:1.620 x 1.500 x 2ヶ所 = 4.860 OK	1.254		AW2Z:1.620 x 1.500 x 0.5 x 2ヶ所 = 2.430 OK	0.501		AW2Z:1.620 x 0.555 x 0.5 x 2ヶ所 = 0.898 OK
2	便所	25.74							0.514		建告1436号－4－へ～(5)による

※採光補正係数の検討
近隣商業地域の為、 $\alpha=10$ 、 $\beta=1$
J通 2階 $A=-\frac{2.850}{1.498} \times 10-1.0 = 18.025 \therefore 3.0$
J通 1階 $A=-\frac{2.850}{4.758} \times 10-1.0 = 4.989 \therefore 3.0$

消防法による有効開口面積算定表

	床面積 (㎡)	必要開口面積 (㎡)	有効開口面積 (㎡)	判定
1 階	519.79	519.79×1/30=17.326	AW2:1.620 x 1.500 x 8ヶ所 = 19.440	有窓階
2 階	519.79	519.79×1/30=17.326	AW1:1.620 x 0.900 x 6ヶ所 = 8.748 AW2:1.620 x 1.500 x 2ヶ所 = 4.860 AW2Z:1.620 x 1.500 x 0.5 x 2ヶ所 = 2.430 AW6:1.620 x 1.100 x 2ヶ所 = 3.564 合計:8.748+4.860+2.430+3.564=19.602	有窓階

参考図

記 事		承認	承認	承認	作成者	工事名称	ふくしま保育園仮園舎借上げ業務	作成年月日 2025.06.30	図面番号 A－13
	整 理 番 号					図面名称	法チェック	縮尺 (A3→71%) —	

仕 様	
用途	荷物用
型式	SC-700-D-G
最大積載量	60 kg
電動機	3相 200V 60Hz 0.3kW
昇降速度	45 m/min
制御方式	インバータ制御
操作方式	相互階操作方式
行程	3 m 300
全高	5 m 095
停止個所	1~2 階 2停止
カゴ内法	700 W× 670 D× 750 H
出入口扉（手）	2枚扉上下開き式
カゴ扉（手）	2枚扉上下開き式
標示装置	運転中灯・到着灯
連絡方式	インターホン
ワイヤロープ	径 6m/m 2本掛
ガイドレール	アルミ製
安全装置	ドアスイッチ、ドアロック
カウンターウェイト	鋼製


昇降路	
外装	カラー銅板 1.6 t

出入口意匠	
扉	ステンレス鋼板 1.5 t BA 仕上
膳板	ステンレス鋼板 1.5 t BA 仕上


カゴ意匠	
天井	ステンレス鋼板 1.5 t BA 仕上
壁	ステンレス鋼板 1.5 t BA 仕上
床	ステンレス鋼板 1.5 t BA 仕上
棚板（二段）	ステンレス鋼板 1.5 t BA 仕上

※大成リフト製造株式会社 同等品


参考図

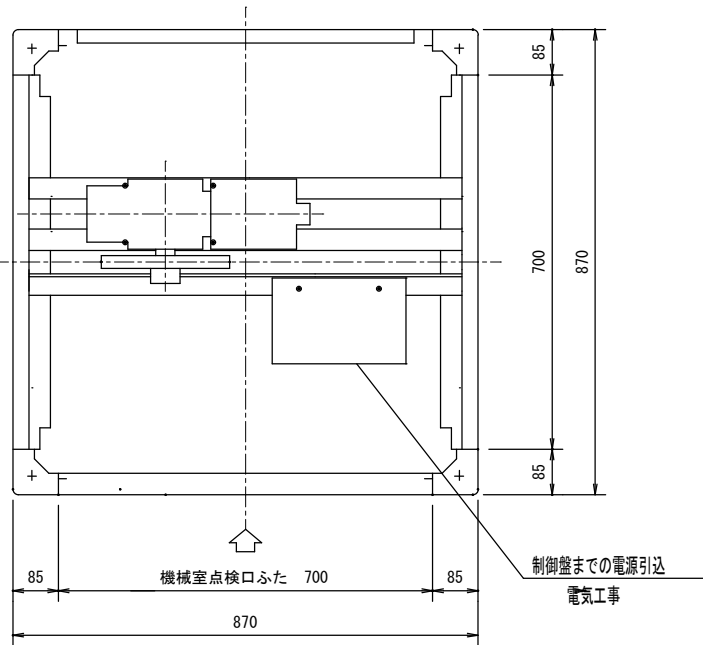


機械室平面図 S = 1 : 10

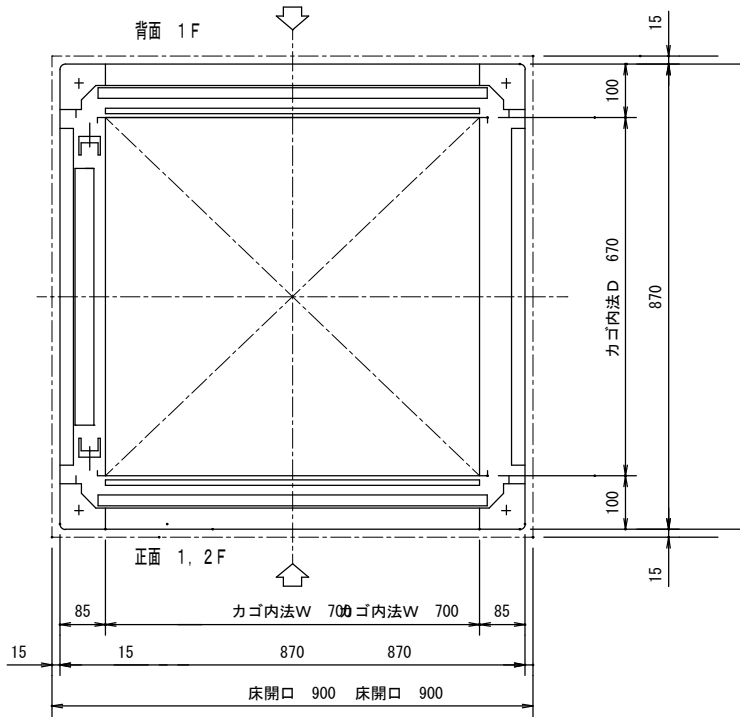

昇降路平面図 S = 1 : 10


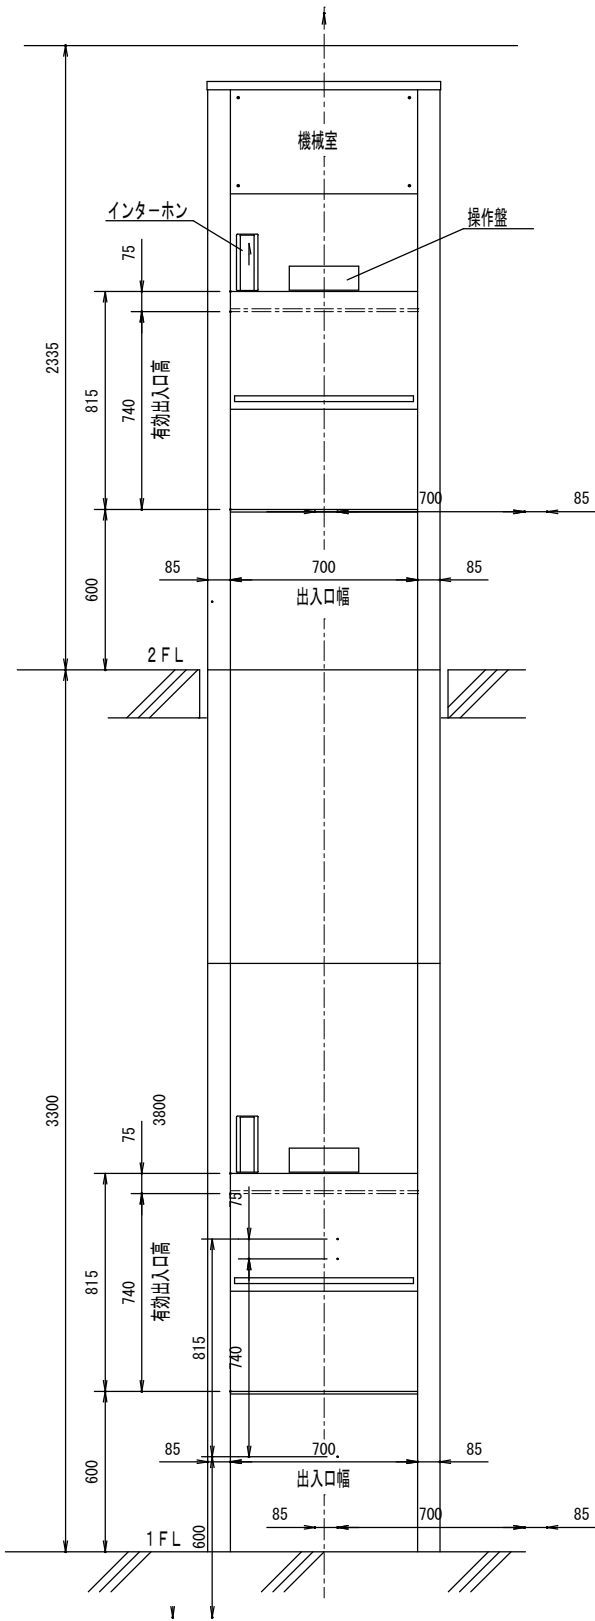


出入口正面図 S = 1 : 20

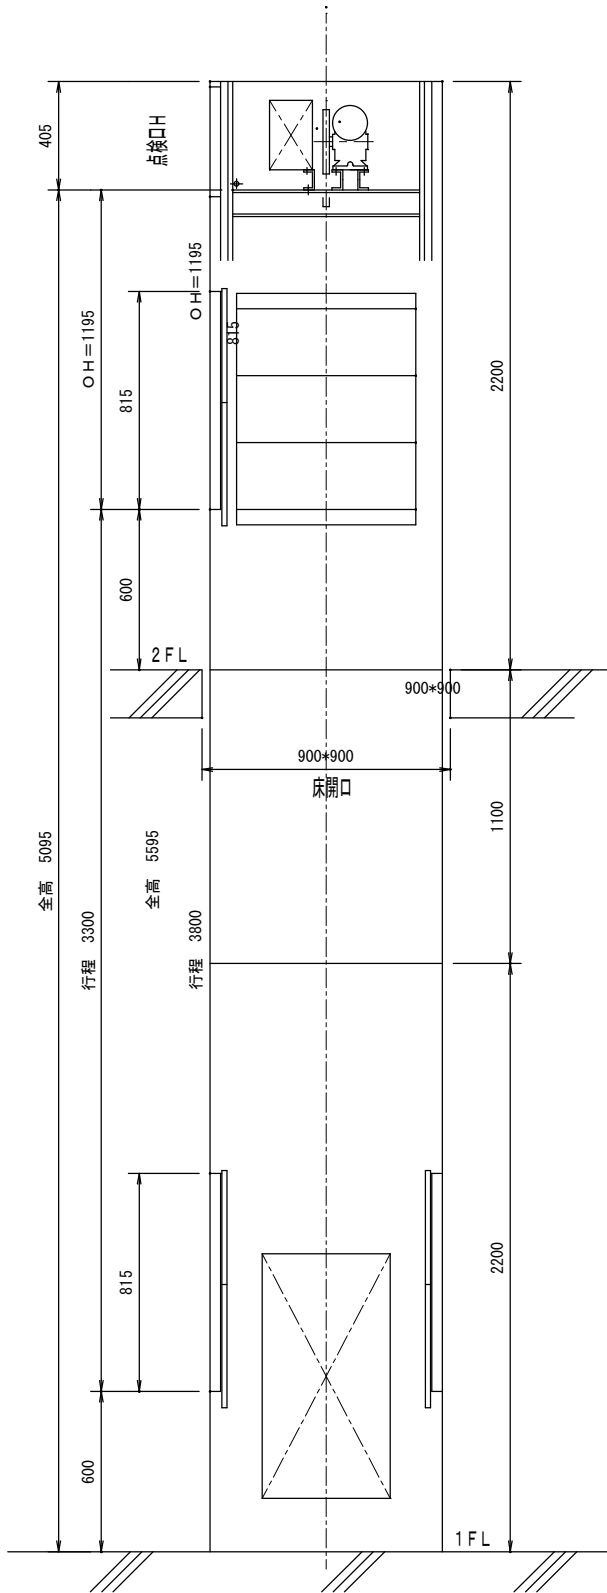

昇降路断面図 S = 1 : 20

記事		承認	承認	承認	作成者	工事名称	ふくしま保育園仮園舎借上げ業務	作成年月日	2025.06.30	図面番号	A-14
	整理番号					図面名称	小荷物専用昇降機 平面図、立面図、仕様	縮尺 (A3→71%)	S=1:10, 20		

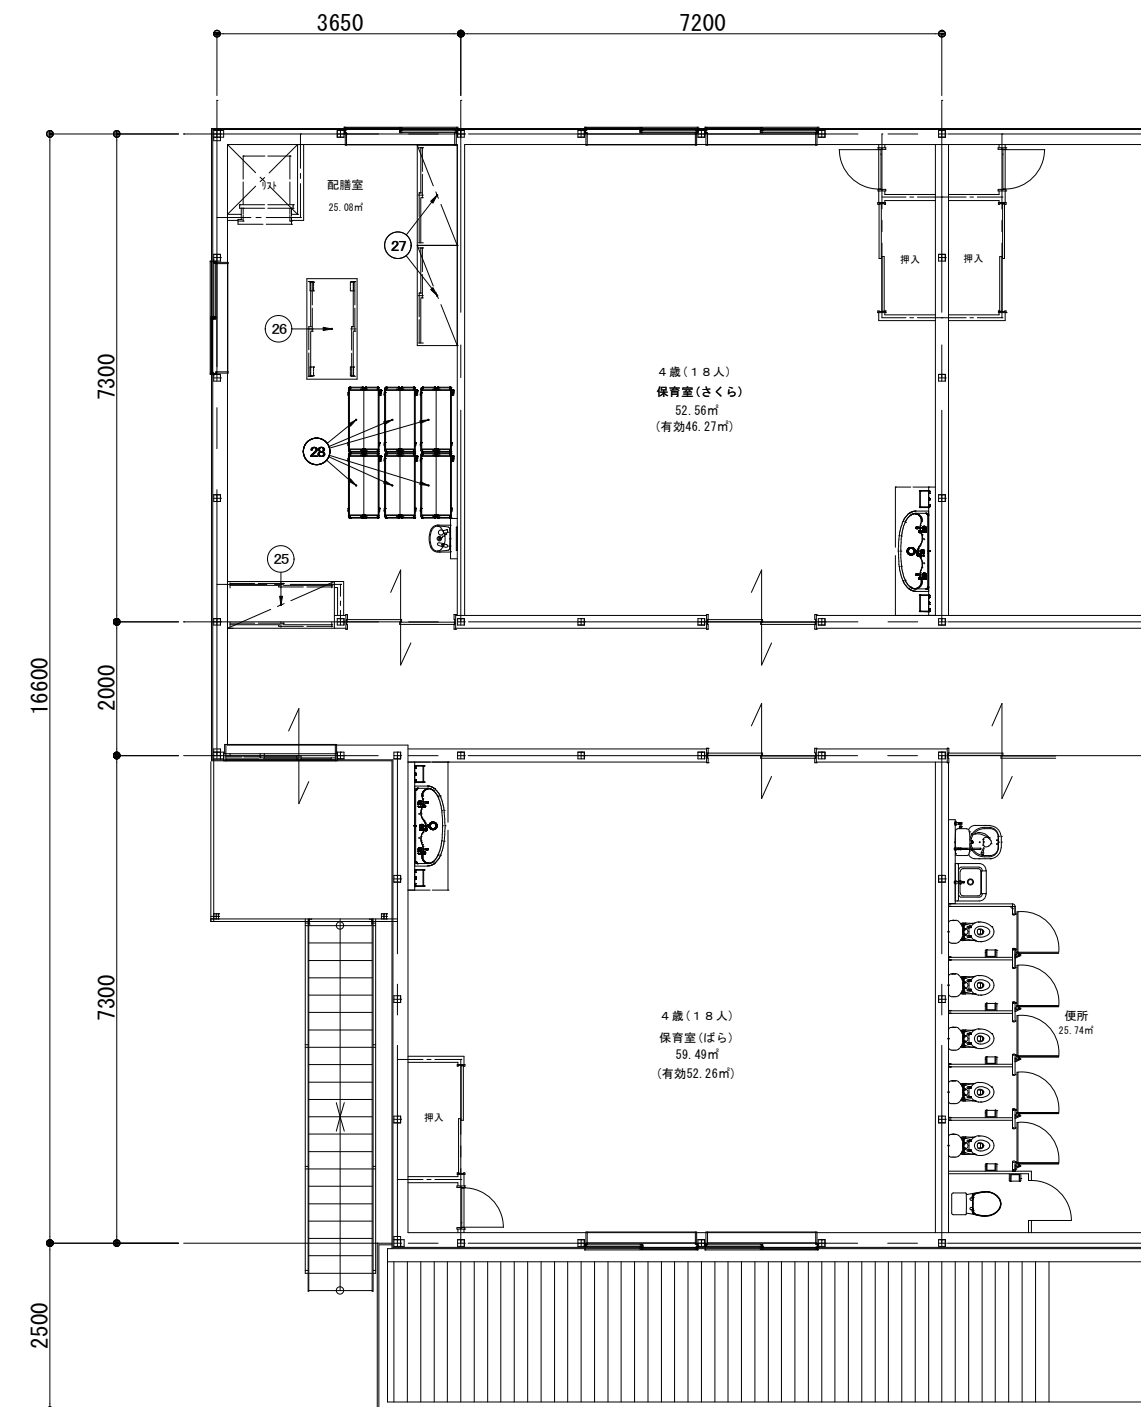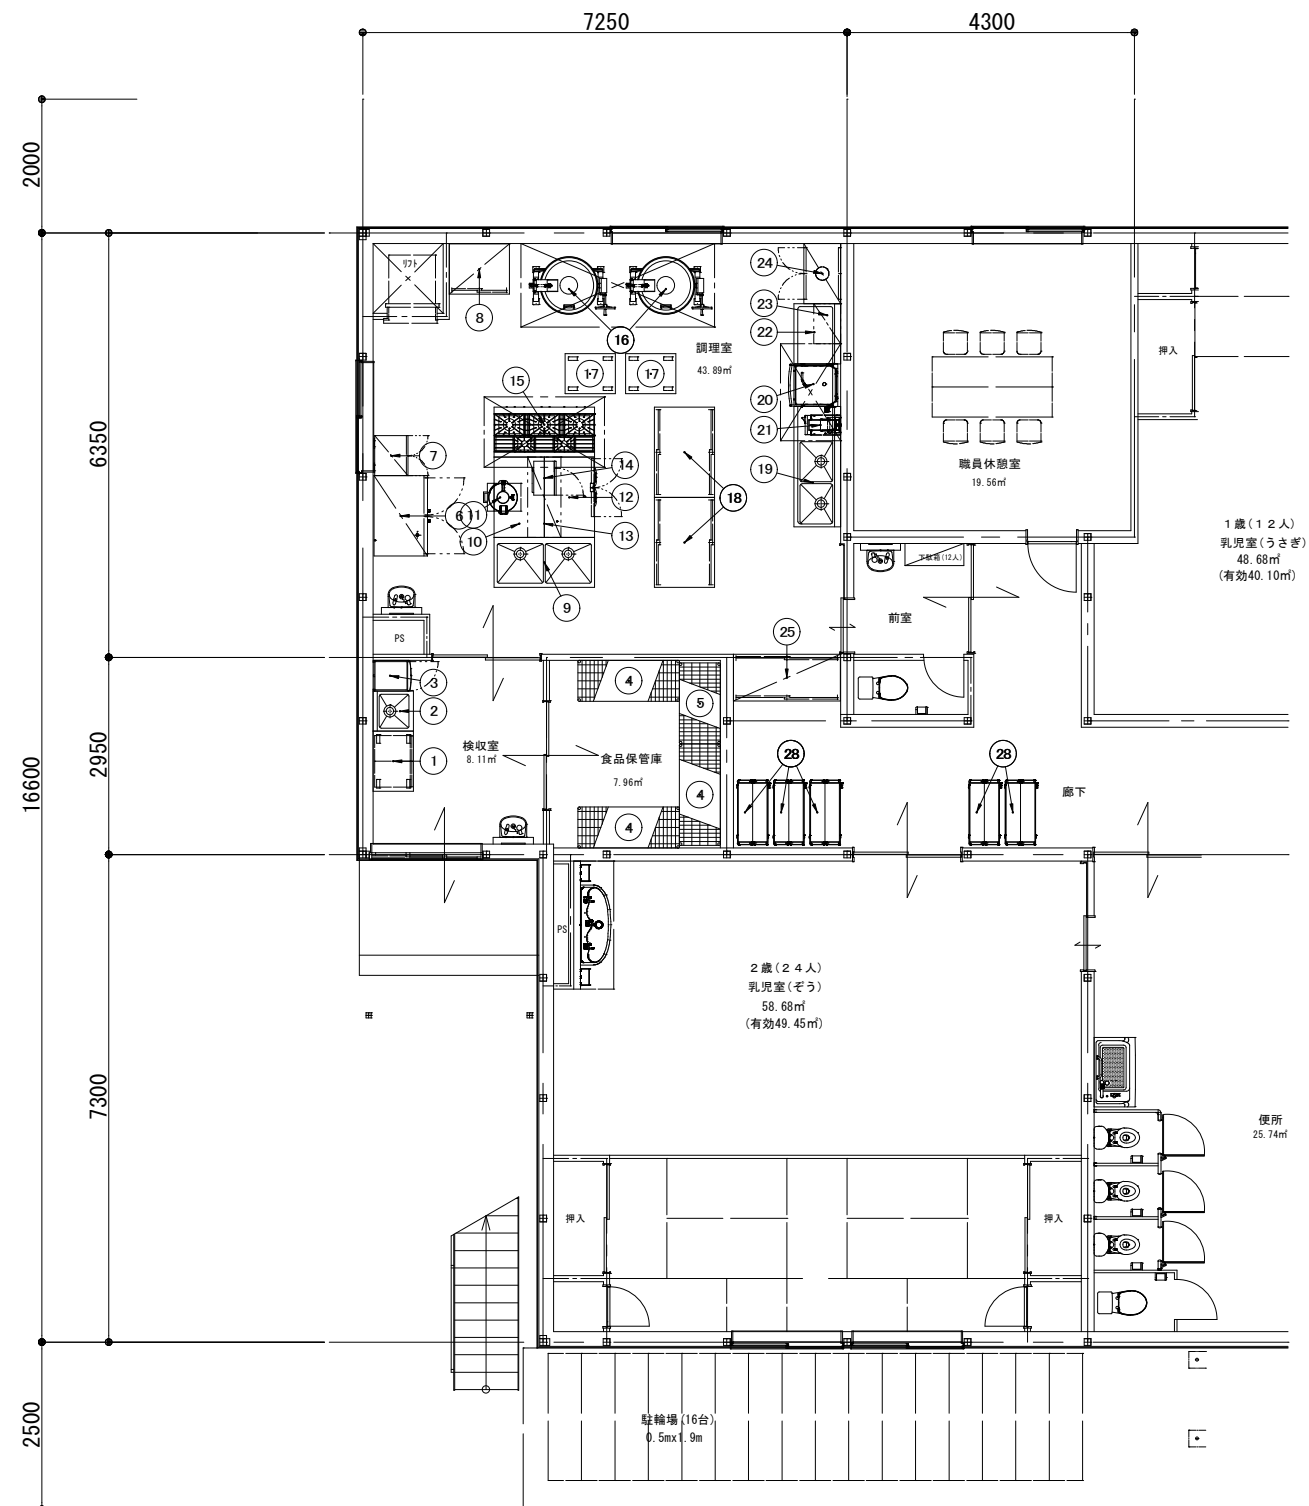

 本図は、厨房機器設置において壁面・床・天井は不燃構造・不燃仕上げとみなして作図してあります。

※日本調理器株式会社 同等品

記 事				承認	承認	承認	作成者	工事名称	ふくしま保育園仮園舎借上げ業務	作成年月日 2025.06.30	図面番号 A-15
	整 理 番 号								図面名称	厨房設備器具配置図	

廚房設備器具明細表

[illegible]


注:上記接続工事並びに消費量は、各器具に於ける1台を示す

 本図は、厨房機器設置において壁面・床・天井は不燃構造・不燃仕上げとみなして作図してあります。


※日本調理器株式会社 同等品

参考図


記 事			承認	承認	承認	作成者	工事名称	ふくしま保育園仮園舎借上げ業務	作成年月日 2025. 06. 30	図面番号 A-16
整 理 番 号										

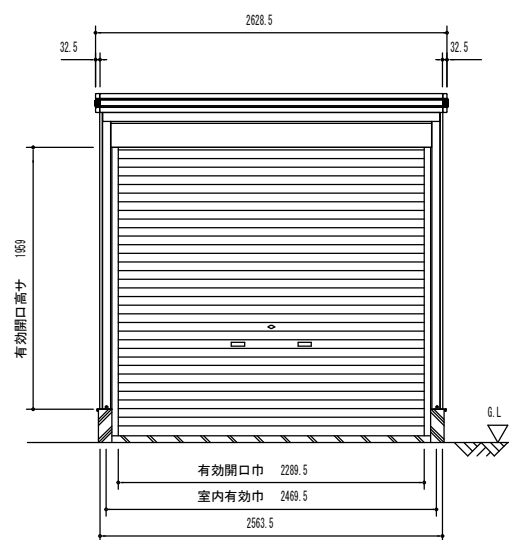


正面立面図 (S = 1/40)

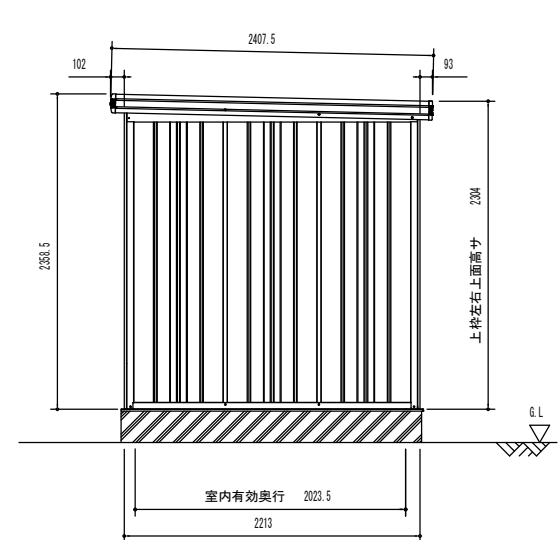


側面立面図 (S = 1/40)

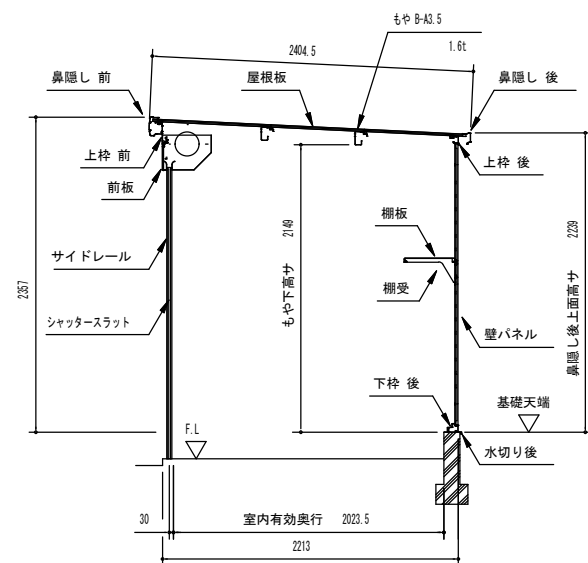


一般型矩計図 (S = 1/40)

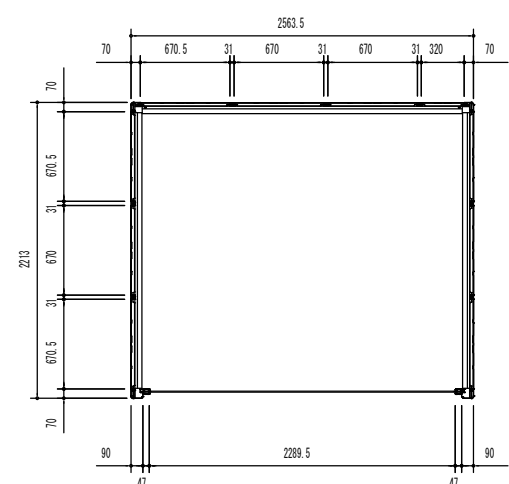

平面図 (S = 1/40)

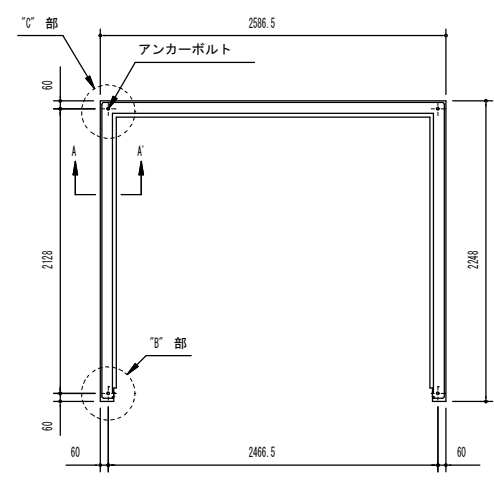

布基礎伏図 (S = 1/40)

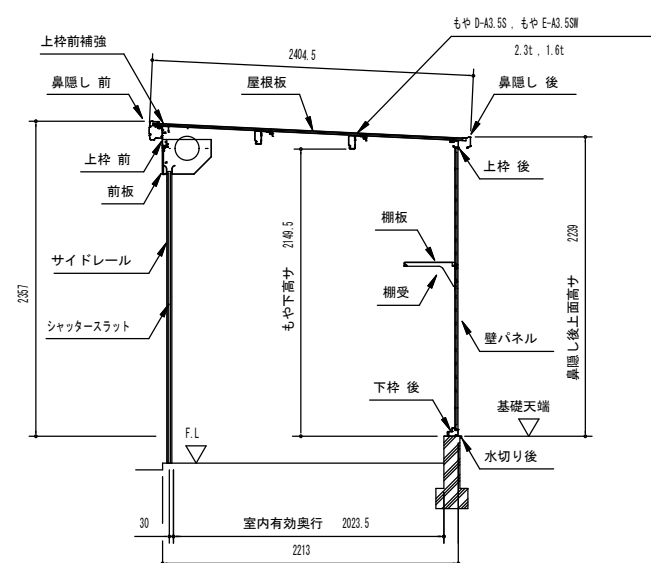


積雪型矩計図 (S = 1/40)

部 材 名	厚さ (φ / 片)	材 質
屋 根 板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 Q450C
<一般型> もや B-A3.5	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CG90C
<積雪型> もや D-A3.5S	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CG90C
<積雪型> もや E-A3.5SM	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CG90C
下枠側・後	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 Q450C
上 枠 前 (後)	1.0 (0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 Q450C
上枠前補強 (積雪型のみ)	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 Q450C
上 枠 左 右	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 Q450C (ワントナリー)
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 Q450C (ワントナリー)
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 Q450C
前 板	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 Q450C
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 Q450C
シャッタースラット	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 Q450C
シャッター水切り	-	アルミニウム合金押出形材
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 Q450C
間 柱 後・側	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 Q450C

部 材 名	サイズ (巾W×OD7高さ)
壁パネル H-A	670 WU+007 2110
壁パネル H-F	319.5 WU+007 2110

<参考>

基礎は建設省告示第1347号に準じて設定しておりますが、下記条件での参考図であり、現地の実情にあわせて設計して下さい。
(地耐力 50 kN/m² 以上、コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上)
(基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分 Ⅲ)


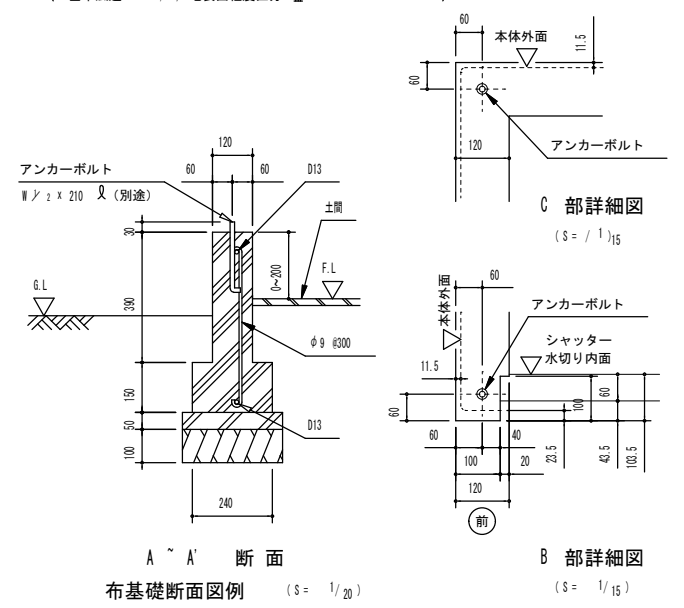


- 注1) 地耐力が 50 kN/m² 未満 (30 kN/m² 以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、かつ補強筋を入れて下さい。
- 注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
- 注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。
- 注4) 土間仕上げ (FL) は、参考例です。
- 注5) 有効高さは、基礎高さを含みません。

※ヨド物置 エルモシャッターL0D-2522HD 同等品

参考図

記事				承認	承認	承認	作成者	工事名称	ふくしま保育園仮園舎借上げ業務	作成年月日	2025.06.30	図面番号
	整理番号							図面名称	ヨド物置エルモシャッター倉庫	縮尺 (A3→71%)	S=1:40	

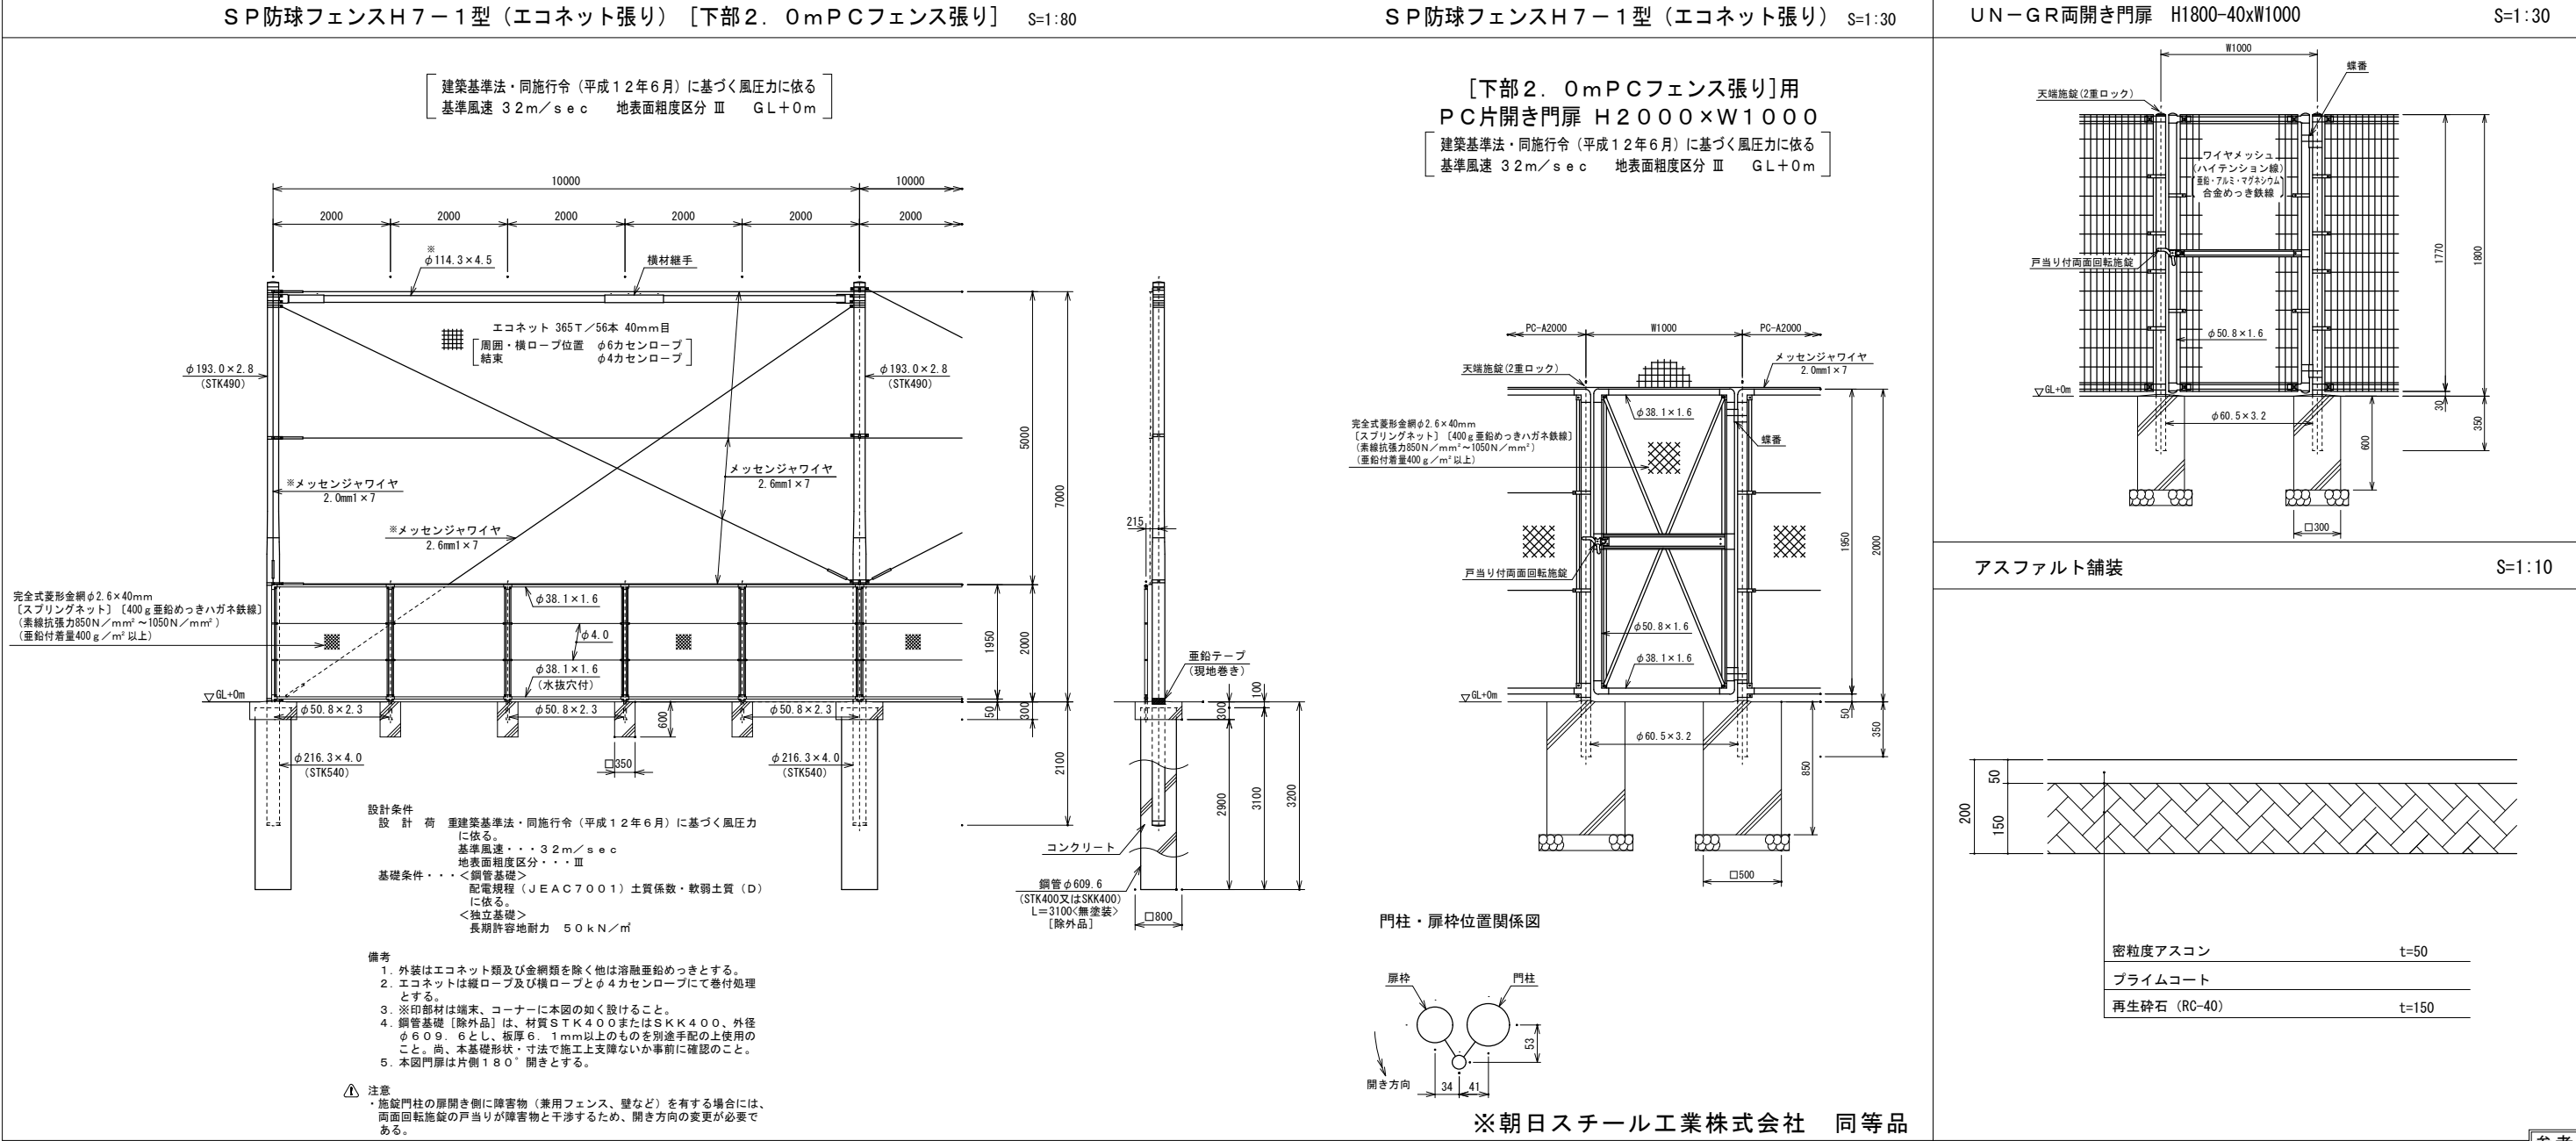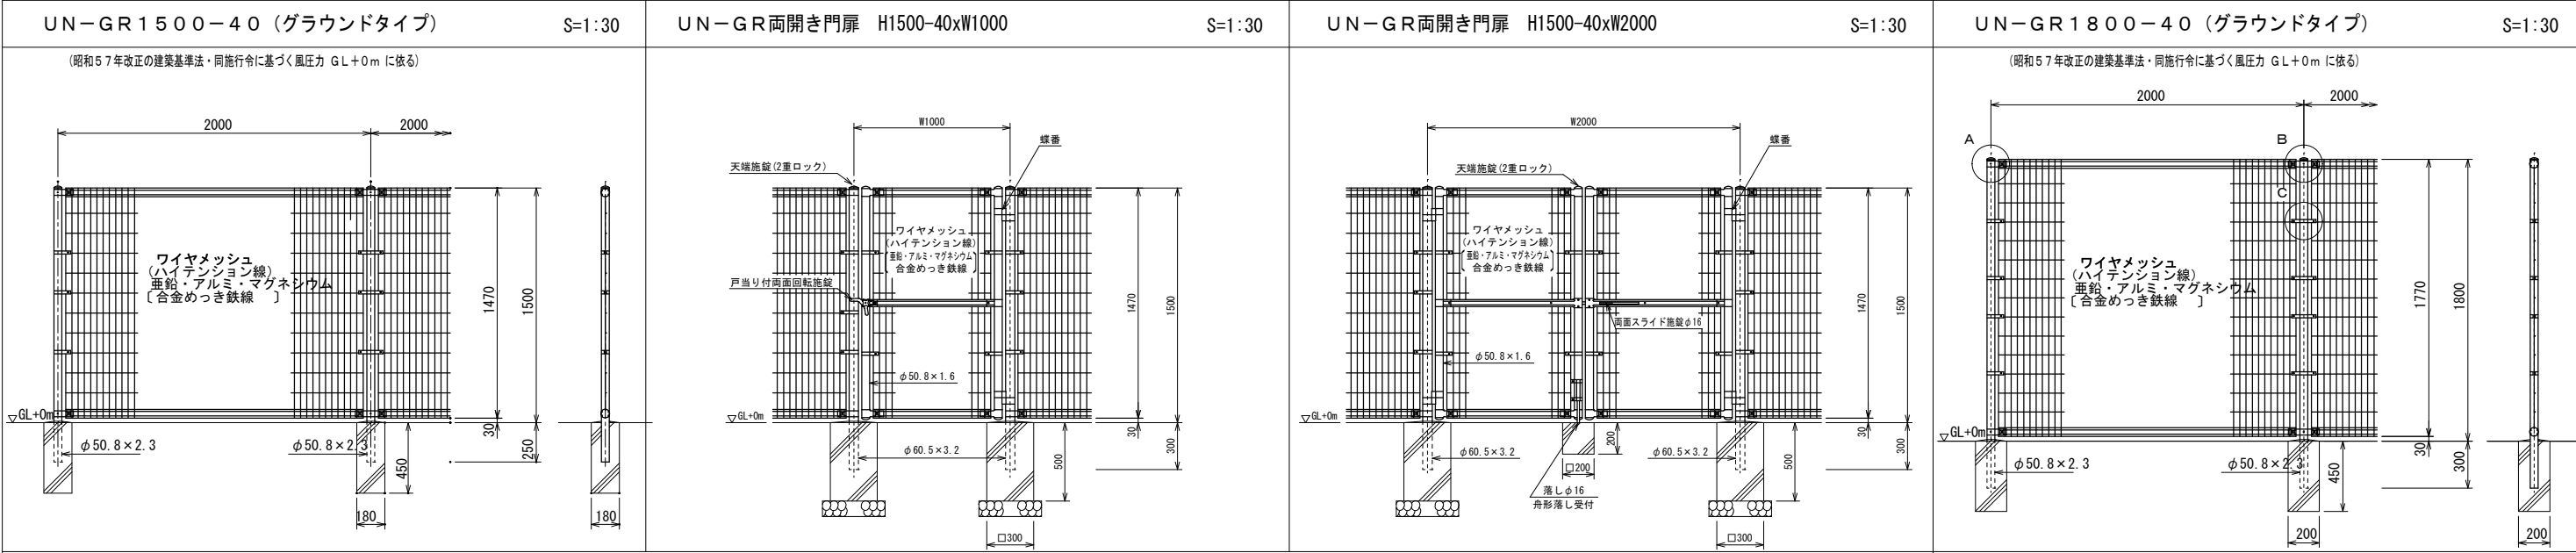

記事		承認	承認	承認	作成者	工事名称	ふくしま保育園仮園舎借上げ業務	作成年月日	2025.06.30	図面番号	A-18
	整理番号					図面名称	外構詳細図	縮尺 (A3→71%)	—		