






「下水道管路の全国特別重点調査」の結果

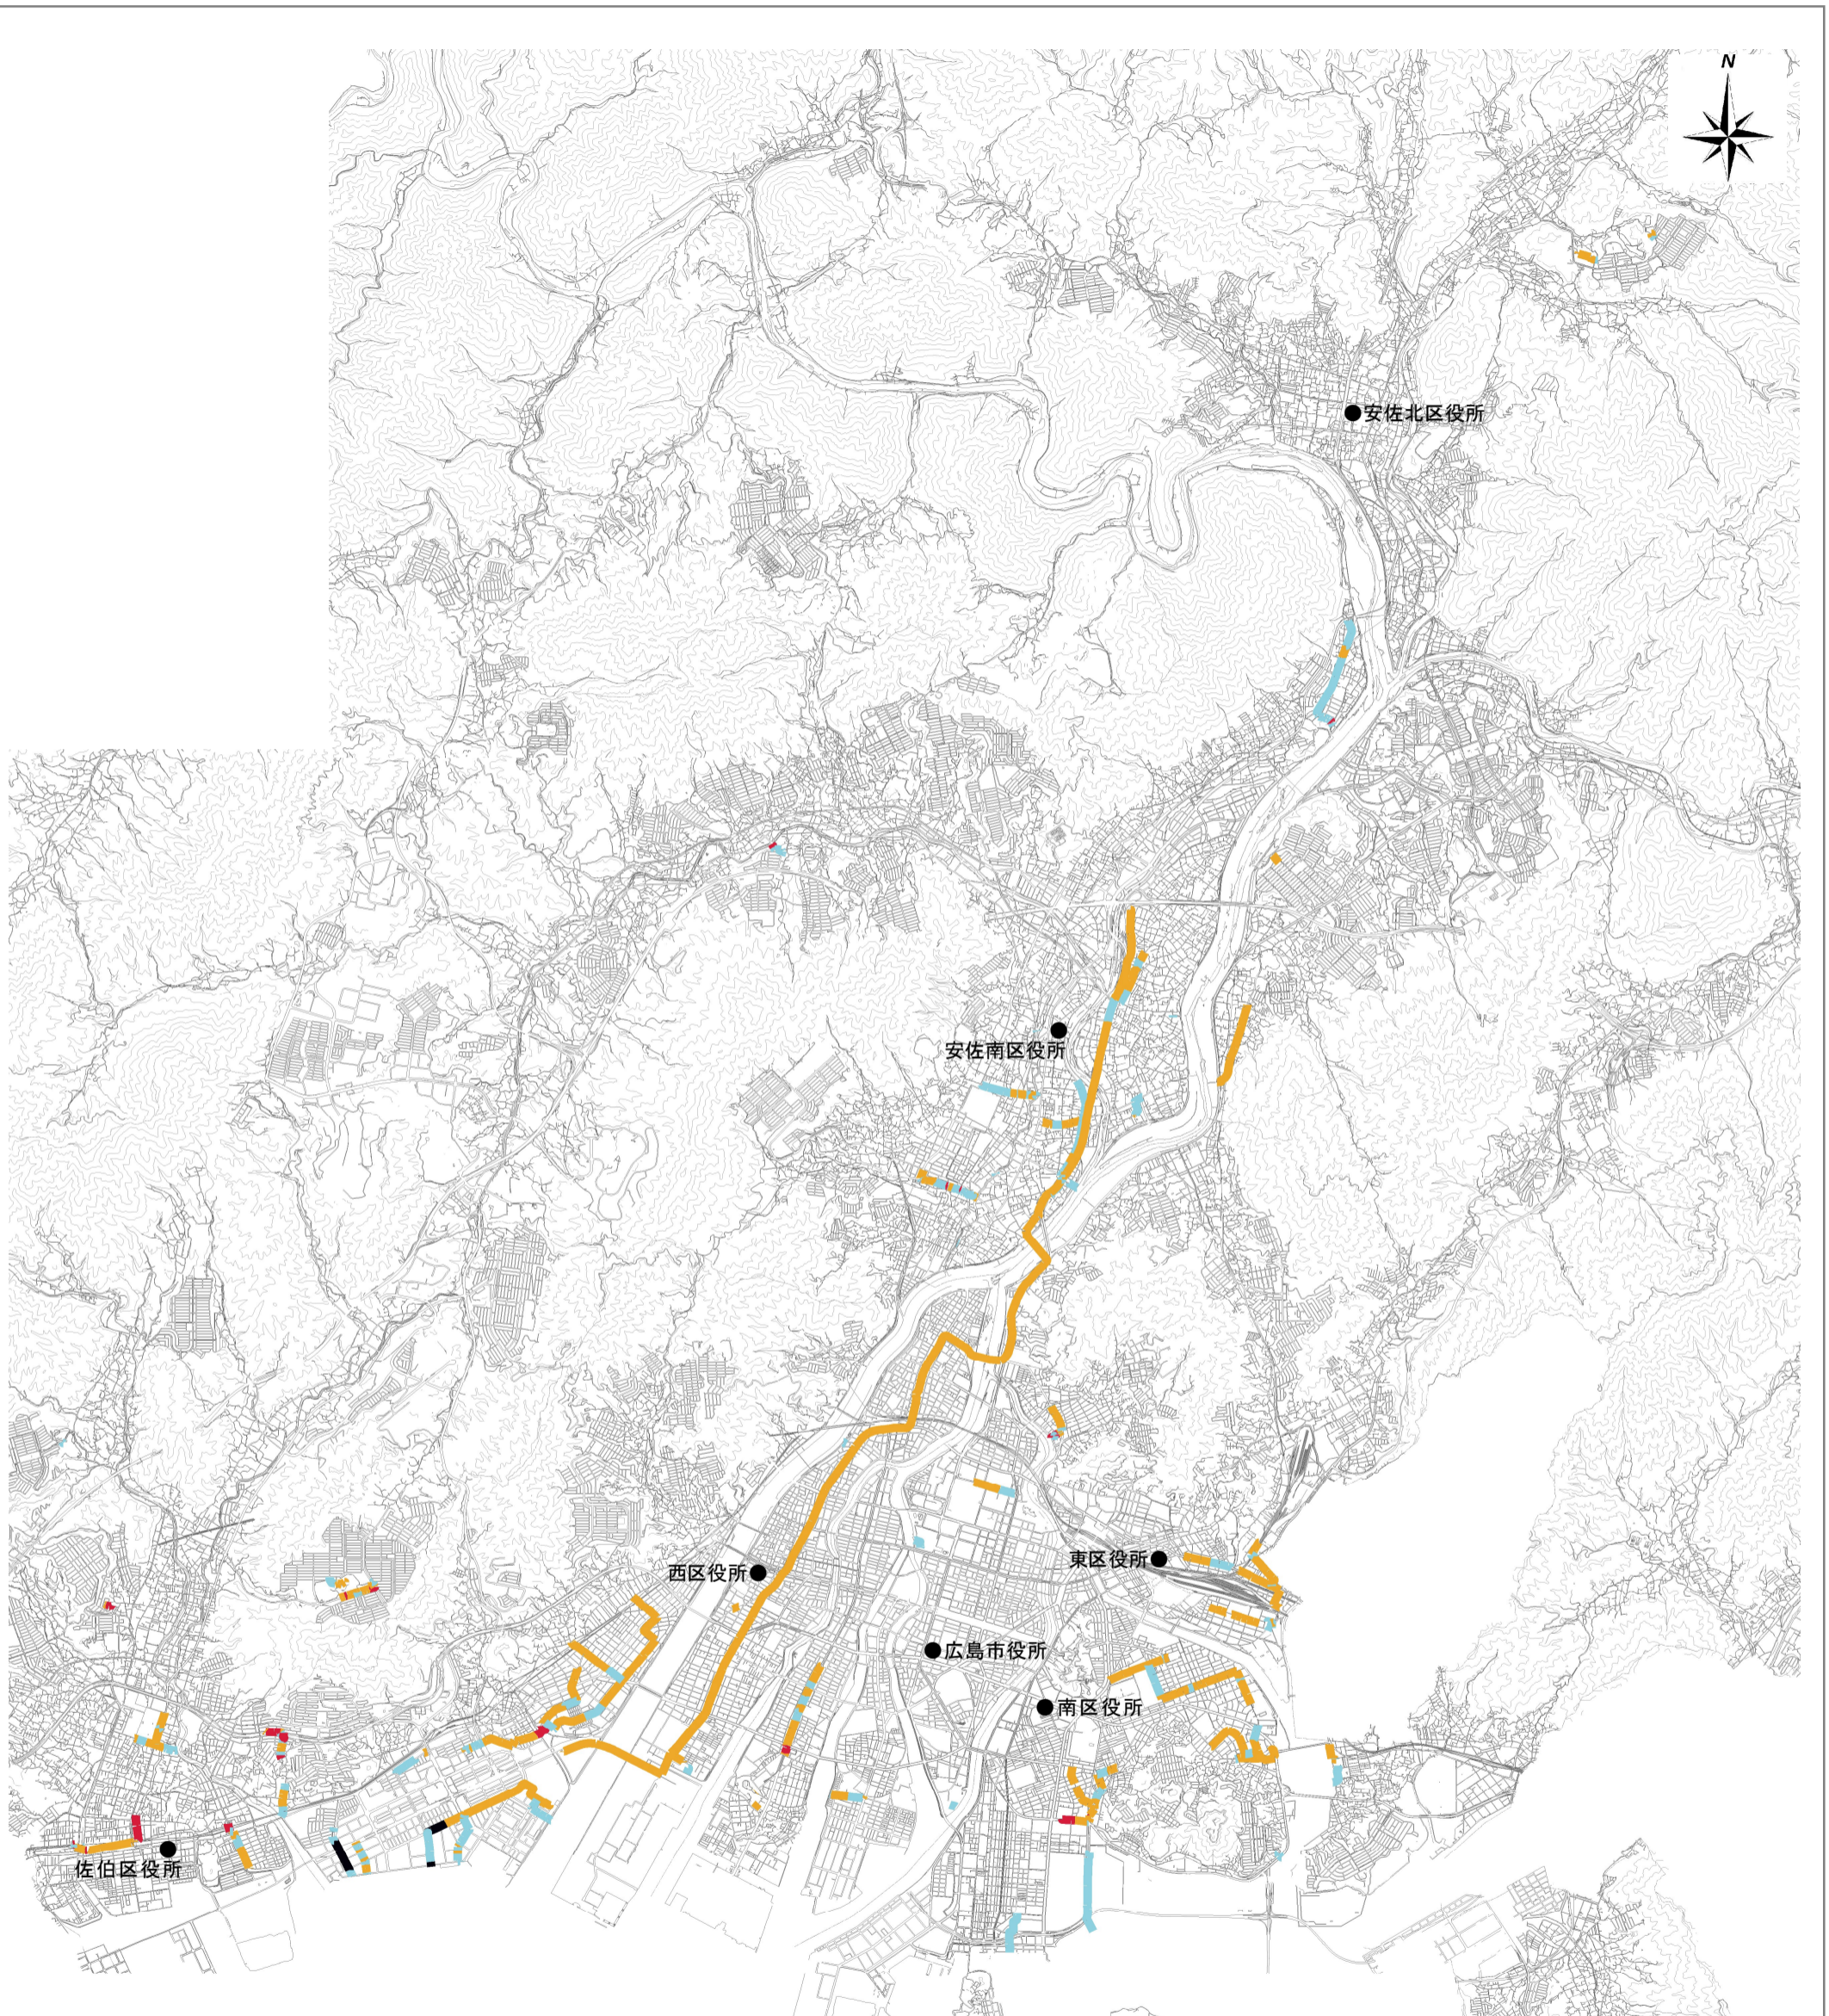

判定	マンホール間延長	要対策延長	凡例	備考
緊急度Ⅰ	1.723km	0.700km		今回の調査により、緊急対応が必要な管路の損傷等は確認されていません。
緊急度Ⅱ	36.527km	25.819km		
異常なしまたは軽度の異常	13.607km	—		
調査困難	0.676km	—		路面の空洞調査を実施し、空洞は確認されていません。
合計	52.533km	26.519km		