



中工場 令和3年度最大使用電力日における負荷曲線（単位：kWh）

| 区分 | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月30日 | 9月1日 | 10月1日 | 11月9日 | 12月1日 | 1月31日 | 2月1日 | 3月23日 |
|-------|------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688 | 2736 | 0 |
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704 | 2688 | 0 |
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,776 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 2656 | 0 |
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,808 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2736 | 2656 | 0 |
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,760 | 688 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 2656 | 0 |
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,776 | 672 | 0 | 0 | 0 | 2736 | 2624 | 0 |
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,808 | 480 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2656 | 0 |
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,840 | 880 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 2768 | 0 |
| 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,904 | 736 | 0 | 0 | 0 | 2896 | 2784 | 0 |
| 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,904 | 464 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 2720 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,984 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2928 | 2608 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,032 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 2576 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,064 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 2480 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,032 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2912 | 2256 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,032 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2928 | 2240 | 16 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,128 | 288 | 0 | 0 | 0 | 2944 | 2224 | 32 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,112 | 336 | 0 | 0 | 0 | 2912 | 2208 | 48 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,048 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2928 | 2192 | 96 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,048 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2896 | 2144 | 208 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,144 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2864 | 2128 | 176 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,128 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2832 | 2112 | 224 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2832 | 2080 | 224 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,032 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2272 | 128 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 224 | 0 | 112 | 0 | 2816 | 2384 | 256 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,056 | 6,848 | 0 | 112 | 0 | 68,336 | 58,848 | 1,408 |

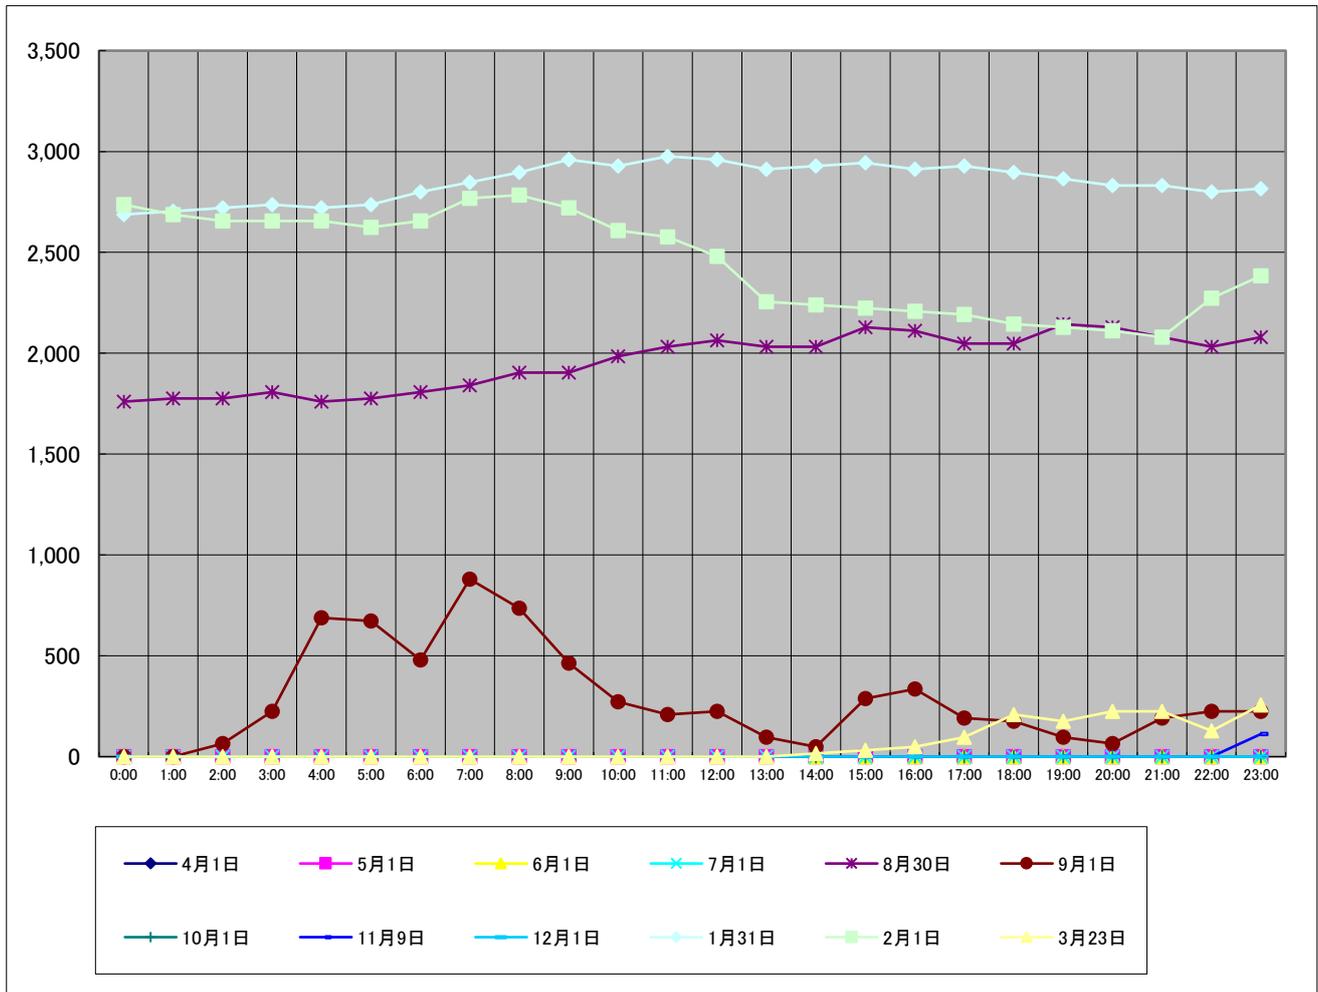


安佐南工場 令和3年度最大使用電力日における負荷曲線(単位:kWh)

| 区分 | 4月19日 | 5月7日 | 6月16日 | 7月8日 | 8月11日 | 9月1日 | 10月9日 | 11月4日 | 12月27日 | 1月6日 | 2月10日 | 3月1日 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|------|-------|------|
| 0:00 | 832 | 784 | 1,200 | 0 | 1,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:00 | 832 | 816 | 1,184 | 0 | 1,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:00 | 848 | 816 | 1,216 | 0 | 1,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3:00 | 864 | 816 | 1,184 | 0 | 1,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4:00 | 832 | 784 | 1,248 | 16 | 1,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5:00 | 864 | 816 | 1,264 | 1,184 | 1,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:00 | 848 | 800 | 1,312 | 1,824 | 1,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 | 912 | 880 | 1,408 | 1,744 | 1,584 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 | 992 | 1,200 | 1,520 | 1,760 | 1,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:00 | 1,424 | 1,376 | 1,936 | 2,320 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 1,456 | 1,408 | 2,048 | 2,176 | 2,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 1,392 | 1,520 | 1,952 | 2,224 | 2,448 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 12:00 | 1,008 | 1,024 | 1,600 | 1,920 | 1,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 1,456 | 1,520 | 2,160 | 2,240 | 2,352 | 0 | 0 | 0 | 272 | 16 | 0 | 0 |
| 14:00 | 1,504 | 1,376 | 2,256 | 2,336 | 2,192 | 0 | 32 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 1,088 | 1,216 | 2,000 | 1,872 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 912 | 896 | 1,792 | 1,792 | 1,776 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 848 | 848 | 1,680 | 1,744 | 1,776 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 832 | 816 | 1,632 | 1,728 | 1,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 832 | 816 | 1,616 | 1,728 | 1,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 848 | 800 | 1,648 | 1,696 | 1,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 848 | 816 | 1,632 | 1,648 | 1,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 832 | 816 | 1,616 | 1,600 | 1,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 848 | 784 | 1,616 | 1,552 | 1,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 23,952 | 23,744 | 38,720 | 35,104 | 42,608 | 0 | 32 | 16 | 1,568 | 16 | 16 | 0 |

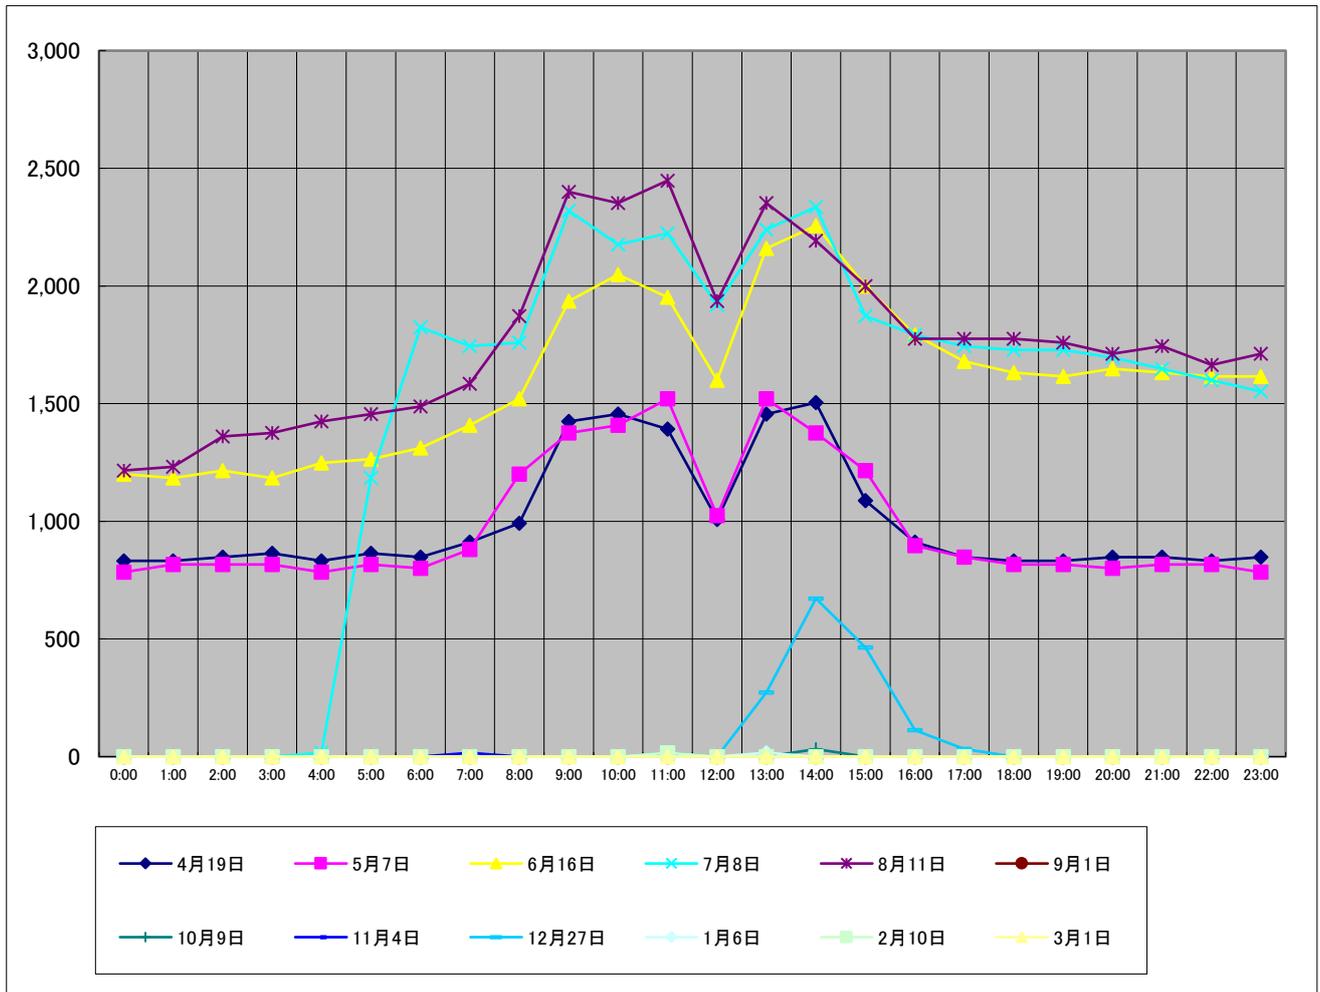


安佐北工場 令和3年度最大使用電力日における負荷曲線(単位:kWh)

| 区分 | 4月12日 | 5月21日 | 6月29日 | 7月29日 | 8月2日 | 9月8日 | 10月15日 | 11月24日 | 12月27日 | 1月13日 | 2月2日 | 3月10日 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 0:00 | 82 | 72 | 75 | 77 | 84 | 79 | 84 | 91 | 77 | 80 | 77 | 77 |
| 1:00 | 81 | 72 | 76 | 79 | 81 | 77 | 84 | 92 | 77 | 79 | 77 | 75 |
| 2:00 | 82 | 69 | 77 | 77 | 84 | 79 | 84 | 91 | 76 | 79 | 77 | 74 |
| 3:00 | 82 | 72 | 75 | 79 | 84 | 77 | 81 | 93 | 77 | 79 | 77 | 74 |
| 4:00 | 81 | 72 | 76 | 79 | 82 | 77 | 84 | 92 | 79 | 79 | 76 | 75 |
| 5:00 | 84 | 75 | 77 | 79 | 86 | 79 | 87 | 96 | 94 | 82 | 82 | 79 |
| 6:00 | 91 | 91 | 89 | 96 | 108 | 98 | 110 | 112 | 106 | 106 | 103 | 96 |
| 7:00 | 137 | 132 | 142 | 154 | 156 | 147 | 125 | 161 | 170 | 158 | 156 | 139 |
| 8:00 | 154 | 156 | 165 | 180 | 202 | 182 | 146 | 195 | 218 | 221 | 231 | 214 |
| 9:00 | 163 | 178 | 171 | 187 | 223 | 190 | 185 | 216 | 231 | 235 | 240 | 209 |
| 10:00 | 166 | 156 | 184 | 206 | 216 | 184 | 166 | 218 | 235 | 228 | 208 | 199 |
| 11:00 | 172 | 163 | 197 | 236 | 216 | 200 | 180 | 226 | 242 | 254 | 231 | 230 |
| 12:00 | 178 | 161 | 199 | 235 | 197 | 196 | 192 | 223 | 202 | 216 | 199 | 197 |
| 13:00 | 168 | 153 | 200 | 223 | 192 | 192 | 204 | 209 | 235 | 248 | 223 | 226 |
| 14:00 | 166 | 156 | 194 | 242 | 209 | 200 | 209 | 213 | 231 | 259 | 221 | 225 |
| 15:00 | 160 | 151 | 182 | 212 | 201 | 180 | 199 | 195 | 211 | 249 | 214 | 209 |
| 16:00 | 116 | 137 | 178 | 168 | 178 | 160 | 170 | 170 | 218 | 245 | 220 | 218 |
| 17:00 | 96 | 99 | 98 | 134 | 130 | 104 | 130 | 120 | 135 | 135 | 144 | 156 |
| 18:00 | 96 | 84 | 80 | 134 | 93 | 88 | 98 | 94 | 98 | 93 | 130 | 152 |
| 19:00 | 103 | 86 | 79 | 142 | 106 | 84 | 94 | 91 | 96 | 91 | 113 | 108 |
| 20:00 | 103 | 86 | 81 | 125 | 117 | 87 | 96 | 93 | 101 | 92 | 105 | 105 |
| 21:00 | 89 | 84 | 82 | 86 | 116 | 84 | 96 | 94 | 98 | 88 | 94 | 84 |
| 22:00 | 79 | 84 | 79 | 82 | 81 | 84 | 93 | 89 | 84 | 82 | 89 | 79 |
| 23:00 | 74 | 82 | 77 | 79 | 79 | 81 | 92 | 86 | 77 | 79 | 84 | 75 |
| 合計 | 2,803 | 2,671 | 2,933 | 3,391 | 3,321 | 3,009 | 3,089 | 3,360 | 3,468 | 3,557 | 3,471 | 3,375 |

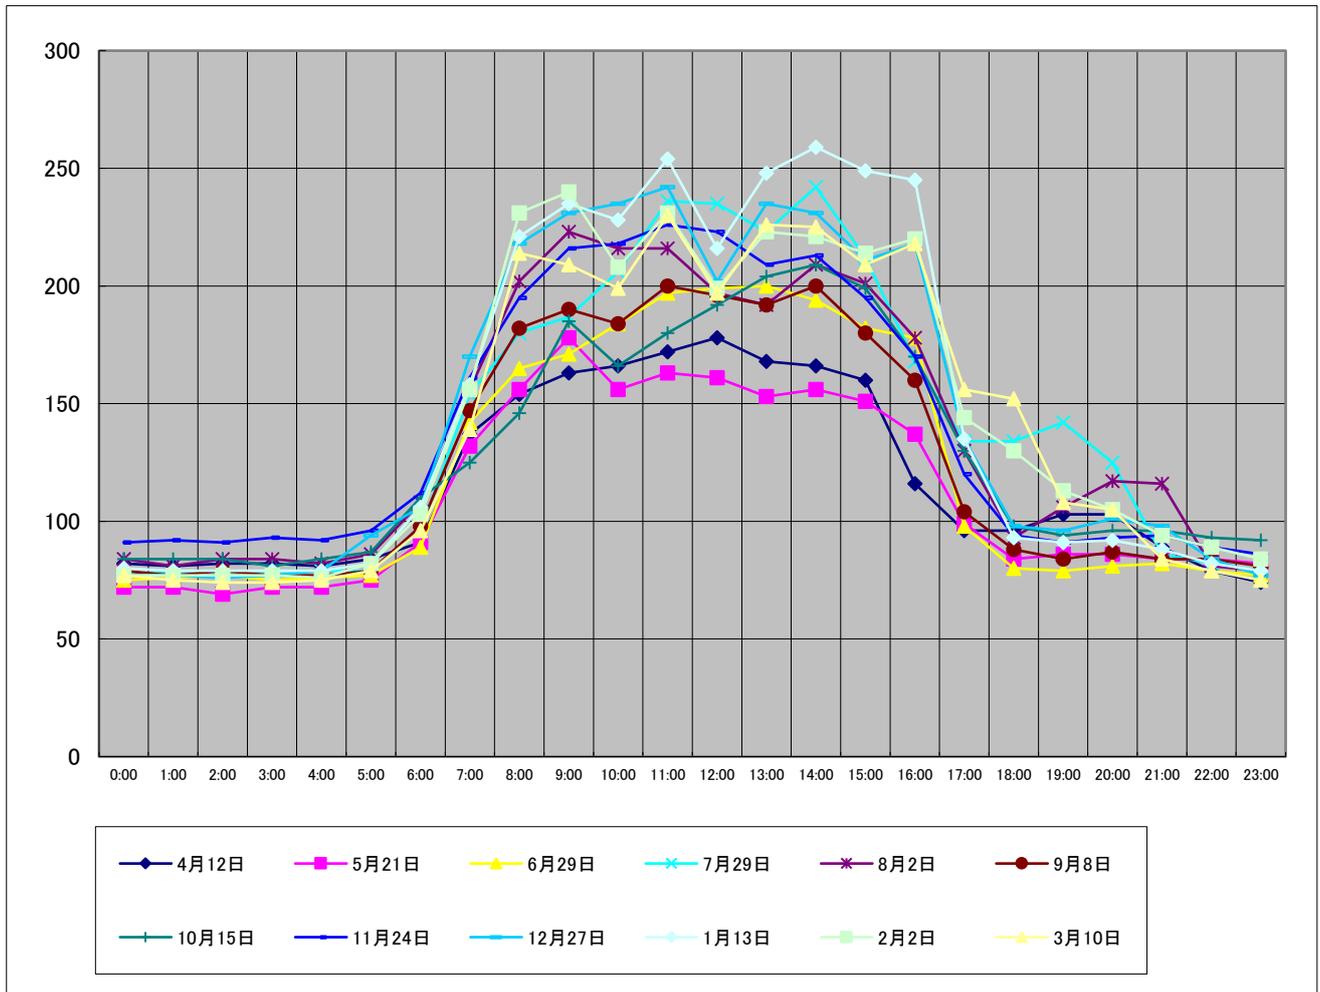


中工場 令和4年度最大使用電力日における負荷曲線（単位：kWh）

| 区分 | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月1日 | 10月29日 | 11月1日 | 12月1日 | 1月26日 | 2月26日 | 3月21日 |
|-------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 800 |
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 3200 |
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 960 |
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 |
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 |
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 160 | 1600 | 0 |
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 0 | 0 | 320 | 1600 | 0 |
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 320 | 1760 | 0 |
| 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 0 | 0 | 320 | 1600 | 0 |
| 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 0 | 0 | 320 | 1760 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 320 | 1600 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 0 | 0 | 480 | 1760 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 0 | 0 | 160 | 1760 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 480 | 1600 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 0 | 0 | 320 | 1760 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 160 | 1600 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 0 | 0 | 320 | 1760 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 0 | 0 | 320 | 1760 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 160 | 1760 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 0 | 0 | 160 | 1760 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 160 | 1760 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 0 | 0 | 160 | 1760 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,840 | 0 | 0 | 4,640 | 40,480 | 4,960 |

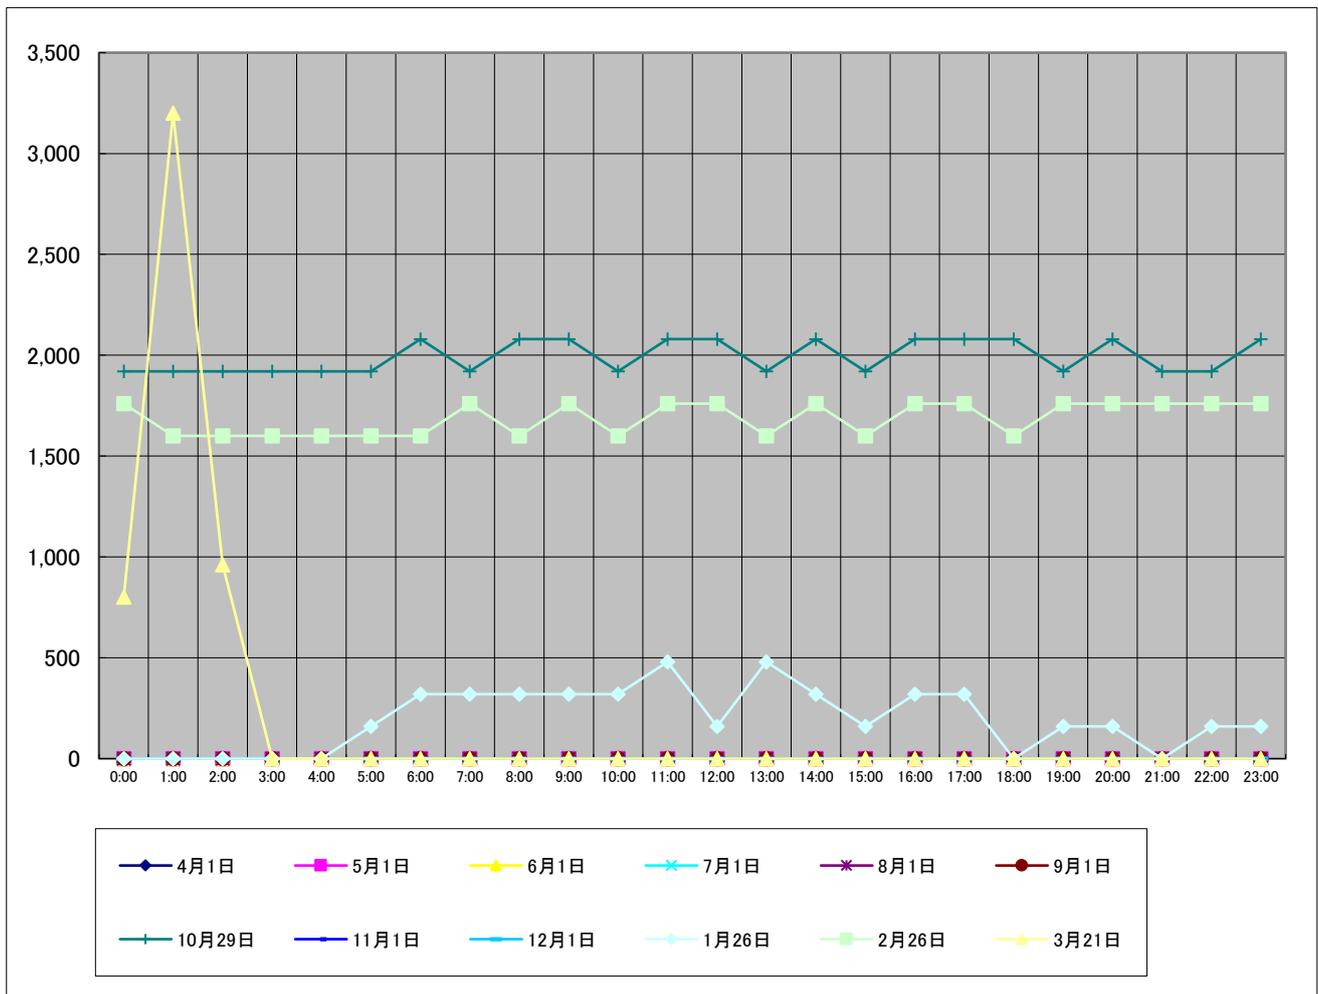


安佐南工場 令和4年度最大使用電力日における負荷曲線(単位:kWh)

| 区分 | 4月29日 | 5月6日 | 6月6日 | 7月1日 | 8月30日 | 9月1日 | 10月1日 | 11月1日 | 12月28日 | 1月1日 | 2月1日 | 3月1日 |
|-------|-------|------|------|------|-------|------|-------|-------|--------|------|------|------|
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 1:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 0 | 0 | 0 |
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 0 | 0 | 0 |
| 3:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 |
| 4:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 0 |
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 |
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 0 | 0 | 0 |
| 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 48 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40,624 | 0 | 0 | 0 |

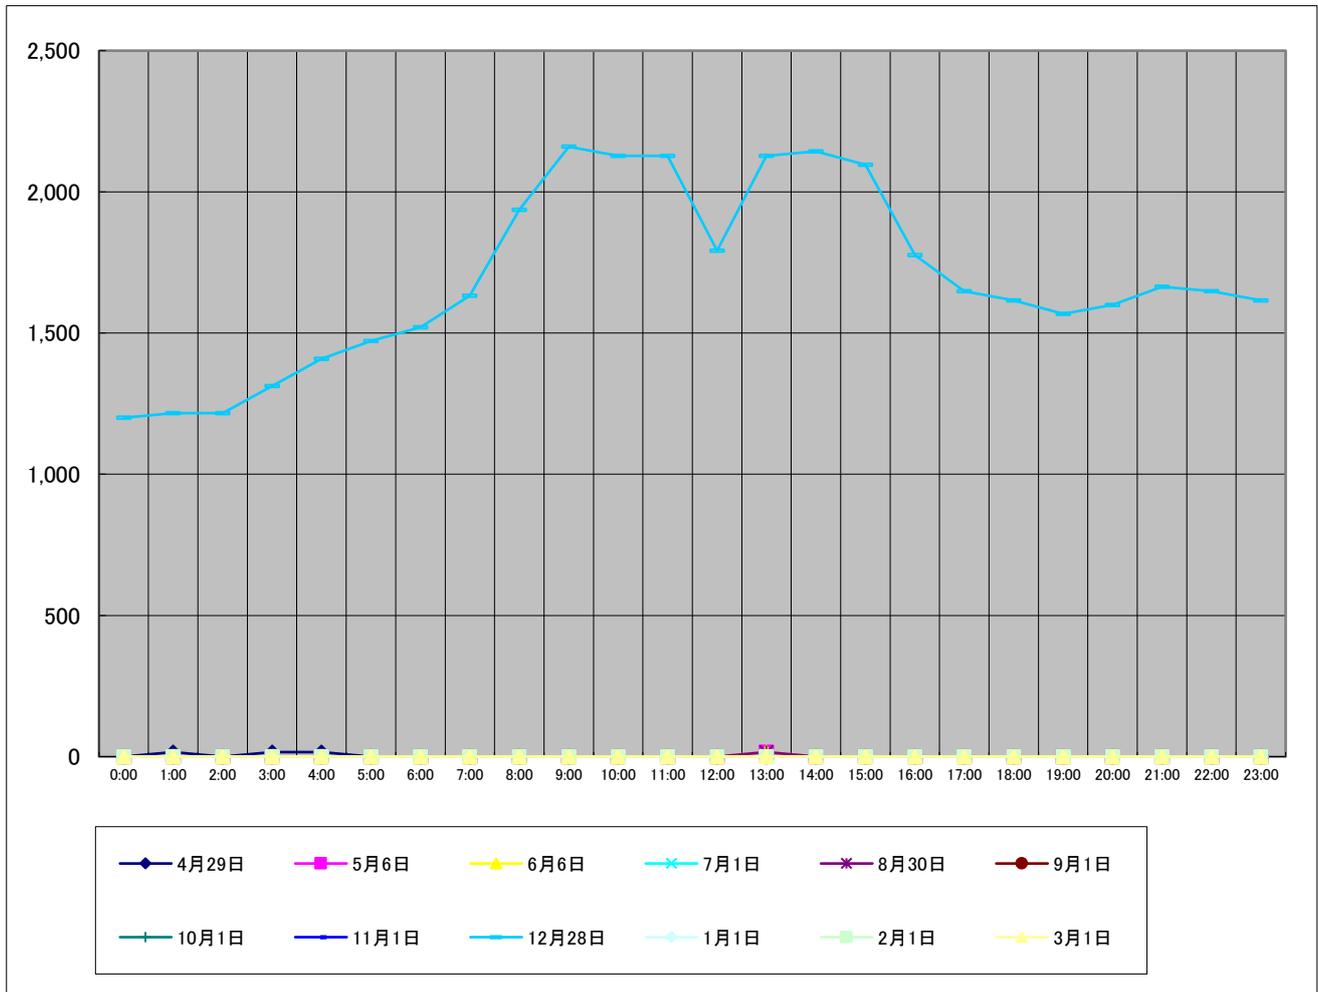


安佐北工場 令和4年度最大使用電力日における負荷曲線(単位:kWh)

| 区分 | 4月5日 | 5月30日 | 6月30日 | 7月31日 | 8月9日 | 9月5日 | 10月4日 | 11月1日 | 12月19日 | 1月5日 | 2月15日 | 3月13日 |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0:00 | 77 | 77 | 76 | 367 | 554 | 571 | 545 | 528 | 523 | 545 | 537 | 511 |
| 1:00 | 77 | 79 | 77 | 377 | 550 | 576 | 533 | 535 | 526 | 538 | 545 | 526 |
| 2:00 | 77 | 77 | 77 | 394 | 554 | 576 | 550 | 533 | 526 | 532 | 545 | 528 |
| 3:00 | 76 | 77 | 77 | 393 | 566 | 583 | 540 | 547 | 530 | 538 | 540 | 525 |
| 4:00 | 80 | 77 | 77 | 408 | 557 | 581 | 549 | 540 | 530 | 530 | 542 | 531 |
| 5:00 | 79 | 79 | 79 | 406 | 547 | 566 | 540 | 535 | 533 | 528 | 548 | 518 |
| 6:00 | 81 | 86 | 89 | 398 | 555 | 579 | 545 | 538 | 564 | 560 | 554 | 533 |
| 7:00 | 116 | 118 | 141 | 401 | 593 | 614 | 578 | 562 | 607 | 616 | 600 | 562 |
| 8:00 | 165 | 170 | 166 | 403 | 604 | 651 | 591 | 561 | 627 | 610 | 619 | 580 |
| 9:00 | 183 | 199 | 197 | 418 | 622 | 684 | 614 | 567 | 641 | 605 | 629 | 591 |
| 10:00 | 194 | 180 | 228 | 413 | 638 | 686 | 646 | 600 | 645 | 595 | 607 | 578 |
| 11:00 | 214 | 185 | 232 | 429 | 660 | 689 | 665 | 590 | 639 | 588 | 615 | 571 |
| 12:00 | 194 | 178 | 236 | 456 | 620 | 660 | 652 | 586 | 638 | 602 | 621 | 581 |
| 13:00 | 202 | 194 | 252 | 500 | 662 | 641 | 648 | 588 | 622 | 608 | 574 | 583 |
| 14:00 | 189 | 199 | 242 | 535 | 646 | 648 | 646 | 576 | 609 | 595 | 554 | 576 |
| 15:00 | 187 | 207 | 230 | 530 | 621 | 655 | 636 | 580 | 607 | 585 | 557 | 557 |
| 16:00 | 176 | 187 | 212 | 509 | 583 | 645 | 605 | 536 | 598 | 579 | 547 | 552 |
| 17:00 | 108 | 144 | 180 | 518 | 569 | 598 | 564 | 477 | 566 | 533 | 528 | 523 |
| 18:00 | 91 | 137 | 196 | 526 | 552 | 581 | 561 | 463 | 548 | 552 | 509 | 514 |
| 19:00 | 91 | 84 | 168 | 523 | 562 | 600 | 567 | 428 | 544 | 554 | 516 | 511 |
| 20:00 | 86 | 81 | 135 | 521 | 566 | 605 | 571 | 417 | 540 | 554 | 509 | 509 |
| 21:00 | 82 | 82 | 103 | 518 | 567 | 580 | 566 | 408 | 538 | 545 | 521 | 504 |
| 22:00 | 79 | 79 | 110 | 502 | 559 | 550 | 569 | 399 | 542 | 535 | 518 | 506 |
| 23:00 | 77 | 77 | 156 | 490 | 549 | 547 | 571 | 381 | 533 | 538 | 506 | 512 |
| 合計 | 2,981 | 3,053 | 3,736 | 10,935 | 14,056 | 14,666 | 14,052 | 12,475 | 13,776 | 13,565 | 13,341 | 12,982 |

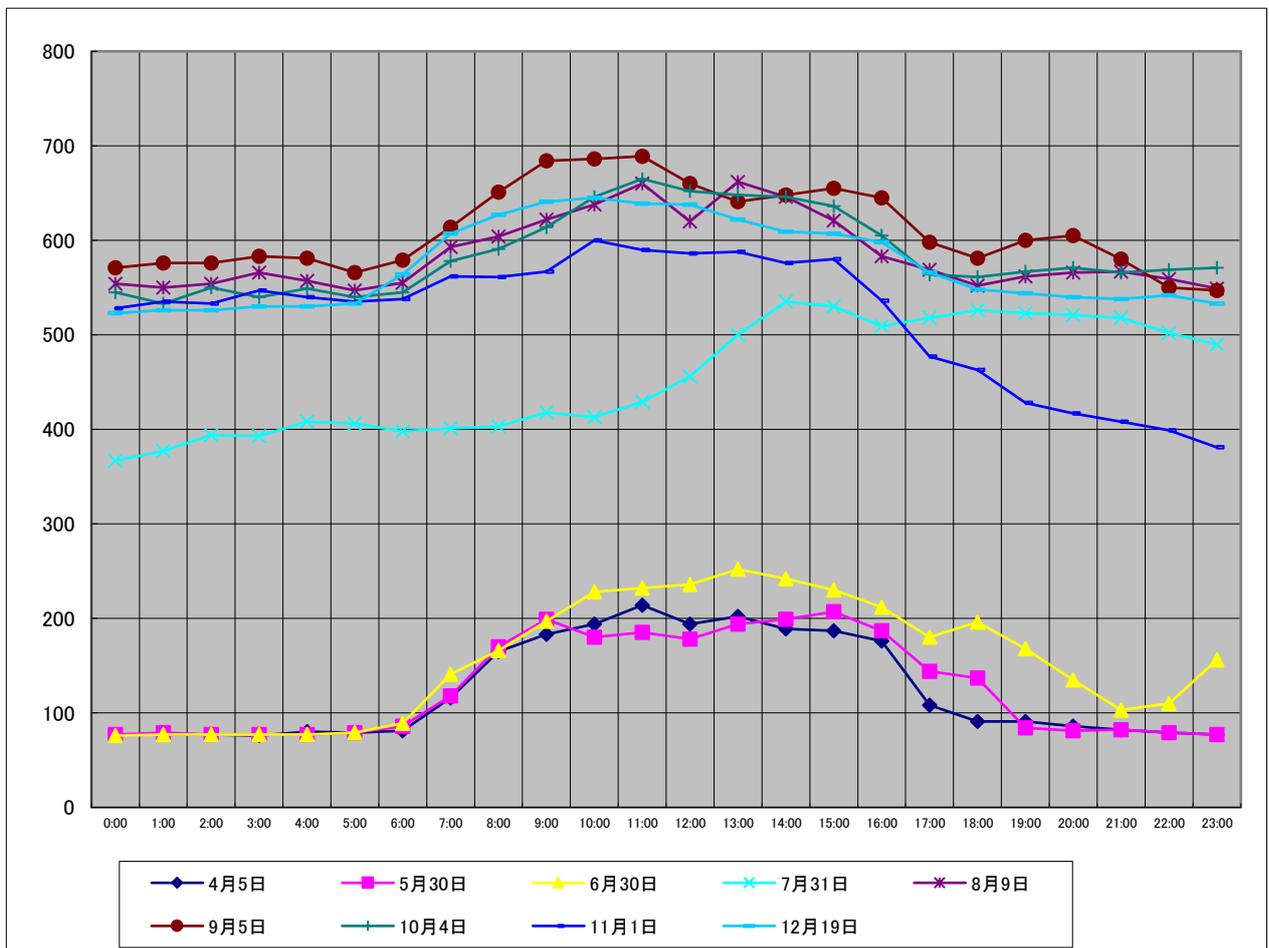

中工場 令和5年度最大使用電力日における負荷曲線（単位：kWh）

| 区分 | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月1日 | 10月1日 | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|-------|--|--|--|--|--|
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

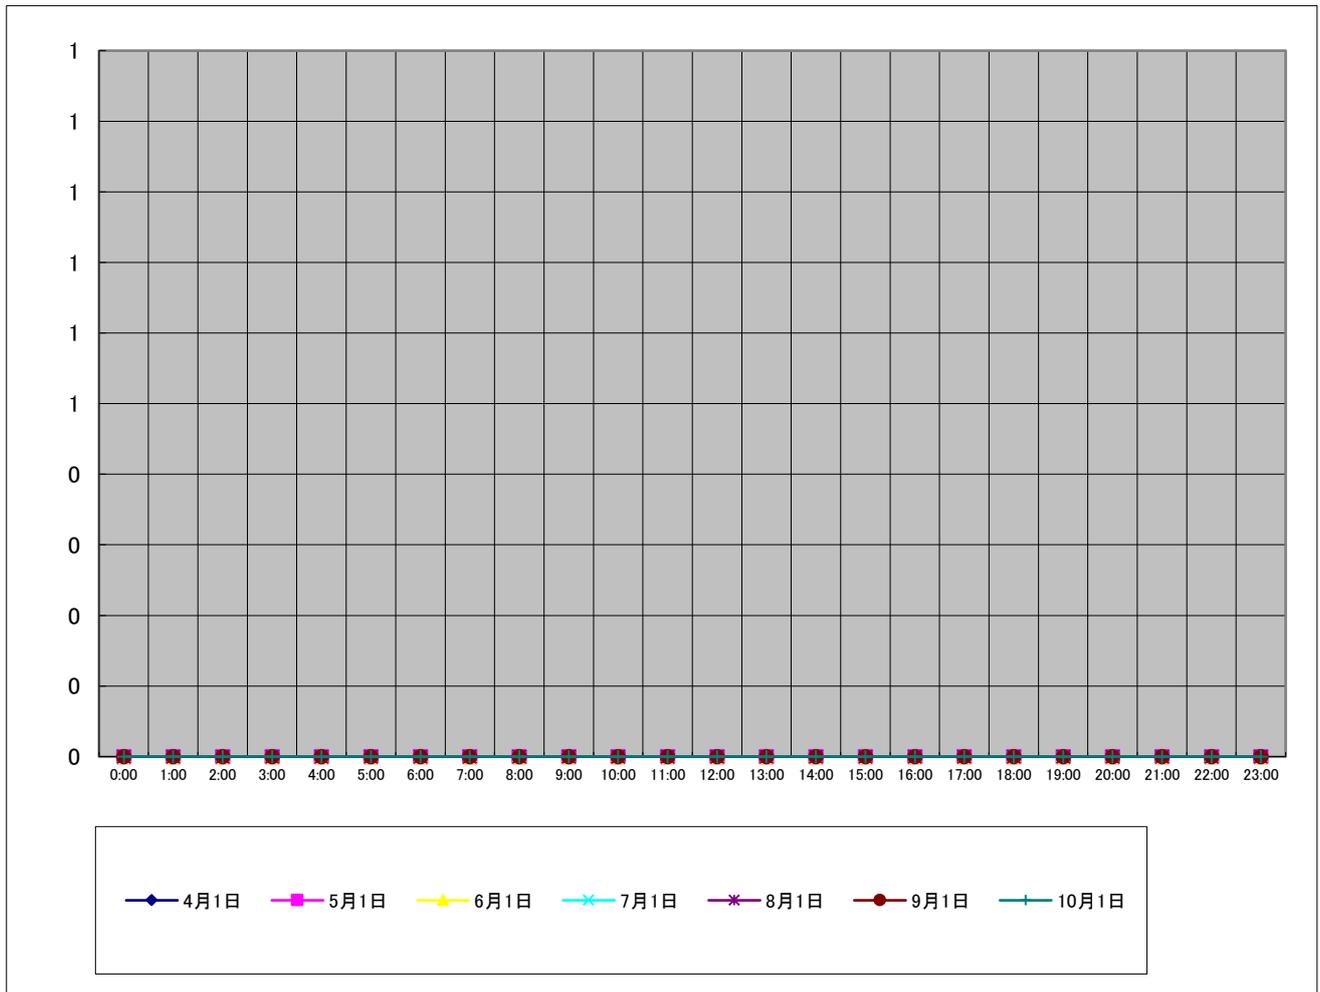

安佐北工場 令和5年度最大使用電力日における負荷曲線(単位:kWh)

| 区分 | 4月3日 | 5月1日 | 6月30日 | 7月27日 | 8月21日 | 9月4日 | 10月20日 | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 506 | 506 | 363 | 514 | 523 | 511 | 543 | | | | | |
| 1:00 | 502 | 504 | 355 | 506 | 524 | 509 | 544 | | | | | |
| 2:00 | 506 | 500 | 355 | 506 | 530 | 506 | 538 | | | | | |
| 3:00 | 497 | 508 | 350 | 516 | 526 | 519 | 535 | | | | | |
| 4:00 | 495 | 507 | 358 | 514 | 525 | 513 | 533 | | | | | |
| 5:00 | 494 | 513 | 355 | 509 | 523 | 521 | 530 | | | | | |
| 6:00 | 509 | 516 | 394 | 549 | 560 | 545 | 545 | | | | | |
| 7:00 | 545 | 545 | 417 | 564 | 590 | 574 | 552 | | | | | |
| 8:00 | 552 | 550 | 416 | 569 | 617 | 607 | 567 | | | | | |
| 9:00 | 556 | 559 | 441 | 564 | 638 | 619 | 580 | | | | | |
| 10:00 | 538 | 564 | 449 | 569 | 643 | 619 | 581 | | | | | |
| 11:00 | 530 | 552 | 449 | 578 | 665 | 619 | 579 | | | | | |
| 12:00 | 538 | 542 | 465 | 598 | 615 | 600 | 578 | | | | | |
| 13:00 | 526 | 545 | 468 | 626 | 607 | 600 | 586 | | | | | |
| 14:00 | 530 | 550 | 473 | 615 | 624 | 608 | 583 | | | | | |
| 15:00 | 535 | 537 | 466 | 605 | 619 | 604 | 569 | | | | | |
| 16:00 | 535 | 531 | 482 | 588 | 612 | 603 | 566 | | | | | |
| 17:00 | 521 | 499 | 451 | 549 | 559 | 552 | 550 | | | | | |
| 18:00 | 511 | 494 | 430 | 583 | 547 | 557 | 549 | | | | | |
| 19:00 | 509 | 504 | 434 | 593 | 560 | 564 | 543 | | | | | |
| 20:00 | 514 | 504 | 432 | 543 | 595 | 580 | 530 | | | | | |
| 21:00 | 509 | 502 | 442 | 513 | 561 | 557 | 530 | | | | | |
| 22:00 | 501 | 499 | 439 | 514 | 567 | 533 | 538 | | | | | |
| 23:00 | 499 | 499 | 437 | 509 | 552 | 526 | 523 | | | | | |
| 合計 | 12,458 | 12,530 | 10,121 | 13,294 | 13,882 | 13,546 | 13,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

